

ENEL DISTRIBUZIONE

Pratica n. 170216795. Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di elettrodotto interrato ed aereo MT a 20 kV preferenziale per connessione impianto FTV Puglia Sviluppo S.p.A. nella Zona Industriale del Comune di Casarano (LE) Codice Prolav D53D180083

Notifica atto di Determinazione Provincia di Lecce n. 1829 del 10 dicembre 2019 - Autorizzazione alla costruzione e l'esercizio con DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ. Ditta irreperibile: Parrotto Maria Rita e altri eventuali aventi causa.

RACCOMANDATA A/R

PARROTTO MARIA RITA

Oggetto: AUT_170216795 da citare sempre nella risposta
Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di elettrodotto interrato ed aereo MT a 20 kV preferenziale per connessione impianto FTV Puglia Sviluppo S.p.A. nella Zona Industriale del Comune di Casarano (LE)
Codice Prolav D53D180083

Notifica atto di Determinazione n°1829 del 10/12/2019 - Autorizzazione alla costruzione e l'esercizio con DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ ai sensi del R.D. n° 1775/1933

Ai sensi dell'art. 17, comma 2, art. 20 e art. 22 del D.P.R. 8 giugno 2001, n°327 e successive modificazioni e integrazioni, l'E-DISTRIBUZIONE – Gruppo ENEL – Divisione Infrastrutture e Reti Italia – Area Adriatica – Sviluppo Rete – Autorizzazioni e Patrimonio Industriale, società con unico socio Enel Italia s.r.l., soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede in Roma, via Ombrone n. 2, Capitale Sociale Euro 2.600.000.000, 00 i.v., codice fiscale e iscrizione nel Registro Imprese di Roma n. 05779711000, REA n. 922436, nella persona del suo Procuratore Nicola Amodio, per la carica domiciliato in Bari alla Via Tenente Casale y Figoroa 39, in qualità di promotore della procedura espropriativa ai fini della imposizione coattiva della servitù sui suoli interessati dalla realizzazione dell'opera in oggetto,

AVVISA

Che, con atto di determinazione n°1829 del 10/12/2019 l'Amministrazione Provinciale di LECCE ha decretato:

- **L'AUTORIZZAZIONE PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DI IMPIANTO ELETTRICO;**
- che tale impianto è stato **DICHIARATO DI PUBBLICA UTILITÀ** a termini di legge;
- che le aree di Vostra proprietà interessate dall'intervento in programma hanno le caratteristiche indicate nell'allegato elenco dei beni da asservire.

Tutti i documenti relativi al procedimento sono depositati presso gli Uffici dell'Amministrazione Provinciale di LECCE e restano a Vostra disposizione perché possiate visionarli.

La S.V. potrà, nei 30 gg successivi alla notifica della presente, presentare presso la Provincia osservazioni scritte anche corredate da documenti.

Trascorso inutilmente tale periodo, ai sensi dell'art. del D.P.R. 8 giugno 2001, n°327 e successive modificazioni, daremo corso alla richiesta del Decreto di Asservimento Coattivo, con determinazione della identità e la successiva occupazione dei su citati fondi.

Restando in attesa di un cenno di conferma e riscontro, porgiamo distinti saluti.

Allegati:

- Copia Decreto di Autorizzazione;
- Copia Planimetria;
- Copia Elenco Ditte.

NICOLA AMODIO
Il Responsabile



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

C. R. A822

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 1829 del 10/12/2019

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN ELETTRORODOTTO AEREO MT 20 KV, PER LA CONNESSIONE IMPIANTO FTV PUGLIA SVILUPPO S.P.A. NELLA ZONA INDUSTRIALE DEL COMUNE DI CASARANO, AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L. R. N. 25/2008, CON DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEL R. D. N. 1775/1933. PRATICA ENEL AUT_170216795.

IL DIRIGENTE

Visti

- la Deliberazione di C. P. n. 38 del 2 settembre 2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio in corso, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
- l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lett. f);

Premesso che:

- l'art. 36 del **D. Lgs. N° 96 del 30/03/1999** dispone che "Sono esercitate dalle Province le funzioni amministrative in materia di opere pubbliche relative all'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV";
- **l'art. 4, c. 1, lett. b), p.to 4, della L. R. n° 20 del 30 novembre 2000** "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi nelle materie delle opere pubbliche, viabilità e trasporti", così come modificato dall'art. 27, c. 4, della L. R. n° 13/2001, **e l'art. 5, c. 1, lett. a) della L. R. n° 5/2002** "Norme transitorie per la tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza fra 0 Hz e 300 GHz", **delegano alla Provincia** le funzioni amministrative relative alle autorizzazioni inerenti la costruzione e l'esercizio di elettrodotti con tensione sino a 150 kV e relative varianti;
- la **Legge 22 febbraio 2001, n° 36** "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", **all'art. 4, c. 1, lett. a), dispone che siano rispettati dei limiti di esposizione**, e fissa dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, per i valori di campo elettromagnetico, stabilisce, inoltre, alla successiva **lett. h), la**

previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore, così come stabilito anche nel D. P. C. M. dell'8 luglio 2003;

- la **L. R. n° 25 del 9 ottobre 2008 "Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 Volt"** disciplina l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale, già attribuite alle amministrazioni provinciali dalla normativa sopra richiamata, in materia di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica, comunque prodotta, al fine di assicurare:
 - a) la tutela della salute e dell'incolumità della popolazione;
 - b) la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, nel rispetto delle norme di principio del legislatore nazionale;
 - c) il rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;
- l'art. 4 della suddetta L. R. n° 25/2008 definisce i titoli abilitativi alla costruzione e all'esercizio di linee e impianti elettrici:
 - 1. la costruzione e l'esercizio di linee e impianti elettrici con le relative opere accessorie, di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi successivi, è soggetta ad autorizzazione;
 - 2. sono soggette alla sola denuncia di inizio lavori la costruzione e l'esercizio delle linee e degli impianti elettrici:
 - a) con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino 20.000 V la cui lunghezza non sia superiore a 2.000 metri (m);
 - b) in cavo sotterraneo con tensione nominale superiore a 1.000 V e fino a 20.000 V, di qualunque lunghezza, da realizzarsi su sedi stradali, suoli pubblici o privati previa acquisizione del consenso dei proprietari;
 - c) le opere accessorie;
- l'art. 5 della L. R. n° 25/2008 disciplina i contenuti tecnici le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione; ai sensi del c. 4, il richiedente è tenuto a trasmettere, per il rilascio del parere di competenza, copia della domanda di autorizzazione, corredata del piano tecnico e degli ulteriori elaborati necessari, ai comuni interessati, anche per la valutazione degli aspetti urbanistici, e alle altre amministrazioni ed enti di cui agli articoli 111 e 120 del Regio Decreto n. 1775 dell'11 dicembre 1933; nel caso di aree sottoposte a vincolo, la domanda deve essere integrata con la documentazione richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo;
- l'art. 9, c. 1, della L. R. n° 25/2008, dispone che "qualora il richiedente intenda ottenere con l'autorizzazione di cui alla presente legge anche la dichiarazione di pubblica utilità nonché, ove previsto dalla legge, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la documentazione prevista dal comma 1 dell'articolo 5 deve contenere anche l'indicazione delle aree interessate dagli impianti e l'indicazione dei proprietari catastali";
- la società **e-distribuzione S.p.A.** con la comunicazione **Enel DIS 05/07/2018 -0412979** acquisita al prot. n. 38435 del 11/07/2019, comunicò l'avvio del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un elettrodotto MT 20 KV nella Zona Industriale di Casarano, in contrada "Spagnolo", ai sensi dell'art. 5 della L. R. n. 25/2008, con dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del R. D. n. 1775/1933 e dell'art. 52-bis del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001, per la connessione dell'impianto FTV Puglia Sviluppo S.p.A (**ENEL Pratica n. AUT_170216795**);
- l'intervento di progetto consiste nella realizzazione di:
 - 1. **una linea elettrica aerea MT a 20 kV per una percorrenza di km. 1,645;**
 - 2. **una linea elettrica interrata MT a 20 kV per una percorrenza di km. 0,545;**

entrambe ubicate in agro di Casarano, interesseranno i terreni riportati nel catasto al foglio n. 4, p.lle n. 186, 190, 217, 379, 432, 770, 994, 997, 1410, al foglio n. 8, p.lle 28, 48, 49, 50, 51, 135, 136, 137, 153, 171, 172, 191, 193, 194, al foglio n. 9, p.lle n. 3, 75, 84, 87, 117, 124, 125, 129, 148, 546, 592, 611, 614, 649, 687, 689, 691, e al foglio n. 14, p.lle 300, 681, secondo il **piano particellare di esproprio indicato nell'Allegato n. 1** al presente atto;

- il tratto interrato attraverserà perpendicolarmente la S. P. n. 69;
- il tratto aereo sarà posato con il sostegno di n. 21 pali di altezza 10 metri;
- in allegato all'istanza la società presentò il Piano Tecnico, la Planimetria Catastale dell'area interessata dall'elettrodotto, l'elenco delle proprietà attraversate dalla linea con dati catastali dei fondi e anagrafici dei proprietari, **l'avviso pubblicato sul BURP n. 93 del 12/07/2018 (Allegato n. 2 al presente atto)**, le ricevute delle Raccomandate A/R inviate ai proprietari dei fondi;
- **la soluzione progettuale adottata** risponde al criterio del minimo tecnico realizzabile, l'elettrodotto, costituito da cavo precordato in alluminio, sarà isolato con guaina in polietilene retinato, con schermo in tubo di alluminio e guaina in PVC, avrà una tensione nominale di 20 kV (media tensione), non introdurrà campi significativi nell'ambiente;
- con nota **E-DIS-08/10/2019-0620058** acquisita agli atti della Provincia di Lecce al **protocollo n. 40651 del 08/10/2019**, la società e-distribuzione S.p.a. ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico citato in oggetto previa apposizione del vincolo di asservimento, allegando i pareri e nulla osta degli Enti interessati nel procedimento;
- sono pervenute allo scrivente Servizio le seguenti osservazioni da parte di alcune ditte interessate dall'asservimento coattivo:
 - sig.ra De Matteis Lucia prot. 42472 del 03.08.2018;
 - sig. Ferilli Fernando nota prot. 43693 del 14.08.2018;
 - sig. Sarcinella Antonio nota prot. 44037 del 21.08.2018;
 - sig.ra Toma Ester nota prot. 41630 del 21.08.2018;
 - sig. Placi Luigi nota prot. 57371 del 05.11.2018;
- **lo scrivente Servizio** trasmise le suddette osservazioni a e-distribuzione con nota prot. n. 44471 del 24/08/2018 affinché la società desse il necessario riscontro;
- **la società e-distribuzione S.p.A.** ha dato riscontro alle suddette osservazioni, ribadendo che l'opera da realizzare è un'opera di pubblica utilità, che la soluzione progettuale adottata risponde al criterio del minimo tecnico realizzabile e la linea aerea, piuttosto che interrata, riduce al minimo l'impatto con le particelle di terreno attraversate;
- sono stati acquisiti e allegati all'istanza i seguenti nulla osta necessari alla costruzione dell'elettrodotto ai sensi dell'art. 5 della citata L. R. n. 25/2008:
 - Comando Militare Esercito Puglia** nulla osta prot. M-DE24472/ id 54 del 01.10.2018;
 - Marina Militare, nulla osta prot. M-D MARSUD 0027578 del 27/07/2018;**
 - Aeronautica Militare 3° Regione Aerea** prot. M-D ABA001 REG2018 0041630 del 28.09.2018;
 - Comune di Casarano** - autorizzazione paesaggistica A.C.P. nr. 48 del 17.10.2018;
 - Provincia di Lecce** - Servizio Viabilità: Autorizzazione attraversamento Strada Provinciale prot. n. 38009 del 17.09.2019;

Considerata la finalità pubblica dell'opera da eseguire, ai sensi del D.P.R. n. 327 del 08/06/2001;

Dato Atto che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare,

in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;"

tutto quanto premesso e rilevato vista la documentazione presente agli atti di questo Servizio

DETERMINA

- **Autorizzare**, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n° 5/2008, **la società e-distribuzione S.p.a**, con sede legale in Roma alla Via Ombrone n. 2, P. IVA 05779711000, **alla costruzione e all'esercizio dell'elettrodotto MT da 20 kV, di cui alla Pratica n. AUT_170216795**, per la connessione dell'impianto FTV Puglia Sviluppo S.p.A. nella Zona Industriale di **Casarano, in contrada "Spagnolo"**, che attraversa i terreni con i dati catastali riportati nell'Allegato n. 1, seguendo il tracciato riportato nell'Allegato n. 2 al presente atto;
- **dichiarare l'opera di pubblica utilità** ai sensi del R. D. n. 1775/1933 e dell'art. 52-bis del D.P.R. n° 327 del 08.06.2001, con le seguenti prescrizioni:
 - 1) il campo elettrico ed il campo magnetico generati dal flusso di energia nell'elettrodotto non dovranno mai superare i limiti fissati dagli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003;
 - 2) in caso di superamento dei suddetti limiti la società dovrà presentare un piano di risanamento ai sensi dell'art. 18 della L. R. n° 25 del 9 ottobre 2008;
 - 3) la società dovrà comunicare tempestivamente al competente Ufficio della Provincia la fine dei lavori di realizzazione dell'impianto e trasmettere la dichiarazione di conformità dell'opera agli elaborati tecnici progettuali, che sono allegati all'istanza trasmessa con la nota Enel DIS 09/08/2018 -0491660, nonché la dichiarazione di conformità dell'opera alle norme tecniche vigenti, secondo quanto disposto dall'art. 16, c. 5, della L. R. n° 25 del 9 ottobre 2008;
- **trasmettere** il presente atto ai seguenti indirizzi:
 - società e-distribuzione S.p.a. e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it
 - responsabile del procedimento antonio.cinieri@e-distribuzione.com
 - Ufficio Espropri del Servizio Viabilità ed Espropri – Provincia di Lecce

affinché:

- e-distribuzione S.p.a. comunichi l'adozione del presente provvedimento ai proprietari interessati ai sensi dell'art. 9, c. 6, della L. R. n. 25/2008;
- il competente Ufficio Espropri attivi la procedura di esproprio ai sensi dell'art. 9, c. 7, della L. R. n. 25/2008.
- **pubblicare gli estremi del presente atto nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;**
- **avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza;**
- **Fare salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente.**

il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

Allegati:

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
IL DIRIGENTE
Luigi Pietro Tundo / INFOCERT SPA

45002

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

ENEL DISTRIBUZIONE

Rende Noto autorizzazione costruzione ed esercizio elettrodotto. Pratica n. 170216795.

L'e-distribuzione S.p.A. - Gruppo Enel - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Sud - Sviluppo Rete - Progettazioni Lavori e Autorizzazioni - con sede in via Potenza, 8 - 73100 Lecce,

RENDE NOTO

che con istanza **prot. E-DIS-05/07/2018-0412979** indirizzata all'Ufficio Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l'autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio del Decreto di Asservimento Coattivo in via d'Urgenza (art.22 del D.P.R. n° 327/01) del seguente impianto, da citare come oggetto della pubblicazione:

AUT_170216795 da citare nella risposta**Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di elettrodotto interrato ed aereo MT a 20 kV preferenziale per connessione impianto FTV Puglia Sviluppo S.p.A. nella Zona Industriale del Comune di Casarano (LE)**

La costruzione della suddetta linea interesserà i terreni allibrati in catasto del Comune di Casarano (LE) come qui di seguito:

- Foglio 14 p.lla 300
- Foglio 14 p.lla 681
- Foglio 9 p.lla 592
- Foglio 9 p.lla 87
- Foglio 9 p.lla 117
- Foglio 9 p.lla 129
- Foglio 9 p.lla 614
- Foglio 9 p.lla 611
- Foglio 9 p.lla 546
- Foglio 9 p.lla 84
- Foglio 9 p.lla 125
- Foglio 9 p.lla 124
- Foglio 9 p.lla 687
- Foglio 9 p.lla 689
- Foglio 9 p.lla 891
- Foglio 9 p.lla 649
- Foglio 9 p.lla 75
- Foglio 9 p.lla 3
- Foglio 9 p.lla 148
- Foglio 8 p.lla 50
- Foglio 8 p.lla 49
- Foglio 8 p.lla 172
- Foglio 8 p.lla 48
- Foglio 8 p.lla 194
- Foglio 8 p.lla 193
- Foglio 8 p.lla 28
- Foglio 8 p.lla 51
- Foglio 8 p.lla 191
- Foglio 8 p.lla 137
- Foglio 8 p.lla 136

- Foglio 8 p.lla 135
- Foglio 8 p.lla 163
- Foglio 4 p.lla 186
- Foglio 4 p.lla 432
- Foglio 4 p.lla 379
- Foglio 4 p.lla 217
- Foglio 4 p.lla 190
- Foglio 4 p.lla 994
- Foglio 4 p.lla 770
- Foglio 4 p.lla 1410
- Foglio 4 p.lla 997

Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Lecce entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Gli atti e i documenti presentati con l'istanza possono essere visionati presso la Provincia di Lecce - Ufficio Servizio Ambiente - Via Botti n°1 - 73100 Lecce (LE).

Allegati:


- Planimetria su base catastale dell'opera

Distinti saluti.

Nicola Domenico Losignore
Il Responsabile

45004

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 93 del 12-7-2018

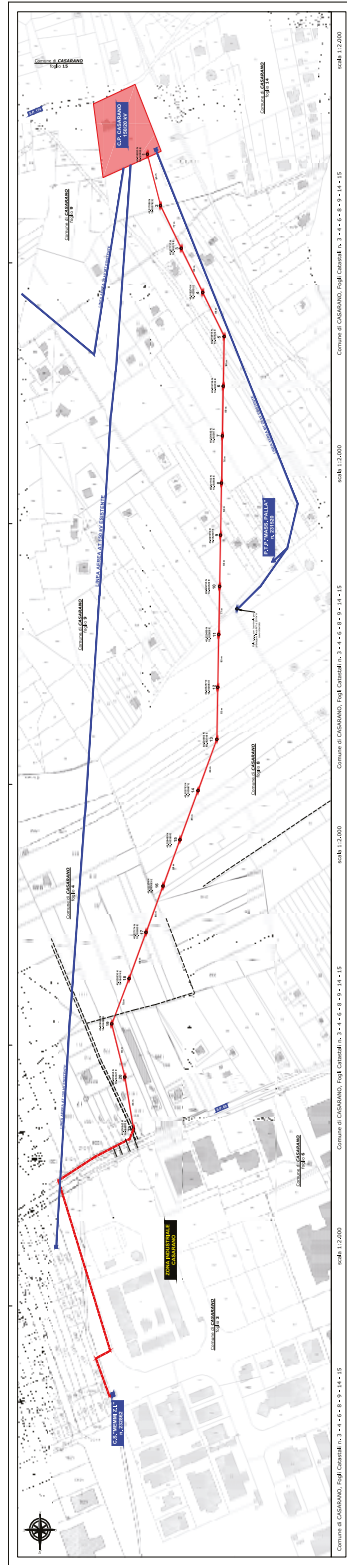

ELENCO PROPRIETA' ATTRAVERSATE DALLA COSTRUZIONE LINEA A 20 kV PREFERENZIALE PER CONNESSIONE IMPIANTO F.T.V.
PUGLIA SVILUPPO S.p.A. - ZONA INDUSTRIALE CASARANO

PROPRIETARI VISURE	DATI CATASTALI						DATI LINEA					
	DITTA	COMUNE	Fog.	Partic.	COLTURA	Proprietà	Lunghezza	Fascia di rispetto	Superficie Asservita	Pali di Linea	Pali di Vertice	Indennità
1 1	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede in Roma (RM) 05779711000	CASARANO	14	300	ENTE URBANO	1/1	10	4	40	0	1	
2 2	TRASPORTI F.LLI PRIMICERI S.C.A.R.L. 03790830750	CASARANO	14	681	PASC ARBOR	1/1	80	4	320	0	1	
3 3	STEFANELLI Antonia	CASARANO	9	592	ULIVETO	1/1	55	4	220	0	0	
4 4	FERILLI Fernando	CASARANO	9	87	ULIVETO	1/1	130	4	520	2	0	
5		"	"	117	"	1/1	35	4	140	0	0	
5 6	DE VIRGILIO Silvana	CASARANO	9	129	ULIVETO	1/1	15	4	60	0	1	
6 7	DE NUZZO Anna	CASARANO	9	614	ULIVETO	1/1	15	4	60	0	0	
8		"	"	611	"	1/1	15	4	60	0	0	
7 9	DE NUZZO Edoardo	CASARANO	9	546	ULIVETO	1/1	10	4	40	0	0	
8 10	CORVAGLIA Martina	CASARANO	9	84	ULIVETO	2/3	40	4	160	1	0	
11		"	"	125	"	1/2	80	4	320	1	0	
9 10	DE NUZZO Nicoletta	CASARANO	9	84	ULIVETO	1/3	40	4	160	1	0	
11		"	"	125	"	1/2	80	4	320	1	0	
10 12	ALBANO Maria Cosima	CASARANO	9	124	ULIVETO	1/3	60	4	240	0	0	

