

SOCIETÀ SY05 S.R.L.

Procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Realizzazione di un impianto fotovoltaico con produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da ubicarsi nell'agro di Novoli (LE) e delle relative opere di connessione alla rete e-distribuzione nel comune di Campi Salentina (LE)

Pratica n° 05239350753-18072023-1319

Suap NOVOLI in delega alla CCIAA di LE

CHIEDE	Procedimento
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile	Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile ((ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 28 del 03/03/2011 - art. 6 della L.R. n. 25 del 24/09/2012)

Scheda anagrafica

<input checked="" type="checkbox"/> DITTA/SOCIETA'/IMPRESA	<input type="checkbox"/> PERSONA (Privato)
---	--

 ISCRITTA ALLA CCIAA

Codice Fiscale
05239350753

(compilare per effettuare il recupero dei dati dal registro imprese)

Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese

Camera di commercio di:	Numero REA	Data
LECCE	352339	

 NON ANCORA ISCRITTA NON NECESSITA DI ISCRIZIONE AL RI DELLA CCIAA

DATI DEL DICHIARANTE

Nome	Cognome	Cod.Fiscale
FRANCO	RICCIATO	██████████
Sesso	Data nascita	Cittadinanza
Maschile	██████████	ITALIA

Luogo di nascita:

Stato	Provincia
██████████	██████████

Comune
██████████

 Se cittadino non UE

Informazioni relative alla residenza :

Stato	Provincia
██████████	██████████

Comune
██████████

Toponimo (DUG)
██████████

Denominazione stradale			
[REDACTED]			
Numero civico	CAP	eMail/PEC	Telefono fisso/cellulare
[REDACTED]	[REDACTED]	RICCIATO.FRANCO@PEC.IT	

Carica
LEGALE RAPPRESENTANTE

DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)		
SY05 S.R.L.		
Forma giuridica	Codice Fiscale	P.IVA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	05239350753	05239350753

Dati relativi alla sede legale della ditta/società/impresa

Stato	Provincia
Italia	LECCE

Comune
LECCE

Toponimo (DUG)
VIA

Denominazione stradale	Numero civico	CAP
DUCA DEGLI ABRUZZI	58	73100

Telefono fisso/Cellulare	Fax	PEC
		SY05@PEC.IT

Qualifica e dati del procuratore

Qualifica del procuratore
ALTRO PREVISTO DALLA NORMATIVA

Il procuratore:

Nome	Cognome	Sesso	Cittadinanza
FRANCESCO	ROLLO	Maschio	ITALIA

Nato a	il
[REDACTED]	[REDACTED]

Provincia	Stato
[REDACTED]	[REDACTED]

Cod.Fiscale
[REDACTED]

Informazioni relative alla residenza del procuratore:

Residente in	Provincia	CAP
Indirizzo	Tel	Fax

eMail PEC

francesco.rollo@ingpec.eu

Oggetto della pratica

descrizione sintetica

Realizzazione di un impianto fotovoltaico con produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da ubicarsi nell'agro di Novoli (LE) e delle relative opere di connessione alla rete e-distribuzione. Potenza nominale cc: 6,2 MWp - Potenza in immissione ca: 5,94 MW

DOMICILIO ELETTRONICO

Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico)

DOMICILIO ELETTRONICO: (N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui lo Sportello dovrà inviare la ricevuta e le altre comunicazioni relative alla pratica)

sy05@pec.it

[X] Si dichiara di essere consapevole che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata (PEC), non si avrà la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la presente istanza

Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000

[X] Dichiaro di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento:

Comune di NOVOLI

indirizzo pec areatecnica.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento.

I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati.

I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")). Responsabili del trattamento la Camera di Commercio competente per territorio e InfoCamere S.c.p.A.

Diritti.

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di NOVOLI indirizzo mail areatecnica.comune.novoli@pec.rupar.puglia.it. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail tecnico@comune.novoli.le.it.

Periodo di conservazione dei dati.

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. I dati sono altresì trasmessi alla Camera di Commercio competente per territorio per la raccolta nel Fascicolo informativo di impresa di cui all'art. 43-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

[X] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
CHIEDE A UFFICI COMUNE DI NOVOLI
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile ((ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 28 del 03/03/2011 - art. 6 della L.R. n. 25 del 24/09/2012)

Localizzazione dell'intervento

Comune	Frazione	Prov.	CAP
NOVOLI		LE	73051

ATTENZIONE - l'ubicazione dell'attività o intervento coincide con il Comune a cui è destinata la pratica

Via, Viale, Piazza	n° civico	
STRADA STATALE 7 TER	snc	
scala	piano	interno

dati catastali

<input type="checkbox"/> NCEU	<input checked="" type="checkbox"/> NCT
-------------------------------	---

foglio	particella/mappale	subalterno
1	154	

sezione Censuaria (Terreni)

foglio	particella/mappale	subalterno
1	155	

sezione Censuaria (Terreni)

foglio	particella/mappale	subalterno
1	156	

sezione Censuaria (Terreni)

foglio	particella/mappale	subalterno
1	67	

sezione Censuaria (Terreni)

foglio	particella/mappale	subalterno
1	72	

sezione Censuaria (Terreni)

ulteriori dati relativi alla localizzazione dell'intervento

Superfici edificio (reali e non catastali)

coperta mq	scoperta mq	altezza m
100.00	66369.00	3.00

Superfici terreno (reali e non catastali) mq.

77900.00

a) Titolarità dell'intervento

Il richiedente dichiara di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto

proprietario esclusivo

rappresentante legale

Amministratore/delegato dal Condominio

comproprietario con il/i soggetto/i elencato/i nella sezione "SOGGETTI COINVOLTI";

locatario/comodatario (a tale scopo autorizzato dai proprietari nella sezione "SOGGETTI COINVOLTI")

dell'immobile interessato dall'intervento e di

avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento

non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

b) Presentazione della PAS

Dichiara di presentare la PAS

in assenza di atti di assenso presupposti, in quanto l'intervento oggetto della PAS non necessita di atti o pareri che non possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati

Il titolare è a conoscenza che i lavori potranno iniziare trascorsi 30 gg dalla data di acquisizione della presente al protocollo comunale

essendo già in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti, comunque denominati, rilasciati dalle competenti amministrazioni

richiedendo contestualmente l'acquisizione d'ufficio degli atti di assenso presupposti, comunque denominati, alle competenti amministrazioni. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'attività oggetto della PAS può essere iniziata dopo il rilascio dei relativi atti di assenso

c) Tipologia di impianto alimentato da fonti rinnovabili oggetto di PAS

Installazione di pannelli fotovoltaici, su edificio esistente, con qualsiasi potenza, non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 del D.M. 10/09/2010 aventi TUTTE le seguenti caratteristiche: i. moduli fotovoltaici collocati nei tetti di edifici esistenti; ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati

collocato su edifici, tettoie, serre o pensiline e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;

collocato su edifici o loro pertinenze (realizzati all'interno della zona A di cui al D.M. 1444/1968) e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;

Impianto solare fotovoltaico non integrato ubicato al suolo con potenza inferiore a 20 kW;

Impianto solare fotovoltaico ubicato a suolo su terreni agricoli (max 10% del terreno agricolo e distanza superiore a 2000 mt. da altri terreni dello stesso proprietario), non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 e 12.2 lettera a) del D.M. 10/09/2010, aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla tabella A allegata al D.Lgs n. 387 del 29/12/2003, cioè con potenza inferiore a 20 kW, e che faccia capo ad un unico punto di connessione ed ad un unico soggetto;

Impianto solare fotovoltaico ubicato su aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, con potenza non superiore a 1 MW e direttamente su suolo;

Impianto eolico di potenza inferiore a 200 kW con max 4 generatori eolici;

Impianti Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, operanti in assetto cogenerativi con potenza > 50 1000 kW ovvero 3000 kWt;

Impianti alimentati da biomassa e biogas con potenza max 200 kW;

Impianti da gas di discarica, gas residuati con potenza inferiore a 1 MW;

Impianti non cogenerativi con potenza 250kW;

Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati su edifici esistenti senza variazione planoaltimetriche, senza cambio di destinazione d'uso, senza intaccare parti strutturali, ecc., con potenza max 200 kW;

Impianti idroelettrici e geotermoelettrici alimentati da fonte idraulica con potenza inferiore a 1 MW;

Attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale (ai sensi del c.9 bis, dell'art.6 del D.LGS 28/2011 modificato dal D.L. 77/2021.

Altro impianto di energia elettrica

e) Opere su parti comuni o modifiche esterne

Le opere previste

non riguardano parti comuni

riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale

riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che l'intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d'identità

riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto

f) Descrizione sintetica dell'intervento

Dichiara che i lavori per i quali viene inoltrata la presente PAS consistono in:

**Realizzazione di un impianto fotovoltaico con produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da ubicarsi nell'agro di Novoli (LE) e delle relative opere di connessione alla rete e-distribuzione.
Potenza nominale cc: 6,2 MWp - Potenza in immissione ca: 5,94 MW**

g) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi**[X] lo stato attuale dell'immobile risulta pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)****[X] legittimato da**

	n.	del
<input type="checkbox"/> titolo unico (SUAP)		
	n.	del
<input type="checkbox"/> permesso di costruire / licenza edil. / concessione edilizia		
	n.	del
<input type="checkbox"/> autorizzazione edilizia		
	n.	del
<input type="checkbox"/> accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n.380/2001		
	Legge	n.
<input type="checkbox"/> condono edilizio		
	Legge	n.
<input type="checkbox"/> C.E. o P.d.C. in sanatoria		
	n.	del
<input type="checkbox"/> P.d.C. in sanatoria		
	n.	del
<input type="checkbox"/> D.I.A. / S.C.I.A		
	n.	del
<input type="checkbox"/> DIA/SCIA alternativa al permesso di costruire		
	n.	del
<input type="checkbox"/> C.I.L./C.I.L.A.		
	estremi della denuncia catastale n.	del
<input type="checkbox"/> primo accatastamento		
<input type="checkbox"/> Preesistente al 1942		
(Allegare planimetria catastale originale)		
<input checked="" type="checkbox"/> Preesistente al 1967		
(Allegare planimetria catastale originale)		
_DC6041_C125935_A6800		
	specificare	n.
<input checked="" type="checkbox"/> altro	Preliminari di acquisto	9534
		del
		27/04/2023

h) Calcolo del contributo di costruzione

L'intervento da realizzare è a titolo gratuito

ai sensi della seguente normativa

articolo 17, comma 3, lettera e, DPR 380/2001

L'intervento da realizzare è a titolo oneroso e pertanto

allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione, a firma di tecnico abilitato, e la ricevuta di versamento del contributo di costruzione

richiede il reperimento degli standard in quanto intervento che comporta aumento del carico urbanistico

richiede il reperimento degli standard in quanto intervento che comporta aumento del carico urbanistico, per i quali con relazione asseverata si richiede la monetizzazione

i) Tecnici incaricati

dichiara di aver incaricato, in qualità di progettista, il tecnico indicato nella sezione seguente

PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

non è colui che presenta la pratica

colui che presenta la pratica

incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche

se il direttore dei lavori delle opere architettoniche è diverso dal progettista delle opere architettoniche

e dichiara inoltre

di aver incaricato, in qualità di direttori dei lavori e di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione seguente

che il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell'inizio dei lavori

l) Impresa esecutrice dei lavori

L'impresa esecutrice/impresе esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell'inizio dei lavori

i lavori, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, sono eseguiti/sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne

i lavori sono eseguiti/sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla seguente sezione

m) **Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (vedi allegata tabella ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. N.81/2008)**

che l'intervento

non ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)

ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e pertanto:

relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici:

dichiara che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

dichiara che l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008

dichiara che l'intervento non è soggetto all'invio della notifica

dichiara che l'intervento è soggetto all'invio della notifica

ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (d.lgs. n. 81/2008), ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente quadro prima dell'inizio lavori, poiché i dati dell'impresa esecutrice saranno forniti prima dell'inizio lavori

di essere a conoscenza che l'efficacia della presente PAS è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva

n) **Diritti di terzi**

dichiara di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990

gli eventuali soggetti cointeressati, titolari di diritti reali di godimento su beni confinanti e risultanti da registrazioni catastali ed estremi catastali dei fondi confinanti a quelli oggetto dell'intervento, sono:

Fg. 1 P.IIa 66: [redacted] - **Fg. 1 P.IIa 71:** [redacted]

o) Avvertenze generali

Dichiara di essere informato che, ai sensi dell'art. 23 d.P.R. n.380/2001:

- i lavori in oggetto possono avere inizio trascorsi 30 gg dalla data di acquisizione della presente al protocollo comunale o dopo l'acquisizione degli atti di assenso presupposti;

- la durata degli stessi non potrà superare il termine di tre anni dalla data della sua presentazione;

- è tenuto a comunicare al SUE la data della fine lavori;

Prima di ultimare l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, allegato alla comunicazione di fine lavori, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37, c 5, d. P.R. n.380/2001.

Dichiara di essere informato che, nei casi disciplinati dall'art. 24 del d.P.R. n. 380/01, entro quindici giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, è tenuto a presentare all'ufficio comunale competente domanda di rilascio della segnalazione certificata di agibilità con le modalità di cui all'art. 24 d.P.R. n.380/01 oppure la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (art. 24 comma 5 d.P.R. n. 380/2001 e LR n° 12/2014). Dovrà essere inoltrata la dichiarazione del direttore dei lavori al SUAP - Sportello unico per le attività produttive - con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (art. 10 d.P.R. n.160/2010) ove trattasi di impianto produttivo;

Dichiara di provvedere al pagamento delle imposte dovute al momento del rilascio dell'atto autorizzativo

PRESA VISIONE

Dichiarazione relativa ai diritti di segreteria/istruttori

VERSAMENTO DIRITTI O SPESE

non sono dovuti oneri quali diritti o spese

poiché non previsti dal tariffario

poiché esentati

sono dovuti oneri quali diritti o spese

per un totale di Euro

150.00

pagamento on line alla pagina successiva 'Pagamento oneri'

versamento su conto corrente postale (vedere le istruzioni di ogni SUAP)

in data

ufficio postale di

Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale

pagamento pagoPA / bonifico bancario (vedere le istruzioni di ogni SUAP)

in data

indicare il codice IUV / codice TRN

20/07/2023

Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non è valida la ricevuta di presa in carico del bonifico)

Dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti quattro opzioni:

Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo tramite il circuito digitale pagoPA [NB: questa opzione è possibile solo se lo Sportello Unico aderisce a pagoPA] ...

Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo con marche da bollo di cui si riportano i numeri di serie identificativi (le marche da bollo utilizzate saranno poi annullate e conservate in originale) ...

Marca da € 16,00 per la domanda:

numero seriale (1)	data
01201887161332	24/03/2023

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti due opzioni:

Marca da €16,00 per l'autorizzazione...

Non è richiesta alcuna marca da bollo per l'autorizzazione perché il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'Amministrazione o con rilascio di Nulla Osta...

per la seguente motivazione

procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile - Impianti fotovoltaici di potenza inferiore ad 1 MW (ex art. 6 D.Lgs. 28/2011)

(1) Inserire i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno

NOTA BENE: Le domande devono essere regolarizzate in misura forfettaria con una marca da bollo da €16,00 - Aggiungere una marca da bollo per il provvedimento autorizzatorio (in seguito alle modifiche apportate al DPR n. 642/1972 dalla legge n. 147/2013, le istanze trasmesse per via telematica e i provvedimenti rilasciati per via telematica sono soggetti all'imposta di bollo forfettaria di €16,00)

Per gli Enti autorizzati, l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 10/11/2011 o ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/1972 ...

Il pagamento non è dovuto poiché esentati ...

Suap NOVOLI in delega alla CCIAA di LE
Identificativo elenco nazionale SUAP: 2810

Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 38 L133/2008)

Distinta del modello di riepilogo pratica SUAP (art.5 commi 3-4 allegato tecnico DPR160/2010 Versione 1.0)

Comune/SUAP destinatario

Comune Destinatario Provincia Comune Destinatario
Identificativo SUAP Ufficio Destinatario
secondo quanto indicato nell'elenco nazionale dei SUAP

Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia la comunicazione o istanza

Denominazione:
Codice fiscale
Forma giuridica
Provincia e Numero Rea della sede legale

Oggetto della comunicazione o istanza

Tipologia Adempimento Codice pratica
Descrizione

Procura speciale

Procura speciale

Nome file allegato	Descrizione
05239350753-18072023-1319.005.PDF.P7M	Procura speciale

Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)

Cognome Nome
Qualifica Cod. Fiscale
Indirizzo email o PEC Telefono

Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell'impresa dove notificare le ricevute

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa

Elenco dei documenti informatici allegati	
Nome file allegato	Descrizione
05239350753-18072023-1319.001.MDA.PDF.P7M	MDA Pratica
05239350753-18072023-1319.003.PDF	Fotocopia di un documento di identita' del soggetto
05239350753-18072023-1319.002.PDF.P7M	Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del
05239350753-18072023-1319.004.PDF.P7M	Pareri, autorizzazioni, nulla osta, rilasciati dai soggetti
05239350753-18072023-1319.069.PDF.P7M	D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
05239350753-18072023-1319.006.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
05239350753-18072023-1319.007.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
05239350753-18072023-1319.008.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
05239350753-18072023-1319.009.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
05239350753-18072023-1319.010.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
05239350753-18072023-1319.011.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
05239350753-18072023-1319.012.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
05239350753-18072023-1319.013.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
05239350753-18072023-1319.014.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
05239350753-18072023-1319.015.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
05239350753-18072023-1319.016.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
05239350753-18072023-1319.017.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
05239350753-18072023-1319.018.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
05239350753-18072023-1319.019.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
05239350753-18072023-1319.020.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
05239350753-18072023-1319.021.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
05239350753-18072023-1319.022.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
05239350753-18072023-1319.023.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
05239350753-18072023-1319.024.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
05239350753-18072023-1319.025.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
05239350753-18072023-1319.026.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
05239350753-18072023-1319.027.PDF.P7M	Estratto del P.R.G. con evidenziato l'immobile e/o l'
05239350753-18072023-1319.028.PDF.P7M	Documentazione catastale costituita da estratto di
05239350753-18072023-1319.029.PDF.P7M	Documentazione catastale costituita da estratto di
05239350753-18072023-1319.030.PDF.P7M	DICHIARAZIONE VV.F.
05239350753-18072023-1319.031.PDF.P7M	Assolvimento imposta di bollo
05239350753-18072023-1319.032.PDF.P7M	Autocertificazione sul riutilizzo nello stesso luogo dei
05239350753-18072023-1319.033.PDF.P7M	Elenco elaborati
05239350753-18072023-1319.034.PDF.P7M	Relazione descrittiva
05239350753-18072023-1319.035.PDF.P7M	Disciplinare tecnico
05239350753-18072023-1319.036.PDF.P7M	Raccolta immagini stato di fatto

05239350753-18072023-1319.037.PDF.P7M	Piano preliminare di gestione terre e rocce da scavo
05239350753-18072023-1319.038.PDF.P7M	Disponibilità aree
05239350753-18072023-1319.039.PDF.P7M	Inquadramento cartografico dell'impianto - Ortofoto
05239350753-18072023-1319.040.PDF.P7M	Inquadramento cartografico dell'impianto - IGM
05239350753-18072023-1319.041.PDF.P7M	Inquadramento cartografico dell'impianto - CTR
05239350753-18072023-1319.042.PDF.P7M	Inquadramento cartografico dell'impianto - PRG
05239350753-18072023-1319.043.PDF.P7M	Inquadramento catastale dell'impianto
05239350753-18072023-1319.044.PDF.P7M	Inquadramento vincolistico dell'impianto secondo
05239350753-18072023-1319.045.PDF.P7M	Inquadramento vincolistico dell'impianto secondo PAI
05239350753-18072023-1319.046.PDF.P7M	Piano quotato
05239350753-18072023-1319.047.PDF.P7M	Layout impianto - Stato di progetto
05239350753-18072023-1319.048.PDF.P7M	Verifica compatibilità PAS
05239350753-18072023-1319.049.PDF.P7M	Layout elettrico
05239350753-18072023-1319.050.PDF.P7M	Impianto di terra
05239350753-18072023-1319.051.PDF.P7M	Piante e prospetti cabine utente
05239350753-18072023-1319.052.PDF.P7M	Piante e prospetti cabina di consegna
05239350753-18072023-1319.053.PDF.P7M	Particolare cancello e recinzioni
05239350753-18072023-1319.054.PDF.P7M	Particolare videosorveglianza e illuminazione
05239350753-18072023-1319.055.PDF.P7M	Schema elettrico unifilare
05239350753-18072023-1319.056.PDF.P7M	Particolari struttura tracker
05239350753-18072023-1319.057.PDF.P7M	Planimetria e sezione viabilità di nuovo impianto
05239350753-18072023-1319.058.PDF.P7M	Sito dismesso su ortofoto
05239350753-18072023-1319.059.PDF.P7M	Rappresentazione DPA impianto FV
05239350753-18072023-1319.060.PDF.P7M	Interferenza elettrodotto
05239350753-18072023-1319.061.PDF.P7M	Opere a verde
05239350753-18072023-1319.071.PDF.P7M	Comunicazione tecnico incaricato della progettazione
05239350753-18072023-1319.070.PDF.P7M	Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori
05239350753-18072023-1319.062.PDF.P7M	DICHIARAZIONE CHE L'IMPIANTO NON SI TROVI ALL'
05239350753-18072023-1319.001.PDF	(Allegare planimetria catastale originale)
05239350753-18072023-1319.063.PDF.P7M	relazione tecnica di asseverazione
05239350753-18072023-1319.064.PDF.P7M	Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili
05239350753-18072023-1319.065.PDF.P7M	Presentazione degli schemi impianti di cui al DM
05239350753-18072023-1319.066.PDF.P7M	Presentazione degli schemi impianti di cui al DM
05239350753-18072023-1319.067.PDF.P7M	Presentazione degli schemi impianti di cui al DM
05239350753-18072023-1319.068.PDF.P7M	Presentazione degli schemi impianti di cui al DM

Pratica edilizia	_____
del	_____
Protocollo	_____

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

DATI DEL PROGETTISTA

Cognome e Nome	AMBRON FRANCESCO		
codice fiscale	[REDACTED]		
nato a	[REDACTED]	prov.	[REDACTED] stato [REDACTED]
nato il	[REDACTED]		
residente in	[REDACTED]	prov.	[REDACTED] stato [REDACTED]
indirizzo	[REDACTED] n. [REDACTED]		C.A.P. [REDACTED]
con studio in	BARI	prov.	BA stato ITALIA
indirizzo	VIA UNITA' n. 6		C.A.P. 70129
Iscritto all'ordine/collegio	ORDINE DEGLI INGEGNERI	di	BARI al n. SEZ.A - 8904
Telefono	[REDACTED]		fax.
posta elettronica certificata	francesco.ambron8904@pec.ordingbari.it		

N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell'Allegato "Soggetti coinvolti", per il progettista delle opere architettoniche

DICHIARAZIONI

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

che i lavori riguardano l'immobile/il terreno individuato nella PAS di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale;

che le opere in progetto sono subordinate a **PAS** in quanto rientrano nella seguente **tipologia di intervento**:

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | collocato su edifici, tettoie, serre o pensiline e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi; |
| <input type="checkbox"/> | collocato su edifici o loro pertinenze (realizzati all'interno della zona A di cui al D.M. 1444/1968) e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi; |
| <input type="checkbox"/> | Impianto solare fotovoltaico non integrato ubicato al suolo con potenza inferiore a 20 kW; |

<input type="checkbox"/> Impianto solare fotovoltaico ubicato a suolo su terreni agricoli (max 10% del terreno agricolo e distanza superiore a 2000 mt. da altri terreni dello stesso proprietario), non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 e 12.2 lettera a) del D.M. 10/09/2010, aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla tabella A allegata al D.Lgs n. 387 del 29/12/2003, cioè con potenza inferiore a 20 kW, e che faccia capo ad un unico punto di connessione ed ad un unico soggetto;
<input type="checkbox"/> Impianto solare fotovoltaico ubicato su aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, con potenza non superiore a 1 MW e direttamente su suolo;
<input type="checkbox"/> Impianto eolico di potenza inferiore a 200 kW con max 4 generatori eolici;
<input type="checkbox"/> Impianti Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, operanti in assetto cogenerativi con potenza $> 50 \leq 1000$ kW ovvero 3000 kWt;
<input type="checkbox"/> Impianti alimentati da biomassa e biogas con potenza max 200 kW;
<input type="checkbox"/> Impianti da gas di discarica, gas residuati con potenza inferiore a 1 MW;
<input type="checkbox"/> Impianti non cogenerativi con potenza ≤ 250 kW;
<input type="checkbox"/> Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati su edifici esistenti senza variaz one planoaltimetriche, senza cambio di destinazione d'uso, senza intaccare parti strutturali, ecc., con potenza max 200 kW;
<input type="checkbox"/> Impianti idroelettrici e geotermoelettrici alimentati da fonte idraulica con potenza inferiore a 1 MW;
<input checked="" type="checkbox"/> Attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale (ai sensi del c.9 bis, dell'art.6 del D.LGS 28/2011 modificato dal D.L. 77/2021).
<input type="checkbox"/> Altro impianto di energia elettrica _____

e che consistono in:

Realizzazione di un impianto fotovoltaico con produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da ubicarsi nell'agro di Novoli (LE) e delle relative opere di connessione alla rete e-distribuzione.

Potenza nominale cc: 5,97 MWp - Potenza in immissione ca: 5,85 MW

2) Dati dell'immobile oggetto di intervento

l'intervento interessa l'immobile sito in via /località « Strada Statale 7 TER », SNC Novoli (LE) avente destinazione d'uso esistente industriale (ad es. . residenziale, industriale, commerciale, ecc...) e di progetto

Censito al NCEU			
Foglio	Particella	Sub	Cat

Censito in NCT		
Foglio	Particella	Sub
1	154-155-156 67-72	

Superfici edificio (reali e non catastali)		
coperta mq.	scoperta mq.	altezza m.
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Superfici terreno (reali e non catastali) Mq. 77.900,00

3) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su:

		SPECIFICARE	ZONA	ART.
<input checked="" type="checkbox"/>	PUG/ PRG/ PDF	PDF	E2-E1	
<input type="checkbox"/>	PIANO PARTICOLAREGGIATO			
<input type="checkbox"/>	PIANO DI RECUPERO			
<input type="checkbox"/>	P.I.P			
<input type="checkbox"/>	P.E.E.P.			
<input type="checkbox"/>	ALTRO:			

4) Variazioni catastali (L n. 331/2004 art.1 comma 332)

che l'immobile oggetto dei lavori

4.1 non necessita di alcuna variazione catastale

4.2 necessita di variazione catastale che sarà eseguita ad ultimazione lavori e trasmessa, unitamente alla nuova planimetria alla Amministrazione Comunale

5) Tutela dall'inquinamento acustico

che l'intervento

5.1 non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995

5.2 rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995, integrato con i

contenuti dell'articolo 4 del d.P.R. n. 227/2011 e pertanto **si allega**:

- 5.2.1 documentazione di impatto acustico (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995)
- 5.2.2 valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995)
- 5.2.3 autocertificazione a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale in cui si attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (art. 8, comma 3-bis, legge n. 447/1995)
- 5.2.4 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. n. 227/2011)

che è stata presentata alla Provincia competente apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa, per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno (art.12 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 3 "**Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico**").

6) Produzione di materiali di risulta

che le opere

- 6.1 non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 e art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006)
- 6.2 **comportano** la produzione di materiali da scavo **considerati come sottoprodotti** ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o dell'articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013, e inoltre
- 6.2.1 **le opere comportano** la produzione di materiali da scavo per un **volume superiore a 6000 mc e sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2-bis, e del d.m. n. 161/2012
- 6.2.1.1. **si allega/ si comunicano gli estremi del** . Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da _____ con prot. _____ in data _____
- (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 6.2.2 le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un **volume inferiore o uguale a 6000 mc** ovvero (**pur superando tale soglia**) **non sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto
- 6.2.2.1 allega **autocertificazione del titolare** resa all'ARPA ai sensi del comma 2 dell'art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013
- 6.3 **comportano** la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione e pertanto
- 6.3.1 **allega autocertificazione del titolare (che i materiali da scavo saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione)**
- 6.4 riguardano interventi di **demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti** la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006
- 6.5 **comportano** la produzione di **materiali da scavo che saranno gestiti dall'interessato come rifiuti**
- 6.6 **Ai sensi del RR n.6/2006 si allega bilancio di produzione**

7) Prevenzione incendi**che l'intervento**

- 7.1 non è soggetto alle norme di prevenzione incendi
- 7.2 è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto
- 7.3 presenta caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi e pertanto
- 7.3.1 **si allega la documentazione necessaria** all'ottenimento della deroga (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 7.3.2 la relativa deroga è stata ottenuta con prot. [] in data []

e che l'intervento

- 7.4 **non è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. n. 151/2011
- 7.5 **è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto
- 7.5.1 **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 7.5.2 la valutazione del progetto è stata effettuata con prot. [] in data []
- 7.6 **costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono variazione dei requisiti di sicurezza antincendio** già approvati con parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco rilasciato con prot. [] in data []

8) Amianto**che le opere**

- 8.1 **non interessano** parti di edifici con presenza di fibre di amianto
- 8.2 **interessano** parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che pertanto il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008, il **Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto**
- 8.2.1 **in allegato** alla presente relazione di asseverazione (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 8.2.2 presentato con prot. [] in data []

9) Interventi strutturali e/o in zona sismica**che l'intervento**

- 9.1 **non prevede** la realizzazione di **opere di conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica
- 9.2 **prevede** la realizzazione di opere di **conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica; pertanto
- 9.2.1 si allega la documentazione relativa alla denuncia di cui all'articolo 65 del

d.P.R. n. 380/2001

9.2.2 la denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 è già stata depositata con prot. [] in data []

e che l'intervento

9.3 **non prevede opere** da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale

9.4 **prevede opere che non richiedono il deposito dei calcoli strutturali al SUE, trattandosi di opere minore priva di rilevanza per la pubblica incolumità** di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2010, n. 1309, elenco:

"A1" PUNTO 3.2. []

"A2" PUNTO []

All'uopo si allega:

1) relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quali punti degli elenchi A.1 e A.2 si fa riferimento. In tutti i casi occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi. Nel caso si utilizzino strutture prefabbricate e/o modulari, occorre allegare i certificati di origine rilasciati dal produttore;

2) elaborato grafico: comprensivo di piante e sezioni, quotato ed in scala commisurata all'entità dell'intervento, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che i parametri dimensionali rientrano tra i limiti indicati negli elenchi sopra citati.

9.5 costituisce una **variante non sostanziale riguardante parti strutturali** relativa ad un progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato con prot. [] in data []

9.6 prevede il deposito dei calcoli strutturali prima dell'inizio dei lavori (art. 93 e 94 d. P.R. n. 380/01), il successivo deposito della "relazione sismica a struttura ultimata" (art.6 L. 1086/1971), infine, del collaudo statico. Pertanto

si allega la documentazione relativa ai calcoli strutturali

la relativa denuncia dei lavori in zona sismica è già stata depositata con prot. [] in data []

9.7 **prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica** ai sensi dell'articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale e pertanto

9.7.1 **si allega** la documentazione necessaria per il rilascio dell'**autorizzazione sismica**

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

9.7.2 **la relativa autorizzazione è già stata ottenuta** con prot. [] in data []

10) Qualità ambientale dei terreni**che l'intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni,**

10.1 **non richiede indagini ambientali preventive** in relazione alle attività finora svolte sull'area interessata dall'intervento

10.2 a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, **non necessita di bonifica**, pertanto

10.2.1 **si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni**

DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI**TUTELA STORICO-AMBIENTALE****11) Bene sottoposto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia**

che l'immobile oggetto dei lavori con riferimento al PPTR approvato Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015

11.1 **non è sottoposto a tutela**

11.2 **è sottoposto a tutela ma l'intervento non richiede il rilascio di autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica** dichiarato idoneo per legge art. 20 D.L. 199 del 2021

11.3 **è sottoposto a tutela** e pertanto

11.3.1 **è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica**, in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 139/2010, e pertanto

11.3.1.1 **si allega la relazione paesaggistica semplificata** e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.1.2 l'autorizzazione paesaggistica semplificata è stata rilasciata con prot. [] in data []

11.3.2 **è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica**, e pertanto

11.3.2.1 **si allega la relazione paesaggistica** e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.2.2 l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata con prot. [] in data []

11.3.3 **è assoggettato al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica**

11.3.3.1 **si allega la documentazione necessaria** ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.3.4 **accertamento di compatibilità paesaggistica**

è stato rilasciato con prot. [] in data []

12) Bene sottoposto a parere della Soprintendenza

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004,

12.1 **non è sottoposto a tutela**

12.2 **è sottoposto a tutela** e pertanto

12.2.1 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere/nulla osta

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

12.2.2 il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. [] in data []

13) Bene inserito in zona del Centro Storico

che l'immobile oggetto dei lavori ricade:

- 13.1 ZONA 1 – Rilascio parere Soprintendenza Archeologica per opere implicante lavori di scavo;
- 13.2 ZONA 2 – Preavviso di almeno 10gg. Prima esecuzione scavi alla Soprintendenza Archeologica per esecuzione saggi;
- 13.3 ZONA 3 – Comunicazione data inizio lavori scavo con almeno 10gg di anticipo alla Soprintendenza Archeologica

14) Bene inserito in area di interesse archeologica (D.G.C. n. 126/89)

che l'immobile oggetto dei lavori è sottoposto a

- 14.1 zona archeologica 1 – Rilascio parere Soprintendenza Archeologica per opere implicante lavori di scavo;
- 14.2 zona archeologica 2 – Preavviso di almeno 10gg prima dell'esecuzione scavi alla Soprintendenza Archeologica per esecuzione saggi;
- 14.3 zona archeologica 3 – Comunicazione data inizio lavori scavo con almeno 10gg di anticipo alla Soprintendenza Archeologica.

15) Bene in area protetta

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della corrispondente normativa regionale,

- 15.1 non ricade in area tutelata
- 15.2 ricade in area tutelata, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici
- 15.3 è sottoposto alle relative disposizioni e pertanto
- 15.3.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 15.3.2 il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. [] in data []

TUTELA ECOLOGICA**16) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico con riferimento al Piano Assetto Idrogeologico**

che, ai fini del vincolo idrogeologico, l'area oggetto di intervento

- 16.1 **non ricade in area vincolata** e si allega stralcio carta idrogeomorfologica e IGM estratta dal sito dell'AdB Puglia sottoposta a tutela
- 16.2 **ricade in area a pericolosità di frana** e pertanto
- 16.2.1 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere AdB Puglia
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 16.2.2 l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. [] in data []
- 16.3 **ricade in area a pericolosità idraulica** e pertanto
- 16.3.1 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere AdB Puglia
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 16.3.2 l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. [] in data []
- 16.4 **pur non ricadendo in area vincolata, è interessata da reticolo AdB** non riportato nella carta IGM ma presente nella carta idrogeomorfologica, pertanto alla presente è allegato studio di compatibilità.

17) Bene sottoposto a vincolo idraulico

che, ai fini del vincolo idraulico, l'area oggetto di intervento

- 17.1 **non è sottoposta a tutela**
- 17.2 **è sottoposta a tutela** ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. 523/1904, pertanto
- 17.2.1 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dell'autorizzazione
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 17.2.2 l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. [] in data []

18) Zona di conservazione "Natura 2000"

che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. 357/1997e d.P.R. n. 120/2003) l'intervento

- 18.1 **non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)**
- 18.2 **è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)**, pertanto
- 18.2.1 **si allega la documentazione necessaria** all'approvazione del progetto
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 18.2.2 la valutazione è stata effettuata con prot. [] in data []

19) Fascia di rispetto cimiteriale

che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934)

- 19.1 **l'intervento non ricade nella fascia di rispetto**
- 19.2 **l'intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito**
- 19.3 **l'intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito, pertanto**
- 19.3.1 **si allega la documentazione necessaria** per la richiesta di deroga
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 19.3.2 la relativa deroga è stata ottenuta con prot. [] in data []

20) Aree a rischio di incidente rilevante

che in merito alle attività a rischio d'incidente rilevante (d.lgs. n. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001):

- 20.1 **nel comune non è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante**
- 20.2 **nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante la relativa "area di danno" è individuata** nella pianificazione comunale
- 20.2.1 **l'intervento non ricade nell'area di danno**
- 20.2.2 **l'intervento ricade in area di danno, pertanto**
- 20.2.2.1 **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 20.2.2.2 la valutazione del Comitato Tecnico Regionale è stata rilasciata con prot. [] in data []
- 20.3 **nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante e la relativa "area di danno" non è individuata** nella pianificazione comunale, pertanto
- 20.3.1 **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale

21) Smaltimento delle Acque di Prima Pioggia

che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 152/2006 e al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato dal Consiglio della Regione Puglia, con Deliberazione n. 230 del 20/10/2009 **l'intervento**

- 21.1 **non è soggetto alla normativa citata**
- 21.2 **è soggetto** pertanto
- 21.2.1 **si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione** da parte della Provincia
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 21.2.2 la comunicazione, riguardanti superfici dei piazzali e coperture dei fabbricati da smaltire < 2000 mq è stata effettuata alla Provincia con prot. [] in data []

22) Altri vincoli di tutela ecologica

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:

- 22.1 **fascia di rispetto dei depuratori** (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque)

22.2 Altro (specificare)

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli

22.2.1 **si allegano le autocertificazioni** relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli

22.2.2 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

22.2.3 il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. in data
(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)

TUTELA FUNZIONALE

23) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l'efficienza tecnica delle infrastrutture (*)

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:

23.1 **stradale** (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare)

23.2 **ferroviario** (d.P.R. n. 753/1980)

23.3 **elettrodotto** (d.P.C.M. 23 aprile 1992)

23.4 **gasdotto** (d.m. 24 novembre 1984)

23.5 **militare** (d.lgs. n. 66/2010)

23.6 **aeroportuale** (piano di rischio ai sensi dell'art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche ENAC)

23.7 Altro (specificare)

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli

23.7.1 **si allegano le autocertificazioni** relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli

23.7.2 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

23.7.3 il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. in data

(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)

ASSEVERAZIONE

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell'ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19 della L. N. 241/90

ASSEVERA

ai sensi dell'art. 20 comma 1 del DPR 380/2001

la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente PAS non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990.

Cassano delle Murge (BA) 21/03/2024

il progettista

**INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)**

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente PAS viene resa.

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

ALLEGATI di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011**Documentazione obbligatoria:**

- Copia fotostatica di documento di identità;
- Relazione dettagliata a firma di un progettista abilitato che descriva l'intervento;
- Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e' di quelle igienico-sanitarie;
- Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete;
- Pareri, autorizzazioni, nulla osta, rilasciati dai soggetti competenti
 - Soprintendenza
 - VV.FF.
 - Consorzio di Bonifica
 - Amministrazione Provinciale
 - Altro (specificare)

- Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008;
- Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili;
- Documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000 / 1:1000 con individuazione del nuovo intervento, autenticata dal progettista, e con aggiornamento non anteriore a mesi 6;
- Estratto del P.R.G. con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento;
- DICHIARAZIONE CHE L'IMPIANTO NON SI TROVI ALL'INTERNO DI AREE FRA QUELLE SPECIFICAMENTE ELENCAE E INDIVIDUATE DALL'ALLEGATO 3) LETTERA f), AL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 10/09/2010 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.219 DEL 18/09/2010 (comma 9 BIS DELL'ART.6 D.LEGS 28/11)
- Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- Versamento Diritti di Segreteria

Documentazione eventuale (in relazione alla tipologia dell'intervento):

- Deposito documentazione norma sismica, ovvero asseverazione tecnico;
- Autorizzazione allo Scarico
- Notifica preliminare (Azienda USL e Direzione Provinciale del Lavoro)
- Altro (specificare)

Cassano delle Murge (BA) 21/03/2024

il/i dichiaranti



Sportello Unico per le Attivita' Produttive
Ricevuta
(art. 5, comma 4 DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)



1 - SUAP competente

Suap NOVOLI in delega alla CCIAA di LE			
del comune di:	NOVOLI	Id:	2810
Responsabile SUAP:	FRASSANITO	GIOVANNI	

2 - Riferimenti della pratica SUAP

Codice Pratica:	05239350753-18072023-1319
Protocollo SUAP:	REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0091319 del 27/07/2023
Domicilio elettronico dichiarato:	sy05@pec.it

3 - Impresa o soggetto economico

Denominazione:	SY05 S.R.L.		
Codice Fiscale:	05239350753	Sede legale provincia:	LECCE
Presso il comune di:	LECCE		
via, viale, piazza ...:	DUCA DEGLI ABRUZZI	n.	58

4 - Estremi del dichiarante

Cognome:	ROLLO	Nome:	FRANCESCO
Qualifica:	ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE	Codice Fiscale:	[REDACTED]

5 - Indirizzo dell'impianto

del comune di:	NOVOLI		
via, viale, piazza ...:	STRADA STATALE 7 TER	n.	snc

6 - Termini del procedimento/controllo

Entro 90 giorni dalla data della presente ricevuta, salvo indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 160/2010, l'amministrazione competente adotta un provvedimento espresso ovvero, in caso di SCIA condizionata, acquisisce gli atti di assenso o i

pareri di altri uffici e amministrazioni o esegue le verifiche preventive previste dalla normativa vigente.

7 - Accesso visione atti del procedimento

Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:

Suap NOVOLI in delega alla CCIAA di LE

Indirizzo: **PIAZZA ALDO MORO n. SNC 73051 - NOVOLI (LE)**

Altre info: vedere sito istituzionale del comune

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti

Intervento	Amministrazione competente
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile	UFFICI COMUNE DI NOVOLI

9 - Elenco dei documenti informatici allegati

- 05239350753-18072023-1319.SUAP.PDF.P7M (Riepilogo Pratica SUAP)
- 05239350753-18072023-1319.033.PDF.P7M (Elenco elaborati)
- 05239350753-18072023-1319.063.PDF.P7M (relazione tecnica di asseverazione)
- 05239350753-18072023-1319.018.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 05239350753-18072023-1319.016.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 05239350753-18072023-1319.065.PDF.P7M (Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)
- 05239350753-18072023-1319.050.PDF.P7M (Impianto di terra)
- 05239350753-18072023-1319.048.PDF.P7M (Verifica compatibilità PAS)
- 05239350753-18072023-1319.044.PDF.P7M (Inquadramento vincolistico dell'impianto secondo PPTR)
- 05239350753-18072023-1319.014.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 05239350753-18072023-1319.029.PDF.P7M (Documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000 / 1:1000 con individuazione del nuovo intervento, autenticata dal progettista, e con aggiornamento non anteriore a mesi 6)
- 05239350753-18072023-1319.012.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 05239350753-18072023-1319.046.PDF.P7M (Piano quotato)
- 05239350753-18072023-1319.027.PDF.P7M (Estratto del P.R.G. con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento)
- 05239350753-18072023-1319.061.PDF.P7M (Opere a verde)
- 05239350753-18072023-1319.031.PDF.P7M (Assolvimento imposta di bollo)
- 05239350753-18072023-1319.059.PDF.P7M (Rappresentazione DPA impianto FV)
- 05239350753-18072023-1319.026.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 05239350753-18072023-1319.010.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 05239350753-18072023-1319.024.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 05239350753-18072023-1319.055.PDF.P7M (Schema elettrico unifilare)
- 05239350753-18072023-1319.001.PDF (Allegare planimetria catastale originale)

- 05239350753-18072023-1319.009.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 05239350753-18072023-1319.041.PDF.P7M (Inquadramento cartografico dell'impianto - CTR)
- 05239350753-18072023-1319.057.PDF.P7M (Planimetria e sezione viabilità di nuovo impianto)
- 05239350753-18072023-1319.067.PDF.P7M (Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)
- 05239350753-18072023-1319.007.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 05239350753-18072023-1319.020.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 05239350753-18072023-1319.051.PDF.P7M (Piante e prospetti cabine utente)
- 05239350753-18072023-1319.038.PDF.P7M (Disponibilità aree)
- 05239350753-18072023-1319.069.PDF.P7M (D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva))
- 05239350753-18072023-1319.053.PDF.P7M (Particolare cancello e recinzioni)
- 05239350753-18072023-1319.036.PDF.P7M (Raccolta immagini stato di fatto)
- 05239350753-18072023-1319.070.PDF.P7M (Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori)
- 05239350753-18072023-1319.022.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 05239350753-18072023-1319.002.PDF.P7M (Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non è valida la ricevuta di presa in carico del bonifico))
- 05239350753-18072023-1319.019.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 05239350753-18072023-1319.049.PDF.P7M (Layout elettrico)
- 05239350753-18072023-1319.032.PDF.P7M (Autocertificazione sul riutilizzo nello stesso luogo dei materiali da scavo)
- 05239350753-18072023-1319.060.PDF.P7M (Interferenza elettrodotto)
- 05239350753-18072023-1319.034.PDF.P7M (Relazione descrittiva)
- 05239350753-18072023-1319.047.PDF.P7M (Layout impianto - Stato di progetto)
- 05239350753-18072023-1319.064.PDF.P7M (Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili)
- 05239350753-18072023-1319.017.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 05239350753-18072023-1319.013.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 05239350753-18072023-1319.015.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 05239350753-18072023-1319.043.PDF.P7M (Inquadramento catastale dell'impianto)
- 05239350753-18072023-1319.030.PDF.P7M (DICHIARAZIONE VV.F.)
- 05239350753-18072023-1319.058.PDF.P7M (Sito dismesso su ortofoto)
- 05239350753-18072023-1319.045.PDF.P7M (Inquadramento vincolistico dell'impianto secondo PAI)
- 05239350753-18072023-1319.062.PDF.P7M (DICHIARAZIONE CHE L'IMPIANTO NON SI TROVI ALL'INTERNO DI AREE FRA QUELLE SPECIFICAMENTE ELENCAE E INDIVIDUATE DALL'ALLEGATO 3) LETTERA f), AL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 10)
- 05239350753-18072023-1319.028.PDF.P7M (Documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000 / 1:1000 con individuazione del nuovo intervento, autenticata dal progettista, e con aggiornamento non anteriore a mesi 6)
- 05239350753-18072023-1319.040.PDF.P7M (Inquadramento cartografico dell'impianto - IGM)
- 05239350753-18072023-1319.011.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 05239350753-18072023-1319.039.PDF.P7M (Inquadramento cartografico dell'impianto - Ortofoto)
- 05239350753-18072023-1319.008.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 05239350753-18072023-1319.056.PDF.P7M (Particolari struttura tracker)
- 05239350753-18072023-1319.025.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 05239350753-18072023-1319.042.PDF.P7M (Inquadramento cartografico dell'impianto - PRG)
- 05239350753-18072023-1319.037.PDF.P7M (Piano preliminare di gestione terre e rocce da scavo)

- 05239350753-18072023-1319.021.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 05239350753-18072023-1319.006.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 05239350753-18072023-1319.052.PDF.P7M (Piante e prospetti cabina di consegna)
- 05239350753-18072023-1319.066.PDF.P7M (Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)
- 05239350753-18072023-1319.003.PDF (Fotocopia di un documento di identita' del soggetto che conferisce la procura speciale)
- 05239350753-18072023-1319.035.PDF.P7M (Disciplinare tecnico)
- 05239350753-18072023-1319.023.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 05239350753-18072023-1319.004.PDF.P7M (Pareri, autorizzazioni, nulla osta, rilasciati dai soggetti competenti (ad es. Soprintendenza, VV.FF., Consorzio bonifica, Amministrazione Provinciale ecc.))
- 05239350753-18072023-1319.054.PDF.P7M (Particolare videosorveglianza e illuminazione)
- 05239350753-18072023-1319.071.PDF.P7M (Comunicazione tecnico incaricato della progettazione)
- 05239350753-18072023-1319.068.PDF.P7M (Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)
- 05239350753-18072023-1319.005.PDF.P7M (Procura speciale)
- 05239350753-18072023-1319.001.MDA.PDF.P7M (MDA Pratica)

10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico

Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente indirizzo fornito dal richiedente:	sy05@pec.it
--	--------------------

11 - Estremi emissione della ricevuta:

Data di emissione:	27/07/2023
--------------------	-------------------



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E
QUALITÀ URBANA**

SEZIONE URBANISTICA

**SERVIZIO OSSERVATORIO ABUSIVISMO E USI
CIVICI**

Alla Società
SY05 S.R.L
Sig. Ricciato Franco
sy05@pec.it

Al Comune di NOVOLI (LE)
SUAP
attivaproduttive.novoli@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Richiesta attestazione vincolo demaniale di uso civico dei terreni in agro del Comune di Novoli (LE) in catasto al Fg. 1 p.lle 67-72-154-155-156 ed in agro di Campi Salentina (LE) in catasto al Fg. 30 p.la 29. L.R. n. 7 del 28/01/1998 e ss.mm.ii., L. n. 1766 del 16/06/1927 e R.D. n. 332 del 26/02/1928. Pratica S.U.A.P 05239350753-18072023-1319: Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile (ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.28 del 03/03/2011 – art.6 della L.R. Puglia n.25 del 24/09/2012) Descrizione sintetica del progetto: Realizzazione di un impianto fotovoltaico con produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da ubicarsi nell'agro di Novoli (LE) e delle relative opere di connessione alla rete e-distribuzione. Potenza nominale cc: 6,2 MWp - Potenza in immissione ca: 5,94 MW.

Con riferimento alla richiesta di attestazione di cui all'oggetto, dalla S.V. prodotta in qualità di legale rappresentante della Società Sy05 Srl, acquisita al prot. n. 291008 del 13/06/2024 e tenuto conto della successiva nota acquisita al prot. n. 301264 del 18/06/2024, a seguito dell'attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale dei Comuni di Novoli (LE) e Campi Salentina (LE) di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

che non risultano gravati da Uso Civico i terreni attualmente censiti in Catasto in agro del Comune di Novoli (LE) Fg. 1 p.lle 67-72-154-155-156 ed in agro del Comune di Campi Salentina (LE) Fg.30 p.la 29.

E.Q. Sit Puglia – Demanio Civico
Dott. Pagano Gaetano

E.Q. Usi Civici
Arch. Giuseppe D'Arienzo

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Giovanna LABATE

www.regione.puglia.it
Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici
Via Lungomare N. Sauro, 45/47 - Via G. Gentile, n. 52 - Bari - Tel: 080 540 4321 – 080 540 5152
pec: sezioneurbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

Comune di Novoli - Cod. Amm. e f970 - Prot. n. 0010791 del 02/08/2024 13:52 - PARTENZA



Comune di Novoli - Cod. Amm. c_1970 - Prot. n. 0009114 del 24/06/2024 13:18 - ARRIVO

N ____/2024

PROVINCIA DI LECCE

U

Protocollo N.0027438/2024 del 04/07/2024

**PROVINCIA DI LECCE****SERVIZIO VIABILITA' ED ESPROPRI****UFFICIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI**

Lecce, 2 luglio 2024

Prot. n°
Risp. nota n° del
Allegati:
Resp. Proc.:geom. M. Greco
Tel. 0832/68372 Fax 0832/683626

Spett.le
COMUNE DI NOVOLI
Al Resp SUAP
Arh. Giovanni Frassanito
attivitaorduttive.novoli@pec.rupar.puglia.it
federico.manca@comune.novoli.le.it

Oggetto: Realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica fotovoltaico "SY05" nel Comune di Novoli. Parere preventivo.

Con riferimento alla richiesta di codesto SUAP del 13.05.2024 assunta al prot. n°19332 del 14/05/2024 relativa al rilascio del parere preventivo per l'impianto in oggetto;

Sentito il tecnico Funzionario Istruttore responsabile del Gruppo Strade in cui ricade l'intervento, l'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori, verrà rilasciata successivamente, previa ulteriore richiesta e regolarizzazione fiscale, alle seguenti condizioni:

- a) La concessione, concernente la posa in opera di condotte in senso longitudinale e trasversale per interrimento di cavi, lungo le SS.PP., avrà la durata di anni 20 ed è rinnovabile alla scadenza.
- b) Tutti i lavori che interessano le strade devono eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme per la sicurezza del traffico e dei lavoratori.
- c) Qualora durante il periodo della concessione occorresse apportare, per motivi di pubblico interesse, variazioni e spostamenti alle opere concesse od anche effettuare la demolizione, la Provincia ha facoltà di revocare e modificare la concessione, previo congruo avviso, sia nei confronti del Concessionario che dei suoi aventi causa. Al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dall'infrastruttura pubblica e valutare l'adozione di nuove sedi di posa idonee. La Provincia potrà adottare nuove condizioni sempre che se ne ravvisi la necessità o convenienza nel rispetto della normativa vigente e applicabile e nell'ottica di collaborazione alla riduzione degli aggravii nei confronti del concessionario e suoi aventi causa.

pag.n.1 di 6

Provincia di Lecce via Umberto I n.13 -73100 - Lecce

C.F.80000840753

Comune di Novoli - Cod. Amm. c_1970 - Prot. n. 0009723 del 08/07/2024 12:59 - ARRIVO

- d) Il concessionario dovrà versare un canone determinato nella misura del 20% dell'importo complessivamente corrisposto, dallo stesso, ai Comuni compresi nell'ambito territoriale della provincia al 31.12. dell'anno precedente alla data di rilascio della concessione, tale onere non potrà essere inferiore a Euro 800,00 (L. 160/2019 Art.1 comma 831 e .m.i.) e dovrà versarsi entro il 30 aprile di ogni anno. Il concessionario accetterà eventuali variazioni nella misura del CANONE che la Provincia dovesse determinare con propri provvedimenti esecutivi a norma di legge.
- e) Il concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'Art.67 comma secondo del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n°495 del 16.12.1992 e s.m.i., sarà ritenuto responsabile per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare durante il periodo dei lavori e fino all'ultimazione degli stessi. A garanzia della corretta esecuzione dei lavori sia nei confronti di questo Ente, nonché, per eventuali inadempienze per i lavori di ripristino della sede stradale manomessa per l'attuazione degli interventi, si fa riferimento alla Garanzia da determinarsi in fase di progetto esecutivo Alla fine del lavoro dovrà essere comunicata l'ultimazione dello stesso allegando il "Certificato di Regolare Esecuzione" redatto dal Direttore dei Lavori. Resta inteso che il Concessionario sarà responsabile per eventuali danni provocati a terzi in conseguenza delle attività di scavo e posa effettuate sulle strade provinciali. Successivamente sarà redatto un verbale di constatazione dal quale dovrà risultare che le opere di ripristino della sede stradale, prescritte in ogni concessione sono, sono state integralmente eseguite. (IL PARERE, CHE SCATURISCE DAL VERBALE DI CUI SOPRA, PUO' CONSIDERARSI COME COLLAUDO DEI LAVORI PER L'ESECUZIONE DELL'ATTRAVERSAMENTO DI CHE TRATTASI cfr. Art.67 ULTIMO COMMA DEL D.P.R. 495/92 e s.m.i.). Resta fermo che ove anche per vizi occulti a seguito del verbale di "collaudo" dovessero verificarsi dei cedimenti e delle deformazioni della sede bitumata, e risulti accertata l'imputabilità degli stessi a difetti di costruzione della condotta, il concessionario dovrà intervenire con immediatezza per eliminare ogni pericolo restando responsabile di ogni danno in conformità alle garanzie assicurative prestate per l'esecuzione dell'opera.
- f) La concessione è subordinata all'accettazione delle seguenti altre condizioni:
- fatti salvi e senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - obbligo del concessionario di riparare, per tutta la durata della concessione, eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati direttamente imputabili al concessionario o alle imprese incaricate;
 - con la facoltà della Provincia di revocarli, modificarli o imporre altre condizioni in qualsiasi momento per sopravvenuti e comprovati motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo al concessionario che non ha diritto alcuno di sollevare e accampare pretese di compensi e risarcimenti danni, dandone preventiva comunicazione al concessionario e/o agli aventi causa, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati dall'infrastruttura pubblica e valutare l'adozione di nuove sedi di posa idonee. Laddove per esigenze della viabilità si renda necessario effettuare modifiche o variazioni della strada, sia altimetriche sia planimetriche, qualunque ne sia la natura e l'importanza, esse non daranno mai diritto al concessionario di pretendere alcuna indennità per pregiudizi, incomodi o deprezzamenti arrecati dai lavori eseguiti in dipendenza della concessione, come non daranno, altresì, mai diritto di pretendere dall'Ente lavori di adattamento, sistemazione od altro che non fossero occorsi prima della concessione stessa, fermo restando che la Provincia potrà indicare una nuova sede di posa, minimizzando disagi

pag.n.2 di 6

Provincia di Lecce via Umberto I n.13 -73100 - Lecce

C.F.80000840753

Comune di Novoli - Cod. Amm. c_1970 - Prot. n. 0009723 del 08/07/2024 12:59 - ARRIVO

e disservizi per il concessionario e/o per gli aventi causa, tenuto conto che l'infrastruttura in questione eroga servizi a "beneficio della collettività";

- obbligo del concessionario di curare la perfetta manutenzione delle opere eseguite;
- obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge vigenti e applicabili alla disciplina di settore elettrodotti relativa ai lavori e alle opere in questione.

Per quanto previsto dall'art.231, comma 3, del Codice della Strada, il concessionario è tenuto a segnalare e delimitare i cantieri a norma degli artt. 30,31,32,33, 34, 35 e 36 del D.P.R.495/92 e s.m.i. e di cautelare le persone al lavoro e presegnalare i veicoli operativi e provvedere a quant'altro necessario in virtù degli artt. 37,38,39,40,41,42 e 43 del D.P.R. 495/92 e s.m.i.. L'adempimento delle cautele di cui ai succitati articoli e successive modificazioni e integrazioni, non libera il concessionario in alcun modo da responsabilità diretta che potesse derivare per infortuni o danni agli utenti della strada dall'esecuzione delle opere consentite sia durante sia dopo l'esecuzione stessa qualora sia imputabile al concessionario. Per ogni successivo lavoro di manutenzione o rimozione che implichi scavo dovrà ottenersi il preventivo permesso della Provincia. Inoltre, il concessionario, dovrà preventivamente interpellare le società concessionarie per l'erogazione di pubblici servizi (distribuzione del gas metano, etc.) per la esatta individuazione di presenza di condotte sotterranee nel tratto interessato dagli scavi che si rendono necessari per effettuare lavori di cui alla presente concessione; per accertare e preservare la presenza dei sottoservizi il concessionario eseguirà indagini georadar prima di effettuare i lavori civili, con inoltro alla Provincia dell'indicazione di tali sottoservizi su sedime stradale.

Ogni singolo lavoro deve essere eseguito nel rispetto delle norme per la sicurezza del traffico e dei lavoratori, senza ostacolare il pubblico transito, il normale deflusso delle acque piovane, la complessiva agibilità della strada, restando la Provincia e il suo personale sollevati da qualsiasi responsabilità, civile e penale, per danni eventualmente causati a persone e/o cose in dipendenza della concessione in questione, che siano direttamente imputabili al concessionario. Tutti i manufatti interessati ai lavori devono essere ripristinati a perfetta regola d'arte. I materiali di qualsiasi natura e quelli provenienti dagli scavi non devono ingombrare, neppure temporaneamente, la carreggiata, provvedendo al loro immediato trasporto a rifiuto o in sito esterno alla sede stradale se occorrenti per parziali rinterrati. Al termine della giornata lavorativa tutti gli scavi eseguiti dovranno essere colmati ed opportunamente segnalati. Tutti i materiali e i conglomerati da adoperare nei ripristini devono corrispondere alle caratteristiche generali, fisiche, chimiche e meccaniche contemplate dai capitolati per lavori stradali in genere in uso presso la Provincia che si riserva, dandone un congruo preavviso al concessionario, la facoltà dei relativi accertamenti da eseguirsi a cura e spese del concessionario, pena, in caso di inaccettabilità o di ripristini non conformi, il loro rifacimento in danno. Ogni opera intrapresa potrà essere sospesa con decorrenza immediata dal personale preposto del Servizio Viabilità per motivi di salvaguardia dell'incolumità pubblica o per accertato inadempimento delle prescrizioni. Il concessionario è tenuto all'apposizione diurna e notturna ed alla manutenzione della segnaletica prescritta dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione di detto Codice ed è responsabile per i danni a cose o persone che si dovessero verificare per l'esecuzione dei lavori oggetto della concessione e fino all'ultimazione degli stessi sollevando la Provincia, i funzionari e il personale addetto alla sorveglianza da qualsiasi responsabilità civile e penale. La data dell'inizio dei lavori, la denominazione sociale, sede e numero telefonico dell'impresa esecutrice degli stessi, dovranno essere comunicate con al Servizio Viabilità di questa Provincia con anticipo di almeno 10 giorni, mentre l'ultimazione dei lavori dovrà essere

pag.n.3 di 6

Provincia di Lecce via Umberto I n.13 -73100 - Lecce

C.F.80000840753

comunicata 30gg via PEC, unitamente ad una planimetria stradale in scala 1:200, con l'esatta ubicazione della condotta (linea elettrica), assieme al Certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà tenere obbligatoriamente in cantiere copia di ogni singola autorizzazione e dovrà essere esibita in qualunque momento venisse richiesta; in caso di mancata presentazione si avrà un'immediata sospensione dei lavori con l'applicazione delle sanzioni previste ai commi 11 e 12 dell'Art.27 del vigente Nuovo Codice della strada e s.m.i..

Il concessionario dovrà eseguire l'impianto in conformità della documentazione presentata per ogni singolo lavoro e cioè:

- domanda in conformità all'art.88 del D. Lgs. 259/2003;
- elaborati progettuali, relazione tecnica, disegno dei particolari, planimetria della strada con l'indicazione della posizione della condotta. Tali atti faranno parte integrante di ogni singolo provvedimento, anche se non materialmente allegati;
- Per quanto previsto dall'art.231, comma 3 del Codice della Strada, a norma dell'Art.25 comma 6 e 8 del vigente Nuovo Codice della Strada chiunque non osservi le prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.389,00 a €.1.559,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all'attuazione delle prescrizioni violate secondo le norme del Capo I sez.II del Titolo Sesto dello stesso Nuovo Codice della Strada.
- Il concessionario dovrà denunciare alla Provincia mediante presentazione di idonea documentazione, gli eventuali mutamenti soggettivi, ai fini della individuazione del nuovo soggetto passivo per il pagamento degli oneri previsti nella presente concessione e per il rispetto delle condizioni della stessa. Come anche dovrà comunicare, in caso di rivendita a terzi dei servizi di connessione, i nuovi soggetti che saranno oggetto del pagamento del canone.
- Le spese relative alle marche da bollo in ingresso, come pure le eventuali spese di registrazione qualora si dovesse procedere a registrazione, ai sensi dell'art.2 della Tariffa, Parte II, allegata al D.P.R. 26 Aprile 1986, solo in caso d'uso, sono a carico del concessionario.

Relativamente ai lavori di esecuzione delle opere e di ripristino della sede stradale, la concessione è subordinata all'accettazione delle seguenti condizioni:

- Per impianti entrotterra longitudinali e trasversali corsia o banchina bitumata con la tecnica della minitrinca dovrà operarsi come segue:
lo scavo dovrà essere effettuato eseguendo preventivamente profonde incisioni mediante l'utilizzo di idonea macchina tagliASFALTO il riempimento dello scavo dovrà essere realizzato fino alla quota di intradosso dello strato di binder (10 cm), con malta cementizia, eventualmente additivata con opportuno colorante, per garantire un immediato riconoscimento dell'infrastruttura, sullo stesso dovrà realizzarsi la posa in opera del conglomerato bituminoso di collegamento (binder) dello spessore di cm.10; lasciata sottotrafico la fascia di binder di cui sopra non meno di mesi uno e non oltre mesi due si procederà, purché in periodo stagionale e condizioni atmosferiche favorevoli, al completamento dei ripristini bituminosi da eseguire entro e non oltre giorni sessanta mediante: fresatura spessore cm.3, della pavimentazione per una larghezza di m.1,00 in asse allo scavo con

pag.n.4 di 6

Provincia di Lecce via Umberto I n.13 -73100 - Lecce

C.F.80000840753

Comune di Novoli - Cod. Amm. c_1970 - Prot. n. 0009723 del 08/07/2024 12:59 - ARRIVO

sussequente posa in opera, in corrispondenza delle zone di congiunzione tra le aree di scavo e la pavimentazione stradale esistente, di teli di geocomposito di larghezza pari a quella dello scavo incrementata di cm.30 per lato, costituita da geogriglia in poliestere ad alto modulo accoppiata a geotessile non tessuto (resistenza minima a trazione di 100 KN/m) seguirà la stesa del tappeto di usura, dello stesso tipo di quello esistente, mediante l'uso di vibrofinitrice e rullo, che, pertanto, dovrà essere perfettamente livellato con l'esistente piano stradale.


- Per impianti entroterra longitudinali in banchina in calcestruzzo o terra battuta con la tecnica della minitrincea dovrà operarsi come segue:
lo scavo dovrà essere ripristinato fino alla quota di cm.20 dal piano esistente con malta cementizia, eventualmente additivata con opportuno colorante, per garantire un immediato riconoscimento dell'infrastruttura, seguirà la scarifica per tutta la lunghezza dello scavo e la larghezza della banchina, ed il successivo rifacimento con uno strato in calcestruzzo cementizio classe C 20/25 dello spessore di cm.20, livellato al piano bitumato esistente.
- **Per impianti entroterra longitudinali in corsia o banchina bitumata con la metodologia di scavo tradizionale dovrà operarsi come segue:**
lo scavo dovrà essere effettuato eseguendo preventivamente profonde incisioni mediante l'utilizzo di idonea macchina tagliasfalto, dovrà avere profondità maggiore o uguale a mt.1,20 e larghezza minore o uguale a mt.0,60, salvo in superficie dove la pavimentazione bitumata dovrà essere tagliata con bordi perfettamente regolari e paralleli per la maggiore larghezza necessaria; il rinterro, dell'altezza finita di meno cm.35 dal piano carreggiata, dovrà essere eseguito con materiale proveniente da cave di prestito appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3, compattato in strati non eccedenti lo spessore di cm.30 fino a raggiungere la densità ottimale. Sullo stesso dovrà realizzarsi la sovrastruttura stradale in progetto, costituita dai seguenti strati:
 - fondazione stradale in misto granulare stabilizzato dello spessore di cm.25;
 - conglomerato bituminoso per strato di collegamento (Binder) dello spessore di cm.10;
 lasciata sottotraffico la fascia di binder di cui sopra non meno di mesi due e non oltre mesi sei si procederà, purché in periodo stagionale e condizioni atmosferiche favorevoli, al completamento dei ripristini bituminosi da eseguire entro e non oltre giorni sessanta mediante: fresatura spessore cm.3, della pavimentazione **per tutta la larghezza della corsia** stradale interessata dai lavori e per tutta la lunghezza dello scavo con sussequente posa in opera, in corrispondenza delle zone di congiunzione tra le aree di scavo e la pavimentazione stradale esistente, di teli di geocomposito di larghezza pari a quella dello scavo incrementata di cm.30 per lato, costituita da geogriglia in poliestere ad alto modulo accoppiata a geotessile non tessuto (resistenza minima a trazione di 100 KN/m) seguirà la stesa del tappeto di usura, dello stesso tipo di quello esistente, mediante l'uso di vibrofinitrice e rullo, che, pertanto, dovrà essere perfettamente livellato con l'esistente piano stradale.
- Per impianti entroterra longitudinali in banchina in calcestruzzo o terra battuta con la metodologia di scavo tradizionale dovrà operarsi come segue:

lo scavo dovrà essere ripristinato fino alla quota di cm.20 dal piano bitumato esistente con materiale proveniente da cave di prestito appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3, compattato in strati non eccedenti lo spessore di cm.30 fino a raggiungere la densità ottimale. Sullo stesso dovrà realizzarsi uno strato in calcestruzzo cementizio di classe C 20/25 dello spessore di cm.20, livellato al piano bitumato esistente.

La segnaletica orizzontale, manomessa, dovrà essere rifatta da impresa specializzata subito dopo la formazione delle fasce bituminose di cui alle precedenti prescrizioni.

- **Tombini di ispezione:**
Tutti i tombini di ispezione, ai fini della sicurezza stradale, dovranno tassativamente essere posizionati al di fuori della carreggiata stradale.

Distinti saluti


Il Dirigente
(Ing. Luigi TUNDO)

Comune di Novoli - Cod. Amm. c_1970 - Prot. n. 0009723 del 08/07/2024 12:59 - ARRIVO



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Area Manutenzione Straordinaria
Direzione Industriale Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Responsabile

Spett.le
Comune di Novoli
Settore C. Area Tecnica – SUAP
P.zza A. Moro, 1
73051 – Novoli (LE)
attivitaiproduttive.novoli@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Spett.le
SY05 Srl
sv05@pec.it

Oggetto: Progetto di impianto fotovoltaico e relative opere di connessione in agro dei Comuni di Novoli, Trepuzzi e Campi Sal.na – Verifica interferenze – **Rilascio Nulla Osta con prescrizioni.**

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 7263 del 13/05/2024 di pari oggetto della presente, acquisita in data 16/05/2024 prot. n. 33462/2024 e facendo seguito alla pregressa corrispondenza intercorsa inerente l'oggetto, si concede il nulla osta ai lavori di costruzione della linea elettrica in B.T. in oggetto indicati, ai seguenti patti, condizioni e prescrizioni:

- visti i materiali e la vetustà delle condotte, bisognerà prestare assoluta attenzione al fine di evitare qualsivoglia sollecitazione prodotta da mezzi meccanici per attività di scavo o di realizzazione delle opere, che potrebbero essere causa di gravi danni con conseguenti disservizi per la collettività;
 - resta inteso che tutti gli attraversamenti delle nostre opere dovranno essere eseguiti in sottopasso con la realizzazione dell'elemento di protezione in CLS ad una distanza verticale tra la generatrice inferiore delle condotte idriche e la generatrice superiore del cavidotto non inferiore a 1,00 m;
 - la fascia occupata dalla condotta idrica dovrà essere interamente percorribile lungo tutta la sua lunghezza, non dovrà essere realizzato, quindi, alcun manufatto che possa ostacolare il libero transito;
 - per regolare i rapporti tra le parti e disciplinare quanto suddetto, sarà necessaria la stipula di apposita convenzione onerosa, per cui sarà incaricata la DIRRU – Area Patrimonio (PATRU) di Acquedotto Pugliese; si precisa, inoltre, che alcun lavoro o attività che interessi la suddetta fascia potrà ritenersi autorizzato in assenza di stipula della suddetta convenzione;
- si precisa, inoltre, che alcun lavoro o attività che interessi la suddetta fascia potrà ritenersi autorizzato in assenza di stipula della suddetta convenzione;



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



AOO - PI AQP - N° PROT: 46799/2024 - USCITA DATA: 09/07/2024 09:57



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Area Manutenzione Straordinaria
Direzione Industriale Reti e Impianti
Struttura Territoriale Operativa Lecce
Il Responsabile

- almeno 10 giorni prima dell'inizio concreto dei lavori dovrà essere inviata formale comunicazione ad Acquedotto Pugliese – DIRID - RIMID - STO Lecce, per permettere ai tecnici di questa società di effettuare la sorveglianza sulle opere.

Cordiali saluti.

Il Responsabile di Area
Ing. Nicola La Tegola

Visto: Il Responsabile STO Lecce
Ing. Claudio Della Bona




ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



ISO 9001
UNI EN 175
ISO 17021





**Consorzio
di Bonifica**
Centro Sud Puglia

COMUNE DI NOVOLI
SETTORE C
AREA TECNICA – S.U.A.P.

Piazza A. Moro, 1
73051 Novoli (LE)

attivaproduttive.novoli@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Pratica S.U.A.P. 05239350753-18072023-1319: Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile (ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.28 del 03/03/2011 – art.6 della L.R. Puglia n.25 del 24/09/2012) Descrizione sintetica del progetto: Realizzazione di un impianto fotovoltaico con produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da ubicarsi nell'agro di Novoli (LE) e delle relative opere di connessione alla rete e-distribuzione. Potenza nominale cc: 6,2 MWp - Potenza in immissione ca: 5,94 MW
Convocazione Conferenza dei Servizi Semplificata ai sensi dell'art.14 bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.

In riferimento a Vs. nota prot. n.7263 del 13.05.2024 ns. prot. n. 15037 del 16.05.2024 con la quale viene comunicata la convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 20.08.2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter (prevista dall'art. 14 bis comma 2 lettera d), sulla base degli elaborati progettuali posti in visione al link indicato da codesto Ente si rileva che l'area interessata dall'impianto e le relative opere di connessione e vettoriamento, non interferiscono con opere e/o impianti gestiti da questo Consorzio.

Pertanto, per quanto di competenza, non emergono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto di che trattasi.

IL VICE DIRETTORE AREA TECNICA
DISTRETTO NORD – SUD SALENTO
(Ing. M. Vincenzo NUZZO)



Corso Trieste n.11 - 70126 BARI
tel 080 54.19.111
pec protocollo@pec.bonificacspuglia.it
web www.bonificacspuglia.it
cod. fisc. 93544360725

COMUNE DI NOVOLI - COD. ARRON. S. B. PUGLIA - P. PROT. N. 00103320 del 22/07/2024 09:56 - ARRIVO
06/22/07/2024
22/07/2024 09:56

CDG.ST BA.REGISTRO UFFICIALE.U.0641368.22-07-2024



AGR SUT NO LC

Spett.le Comune di Novoli (LE)
Settore C - Area Tecnica – S.U.A.P.
Pec: attivitaproductive.novoli@pec.rupar.puglia.it

p.c. SY05 S.R.L.
Pec: sy05@pec.it

p.c. A.A.G. - Sede

Oggetto: Pratica S.U.A.P. 05239350753-180720203-1319.

Realizzazione di un impianto fotovoltaico con produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da ubicarsi nell'agro di Novoli (LE) e delle relative opere di connessione alla rete e-distribuzione spa. Potenza nominale cc: 6,2 MWp – Potenza di Immissione ca: 5,94 MW.

Convocazione Conferenza dei Servizi Semplificata ai sensi dell'art.14 bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.

Riscontro a Vs Nota acquisita al Prot. ANAS CDG.ST BA. N. 0405085 del 14.05.2024

Rilascio Parere Tecnico di massima.

In riscontro alla nota di cui in oggetto con la quale si comunica l'indizione di una Conferenza dei Servizi al fine di rilasciare l'autorizzazione, alla Società SY05 S.r.l., per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in agro del Comune di Novoli (LE), questa Struttura Territoriale, esaminati gli elaborati scritto-grafici allegati all'istanza, comunica che esprimerà il parere esclusivamente in merito al solo attraversamento del cavidotto che interesserà la SS. 7 Ter "Salentina" e le relative pertinenze ANAS, nel tratto compreso tra il Km 73+070 ed il Km 73+615.

Per quanto innanzi, fermo restando che la pratica dovrà seguire l'iter tecnico-amministrativo previsto dalla procedura interna ANAS, la Scrivente Struttura Territoriale, comunica che le determinazioni qui espresse non rappresentano parere risolutivo e immutabile e che il parere definitivo verrà espresso solo previa acquisizione degli elaborati grafici esecutivi e di dettaglio, su base catastale, in cui saranno recepite e rappresentate integralmente le prescrizioni di seguito stabilite. Pertanto, salvo il parere e i diritti di terzi e di qualsivoglia Ente o Amministrazione, si rilascia parere tecnico favorevole di massima all'attraversamento da realizzarsi, così come da progetto definitivo, esclusivamente mediante sistema a perforazione orizzontale (*No-Dig*).

Il suddetto parere favorevole di massima è, inoltre, subordinato alle prescrizioni di seguito anticipate che saranno integrate in seguito alla presentazione del Progetto di dettaglio.

Struttura Territoriale Puglia

Viale L. Einaudi, 15 - 70125 Bari T [+39] 080 5091111 - F [+39] 080 5091404
Pec anas.puglia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587





Prescrizioni specifiche all'attraversamento:

- Così come innanzi anticipato, si ribadisce che, al solo fine di preservare l'integrità delle opere stradali esistenti, l'attraversamento della SS. 7 Ter, da realizzarsi lungo il lato destro (direz. Campi Salentina – Lecce), dovrà essere avvenire esclusivamente con sistema a perforazione orizzontale (No-Dig) ed il tubo di protezione dovrà essere idoneo a proteggere l'impianto in esso collocato ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale;
- l'estradosso del tubo di protezione, per l'intero tratto di attraversamento della SS. 7 TER, dovrà essere posato ad una profondità minima di ml. 2.50 dalla quota del piano viabile più depressa, onde non interferire in alcun modo con le opere stradali esistenti e garantire, in ogni modo, la possibilità di realizzare ulteriori opere a servizio della strada;
- prima dell'inizio delle lavorazioni di attraversamento, al fine di non creare interferenze e/o eventuali danneggiamenti ai sottoservizi preesistenti nel tratto di strada interessato, dovrà essere effettuata accurata indagine GEORADAR;
- ai sensi dell'Art. 66 comma 2 del Reg. Esec. N.C.d.S., l'accesso all'attraversamento dovrà avvenire mediante pozzetti collocati, tassativamente, al di fuori dal piano viabile.

Si ribadisce, infine, che il suddetto parere di massima non costituisce autorizzazione all'esecuzione dei lavori, che potrà essere rilasciata solo dopo la presentazione del progetto esecutivo che dovrà recepire le prescrizioni ivi riportate e previa sottoscrizione congiunta di un disciplinare che regolerà tutte le attività da eseguirsi.

Iniziali di
Roberto Sciancalopore
il 22/07/2024 alle
09:16:38 CEST

**Il Responsabile Struttura Territoriale
Ing. Vincenzo MARZI**

 Firmato da
Vincenzo Marzi
Data: 22/07/2024
09:33:02 CEST

PROVINCIA DI LECCE

U

Protocollo N.0032231/2024 del 08/08/2024

**PROVINCIA DI LECCE****SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA**

Lecce, 07/08/2024

Prot. n°
Allegati: n° 0
Resp. Proc.: dott. Francioso S.
PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

SUAP Novoli
suap.le@cert.camcom.it

SY05 S.r.l.
sy05@pec.it

Oggetto: PRATICA N. 05239350753-18072023-1319 - SUAP 2810 - 05239350753 SY05 S.R.L.

PAS ex art. 6 del D. Lgs. n. 28/2011 per impianto fotovoltaico da 6,2 MW in agro di Novoli e relative opere di connessione.

Convocazione CdS del SUAP di Novoli prot. n. 6005 del 12/02/2024.

Riscontro Provincia prot. n. 24155 del 13/06/2024

Integrazioni SUAP prot. n. 10791 del 02/08/2024.

In riferimento alla PAS in oggetto, nell'ambito della Conferenza dei Servizi convocata dal SUAP ex art. 14 della L. n. 241/1990, in riscontro alla ultima nota SUAP prot. n. 10791 del 02/08/2024, **si esprime, per quanto di competenza, Nulla Osta** all'accoglimento della PAS da parte di codesto SUAP.

Si ribadisce alla società proponente che, indipendentemente dal titolo autorizzativo per la installazione dell'impianto fotovoltaico, la stessa dovrà presentare alla Provincia apposita istanza di autorizzazione alla costruzione dell'elettrodoto di connessione, ai sensi della L. R. n. 25/2008.

E. Q. "Gestione procedimenti autorizzativi"
Dott. Salvatore Francioso

Il Dirigente
Ing. Fernando Moschettini



energy to inspire the world

Brindisi, 05/10/2023
EAM71923 -DISOR/CBR/OLV prot. n.168

Spett.
SY05 S.r.l.
Via Duca Degli Abruzzi, 58
Lecce (LE) - 73100
sy05@pec.it

OGGETTO: NON INTERFERENZA – Progetto di impianto fotovoltaico e relative opere di connessione in agro dei Comuni di Novoli, Trepuzzi e Campi Sal.na – Verifica interferenze.

Con riferimento alla Vs PEC ricevuta in data 19/09/2023 Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi trasmessa (09_Novoli-Ortofoto tracciato elettrodotta MT), è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.

Distinti Saluti.

Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centro di Brindisi

Manager
Gianmarco Tedesco
[firmato digitalmente]



TEDESCO GIANMARCO
2023.10.05 16:15:19



CN=TEDESCO GIANMARCO
C=IT
2.5.4.4=TEDESCO
2.5.4.42=GIANMARCO
RSA/2048 bits

snam rete gas S.p.A.
Centro di Brindisi
Via Enrico Fermi, 5
72100 Brindisi (BR)
Tel. 0831572029
www.snam.it
Pec. centrobrindisi@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio



CITTA' DI CAMPI SALENTINA

PROVINCIA DI LECCE

Campi Salentina, 11/12/2023

Spett.le
E - Distribuzione S.p.A.
Macro Area Territoriale Sud
Zona di Lecce - Maglie
73100 Lecce

e. p. c. **Al Settore Economico - Finanziario**
Ufficio Tributi
Sede

Al Comando di Polizia Municipale
Sede

OGGETTO: RICHIESTA NULLA OSTA al fine di attivare la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT a 20 kV utile alla connessione alla rete di e-distribuzione S.p.a. di un impianto fotovoltaico (rif. pratica e-distribuzione n. 334659916) - ***RILASCIO NULLA OSTA-***

Viste l'istanza pervenuta da parte di SY05 S.r.l. con sede in Lecce alla Via Duca degli Abruzzi n. 58, acquisita al prot. dell'Ente n. 22219 del 30/11/2023, atto ad ottenere il Nulla Osta alla costruzione di un elettrodotto interrato in MT alla tensione di 20 kV per la connessione alla rete elettrica nazionale di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare da realizzarsi nel Comune di Novoli (LE), della potenza attiva nominale di 5,94 MW, interessando le seguenti strade ricadenti nel Comune di Campi Salentina:

- a. Strada Statale 7 ter;
- b. Via Sant'Oronzo;
- c. Via Baden Powell;
- d. Strada Provinciale n. 4;

Considerato che, il rilascio del suddetto nulla osta risulta essere *conditio sine-qua-non* per la successiva realizzazione dei lavori in parola;

Considerato, altresì, che la linea elettrica in progetto, relativamente al tratto della linea elettrica interrata, non interferisce con la programmazione urbanistica comunale;

Visti i disegni allegati all'istanza in cui sono individuati il tratto di via interessata ai lavori;

Visto che gli scavi, interessano strade interne ed esterne già costruite ed asfaltate;

Visto il **"Regolamento Comunale per la disciplina degli interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico e dei sedimi stradali"** adottato dalla Giunta Comunale con Del. di G.C. n. 207 del 19/10/2022 e approvato dal Consiglio Comunale con Del. di C.C. n. 34 del 17/11/2022;

Considerato in particolare l'art. 15 del suddetto regolamento **"Interventi su strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso"**;



Visti i Decreti legislativi 15/11/1993 n. 507 e 28/12/93 n. 566 e che trattasi nella fattispecie di occupazione permanente di suolo pubblico per cui la concessione è soggetta al pagamento della relativa tassa;

Vista la legge n. 127 del 15/05/1997 art. 6 c. 2;

Vista la Delib. G.C. n. 142 del 19/03/1997;

NULLA OSTA

All'istanza della Ditta SY05 S.r.l. con sede in Lecce alla Via Duca degli Abruzzi n. 58, P.IVA 05239350753, al fine di attivare la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT a 20 kV utile alla connessione alla rete di e-distribuzione S.p.a. di un impianto fotovoltaico (rif. pratica e-distribuzione n. 334659916), da eseguirsi sulle strade ricadenti nel Comune di Campi Salentina, ovvero:

- a. Strada Statale 7 ter;
- b. Via Sant'Oronzo;
- c. Via Baden Powel;
- d. Strada Provinciale 4 tratto Campi – Squinzano (di competenza Provincia di Lecce)

A condizione **che la presente autorizzazione ritorni allo scrivente controfirmata per accettazione delle prescrizioni presenti nella stessa:**

Nelle strade e negli spazi pubblici, che sono interessati dalle opere di che trattasi i lavori di scavo e di ripristino delle pavimentazioni stradali dovranno essere eseguiti come riportato **nell'art.15 del Regolamento Comunale per la disciplina degli interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico e dei sedimi stradali** citato in premessa e che per praticità si allega ed in particolare i ripristini, in considerazione che non sarà possibile fare scavi su banchine già occupate da altri sottoservizi, dovranno essere eseguiti come di seguito:

- a. Strada statale 7 ter intera corsia interessata;
- b. Rotatoria di via Lecce: intera carreggiata;
- c. Via Sant'Oronzo: intera carreggiata;
- d. Via Baden Powel: intera corsia interessata;
- e. Rotatoria fine Baden Powel: intera carreggiata;
- f. Strada Provinciale 4 tratto Campi – Squinzano (di competenza Provincia di Lecce)

Si fa presente inoltre:

- a) che nell'esecuzione di detti lavori, la Ditta SY05 S.r.l, si assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone, cose ed animali ivi compresa l'osservanza delle norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- b) nell'esecuzione dei lavori si dovrà prestare la massima attenzione alle opere esistenti (condotta idrica, fognatura bianca e nera, pozzetti, cavi telefonici, cavi ottici per Banda Larga e Ultralarga, rete del gas metano, rete di pubblica illuminazione, ecc);
- c) che sono a carico di SY05 S.r.l. tutte le spese inerenti alla manomissione e successivo ripristino del piano viabile e relativa segnaletica verticale ed orizzontale nonché quelle per i necessari avvisi di "lavori in corso" all'utenza stradale;
- d) La Ditta SY05 S.r.l. è tenuta ad informare prima dell'inizio dei lavori l'ufficio di Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico Comunale al fine di consentire agli stessi gli opportuni interventi di sorveglianza e per l'eventuale disciplina del traffico nelle vie interessate alle opere;
- e) a fine lavori la Ditta SY05 S.r.l. dovrà presentare per tutte le opere realizzate, idonei disegni planimetrici in scala ove saranno riportati i percorsi delle tubazioni e dei cavi installati e delle opere realizzate.



L'Ufficio Tributi del Comune provvederà al calcolo della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'art. 38 e segg. dei DD.LL. n. 507 del 15/11/93 e n. 566 del 28/12/93.

Si fa obbligo al titolare della presente autorizzazione dell'osservanza delle disposizioni contenute nel Capo II del D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche.

Il titolare è tenuto in particolare alla presentazione della denuncia e all'effettuazione del relativo versamento nei modi e nei termini stabiliti ai sensi dell'art. 50 del succitato Decreto Legislativo.

Il presente Nulla Osta è subordinato al rilascio, prima dell'inizio dei lavori, da parte della ditta esecutrice degli stessi:

- di idonea garanzia, a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, dell'importo di € 141.550,00 per ripristino sede stradale e di € 258.000,00 per danni a terzi ai sensi dell'art. 3 "Regolamento Comunale per la disciplina degli interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico e dei sedimi stradali" adottato dalla Giunta Comunale con Del. di G.C. n. 207 del 19/10/2022 e approvato dal Consiglio Comunale con Del. di C.C. n. 34 del 17/11/2022;

- Attestazione di avvenuto pagamento della tassa di occupazione suolo e sottosuolo, spazi ed aree pubbliche;

- Ricevuta versamento diritti di segreteria dell'importo di € 50,00 ccp n. 12899738 intestato al Città di Campi Salentina, Servizio Tesoreria specificando nella causale Diritti di Segreteria o mediante versamento alla Tesoreria Comunale BANCA POPOLARE PUGLIESE VIA CROCE - IBAN: IT18F05262 79748T20990001234 specificando nella causale Diritti di Segreteria;

- Inoltre, preventivamente all'acquisizione del Titolo autorizzativo a costruire e ad esercire l'impianto in oggetto e le relative opere di connessione, si dovranno concordare le opere di compensazione ambientale a favore di codesta Amministrazione, ai sensi delle Linee Guida di cui al D.M. 10/09/2010;

La presente autorizzazione, per l'esecuzione dei lavori, **a condizione che la stessa ritorni allo scrivente controfirmata per accettazione**, è valida per sei (6) mesi.

F.F. Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to (Geom. Antonio PERRINO)

	COMUNE DI NOVOLI Provincia di Lecce SETTORE C AREA TECNICA – S.U.A.P. Piazza Aldo Moro n.1 – 73051 Novoli (Le)
Responsabile del Settore	Arch. Giovanni FRASSANITO
Responsabile del Procedimento	Dott. Federico MANCA
Contatti	Tel. 0832/711371 e-mail: attivitaproductive@comune.novoli.le.it mail p.e.c.: attivitaproductive.novoli@pec.rupar.puglia.it

Nota trasmessa esclusivamente per via telematica

Novoli, lì 02.08.2024

Spett.li

RICCIATO FRANCO

Legale Rappresentante della Società

SY05 S.r.l. – C.F./P.I. 05239350753

mail p.e.c.: sy05@pec.it

ING. FRANCESCO ROLLO

Procuratore della Pratica S.U.A.P.

mail p.e.c.: francesco.rollo@ingpec.eu

OGGETTO: Pratica S.U.A.P 05239350753-18072023-1319 – Proponente: SY05 S.r.l. - C.F./P.I. 05239350753

Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile (ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.28 del 03/03/2011 – art.6 della L.R. Puglia n.25 del 24/09/2012)

Descrizione sintetica del progetto: Realizzazione di un impianto fotovoltaico con produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da ubicarsi nell'agro di Novoli (LE) e delle relative opere di connessione alla rete e-distribuzione.

Rilascio del Nulla Osta di competenza del Comune di Novoli (Le) finalizzato alla realizzazione delle opere per la connessione dell'impianto fotovoltaico proposto alla rete elettrica gestita da e-distribuzione

Premesso che:

- con nota di questo Settore Prot.n.0007263 del 13.05.2024 è stata convocata una Conferenza dei Servizi Semplificata ai sensi dell'art.14 bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. relativa alla P.A.S. in oggetto specificata;
- fra gli Enti destinatari della predetta convocazione vi è anche la Provincia di Lecce, chiamata ad esprimere il parere di competenza del Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale e del Servizio Viabilità, in merito sia al progetto dell'impianto fotovoltaico proposto che al progetto delle opere di connessione del predetto impianto alla rete elettrica gestita da e-distribuzione;

- la Provincia di Lecce – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale - con nota Prot.n.0024155/2024 del 13.06.2024, acquisito agli atti dell'Ente tramite S.U.A.P., ha comunicato che: **Con riferimento all'elettrodotto, la società è tenuta a presentare alla Provincia apposita istanza di autorizzazione, ai sensi dell'art.5 della L.R. n.25/2008, ovvero a presentare D.I.L. ai sensi dell'art. 4 della L.R. n.25/2008, allegando solo gli elaborati tecnici relativi all'elettrodotto, in particolare il Piano dell'elettrodotto approvato da e-distribuzione, l'elenco delle eventuali particelle da assoggettare ad esproprio, i pareri e i nulla osta per vincoli di tipo ambientale, paesaggistico, il nulla osta preventivo o l'autorizzazione del Comune per l'attraversamento o l'interramento del cavidotto sulle strade comunali, l'autorizzazione della Provincia all'attraversamento delle strade provinciali, il consenso preventivo da parte dei proprietari privati di particelle dei fondi eventualmente attraversati. Allo stato attuale, con riferimento alla PAS in oggetto, la Provincia non può esprimere alcun parere preventivo per la realizzazione dell'elettrodotto.**"

Tutto ciò premesso e al fine di conformare la procedura autorizzativa relativa alla realizzazione dell'elettrodotto di cui trattasi e in oggetto specificato a quanto richiesto dalla Provincia di Lecce – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale - con la citata nota Prot.n.0024155/2024 del 13.06.2024, quindi al fine del rilascio del Nulla Osta di competenza del Comune di Novoli (Le) finalizzato alla realizzazione delle opere per la connessione dell'impianto fotovoltaico proposto alla rete elettrica gestita da e-distribuzione.

Vista la documentazione progettuale tutta presentata dalla Società proponente per la costruzione di una linea elettrica interrata MT da 20 kV per la connessione dell'impianto fotovoltaico proposto alla rete elettrica gestita da e-distribuzione;

Vista la Validazione del Progetto Definitivo per la realizzazione del predetto elettrodotto, rilasciata da e-distribuzione in data 25.01.2024 con Codice di rintracciabilità: 334659916; **(Allegato 1)**

Accertato che la predetta documentazione progettuale, prevede, nel territorio comunale di Novoli, la realizzazione di una linea interrata lungo i seguenti tratti stradali:

- denominazione: Strada Statale 7 ter – competenza: ANAS;
- denominazione: Strada Vicinale Pozzo Nuovo – lunghezza: ml.250,00 (circa) – competenza: Comune di Novoli;

il cui tracciato è riportato nell'allegato elaborato grafico su base ortofoto; **(Allegato 2)**

Espletata l'istruttoria della pratica in oggetto.

Esaminato, dal punto di vista urbanistico-edilizio, la domanda e la documentazione progettuale allegata.

Visti gli artt. 4 – 6 e 12 della L.R. n. 25 del 09.10.2008.

Rilascia il presente

NULLA OSTA

Per la costruzione di una linea elettrica interrata MT da 20 kV per la connessione dell'impianto fotovoltaico proposto dalla Società SY05 S.r.l. – C.F./P.I. 05239350753 e in oggetto specificato alla rete elettrica gestita da e-distribuzione, la cui documentazione progettuale prodotta prevede, nel territorio comunale di Novoli, la realizzazione di una linea interrata lungo i seguenti tratti stradali:

- denominazione: Strada Statale 7 ter – competenza: ANAS;
- denominazione: Strada Vicinale Pozzo Nuovo – lunghezza: ml.250,00 (circa) – competenza: Comune di Novoli;

il cui tracciato è riportato nell'allegato elaborato grafico su base ortofoto; **(Allegato 2)**

Il presente Nulla Osta è subordinato al rilascio, prima dell'inizio dei lavori, da parte della ditta esecutrice degli stessi, di idonea garanzia, a mezzo di fideiussione bancaria od assicurativa, dell'importo di € 10.000,00 (€ 40,00 per ml) in merito all'obbligo relativo al perfetto ripristino dello stato dei luoghi all'ultimazione dei lavori di posa dei cavi (con particolare riferimento ai rinterri ed al rifacimento delle pavimentazioni stradali).

Detta polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La polizza sarà svincolata dopo almeno 60 gg. dall'avvenuta ultimazione dei lavori in caso di corretta esecuzione degli stessi.

Resta inteso che, inoltre, la ditta esecutrice dei lavori dovrà:

a) prima dell'inizio dei lavori:

- depositare la garanzia di cui sopra;
- trasmettere l'Attestazione di avvenuto pagamento, se dovuto, della tassa di occupazione suolo e sottosuolo, spazi ed aree pubbliche.
- produrre la documentazione prevista dall'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e dal D.M. 14.01.2008;
- depositare documentazione fotografica relativa allo stato di fatto delle strade ed aree pubbliche oggetto di intervento;
- contattare le varie società fornitrici di servizi (Telecom, AQP, 2i rete gas, ecc.) al fine di verificare e risolvere eventuali interferenze;
- contattare il Comando di P.M. al fine di concordare eventuali deviazioni del traffico, con l'intesa che l'impresa esecutrice dovrà fornire, oltre alla segnaletica necessaria, anche la mano d'opera per l'installazione della stessa.

b) Durante l'esecuzione dei lavori:

- usare tutti gli accorgimenti al fine di salvaguardare la privata e pubblica incolumità ed in conformità alle norme del Codice della Strada;
- eseguire il taglio delle pavimentazioni stradali bitumate, preventivamente all'esecuzione degli scavi, con mezzo meccanico idoneo all'esecuzione di tagli netti che non comportino alterazioni alle pavimentazioni limitrofe;
- eseguire la posa in opera di cavidotti, tubazioni ecc. nelle trincee alle quote regolamentari;
- eseguire i ripristini come appresso indicato:
 - i rinterri dovranno essere effettuati con materiali arido provenienti da cave idonee e dovranno essere adeguatamente costipati con martello vibrante, previa umidificazione;
 - i ripristini di pavimentazioni, marciapiedi, zanelle, cordoni ecc. dovranno essere eseguiti con materiali aventi qualità e caratteristiche uguali a quelle esistenti e circostanti;
 - la sede stradale dovrà essere lasciata libera da qualsiasi forma e quantità di materiale di risulta;
 - i ripristini delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso dovranno essere effettuati con stesa e rullatura di strato di collegamento (bynder) per uno spessore finito di cm. 7 e, successivamente all'avvenuto assestamento, previa scarificazione per una larghezza di almeno mt 4,50, con stesa e rullatura di manto di usura per uno spessore finito di cm. 3, quest'ultimo per una larghezza di almeno m 4,50. Quanto sopra dovrà essere opportunamente raccordato con la limitrofa pavimentazione stradale esistente.

- i ripristini di strade bianche dovranno essere effettuati con stesa, costipamento e rullatura di misto stabilizzato per uno spessore finito di almeno cm 10 per una larghezza di almeno m. 2,00.
- il piano finito della sede stradale interessata dal ripristino non dovrà in nessun modo essere di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- Evitare di creare intralcio alla circolazione e disagio alla popolazione;
- Provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, se preesistente.

A fine lavori, in concomitanza con la richiesta di svincolo del deposito cauzionale, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- elaborato grafico in opportuna scala in formato cartaceo e digitale (file DWG) composto da planimetria su base catastale e aerofotogrammetria relativa all'effettivo percorso del cavidotto realizzato, nonché sezioni stradali indicanti le quote di passaggio e il corretto posizionamento rispetto ai cigli stradali;
- idonea Polizza decennale postuma (vedi art.4 del Decreto Legislativo n.122/2005, derivato dall'art. 1696 del Codice Civile e art.117 del Decreto Legislativo n.36/2023).

L'ufficio preposto del Comune provvederà, se dovuto, al calcolo della tassa di occupazione di suolo e sottosuolo, spazi ed aree pubbliche ed a comunicarlo alla ditta richiedente con l'avvertenza che il presente Nulla Osta avrà validità solo a seguito all'avvenuto pagamento.

La presente autorizzazione ha validità 90 giorni dalla data del rilascio.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi e i poteri spettanti ad altre Autorità

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Federico MANCA



Il Responsabile del Settore

Arch. Giovanni Frassanito



Frassanito
Giovanni
02.08.2024
11:19:17
GMT+00:00



Spett.le
SY05 S.R.L.
Via Duca degli Abruzzi, 58
73100 Lecce (LE)

Codice di rintracciabilità: 334659916

Oggetto: **Validazione Progetto Definitivo** dell'impianto di rete per la connessione alla rete di e-distribuzione dell'impianto di produzione da fonte Solare con potenza nominale di 5940,00 kW da realizzarsi in Strada Statale 7 Ter km 74,200 nel Comune di Novoli (LE).

Con la presente Vi comunichiamo, in merito al progetto definitivo da Voi inviato, l'esito POSITIVO della nostra verifica.

Come disposto dal TICA restiamo in attesa della presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo.

Richiamiamo la Vostra attenzione sui seguenti aspetti da tenere presenti nella predisposizione e gestione delle istanze di autorizzazione delle opere di rete:

- l'autorizzazione alla costruzione degli impianti dovrà essere rilasciata a nome del soggetto che provvederà alla loro realizzazione;
- l'autorizzazione all'esercizio dovrà essere emessa a favore di e-distribuzione S.p.A.;
- nell'istanza autorizzativa e nelle richieste di nulla osta/pareri ai soggetti pubblici o privati presentate nell'ambito del procedimento autorizzativo, dovrà essere evidenziato che le opere di rete, una volta realizzate, saranno inserite nel perimetro della rete di distribuzione dell'energia elettrica di proprietà di e-distribuzione S.p.A. e che pertanto non dovrà essere inserito per il caso di dismissione dell'impianto di produzione, l'obbligo di rimozione delle stesse e di ripristino dei luoghi.

Il nostro referente Maurizio Agrosi che ha in gestione la Sua richiesta, ha i seguenti recapiti:
telefono e-mail maurizio.agrosi@e-distribuzione.com.

Le ricordiamo che è a sua disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, Numero Verde 803 500. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrà inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it, per informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili.


Cordiali saluti.

e-distribuzione S.p.A.

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 - R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

Comune di Novoli - Cod. Amm. c. f970 - Prot. n. 0010785 del 02/08/2024 13:23 - PARTENZA

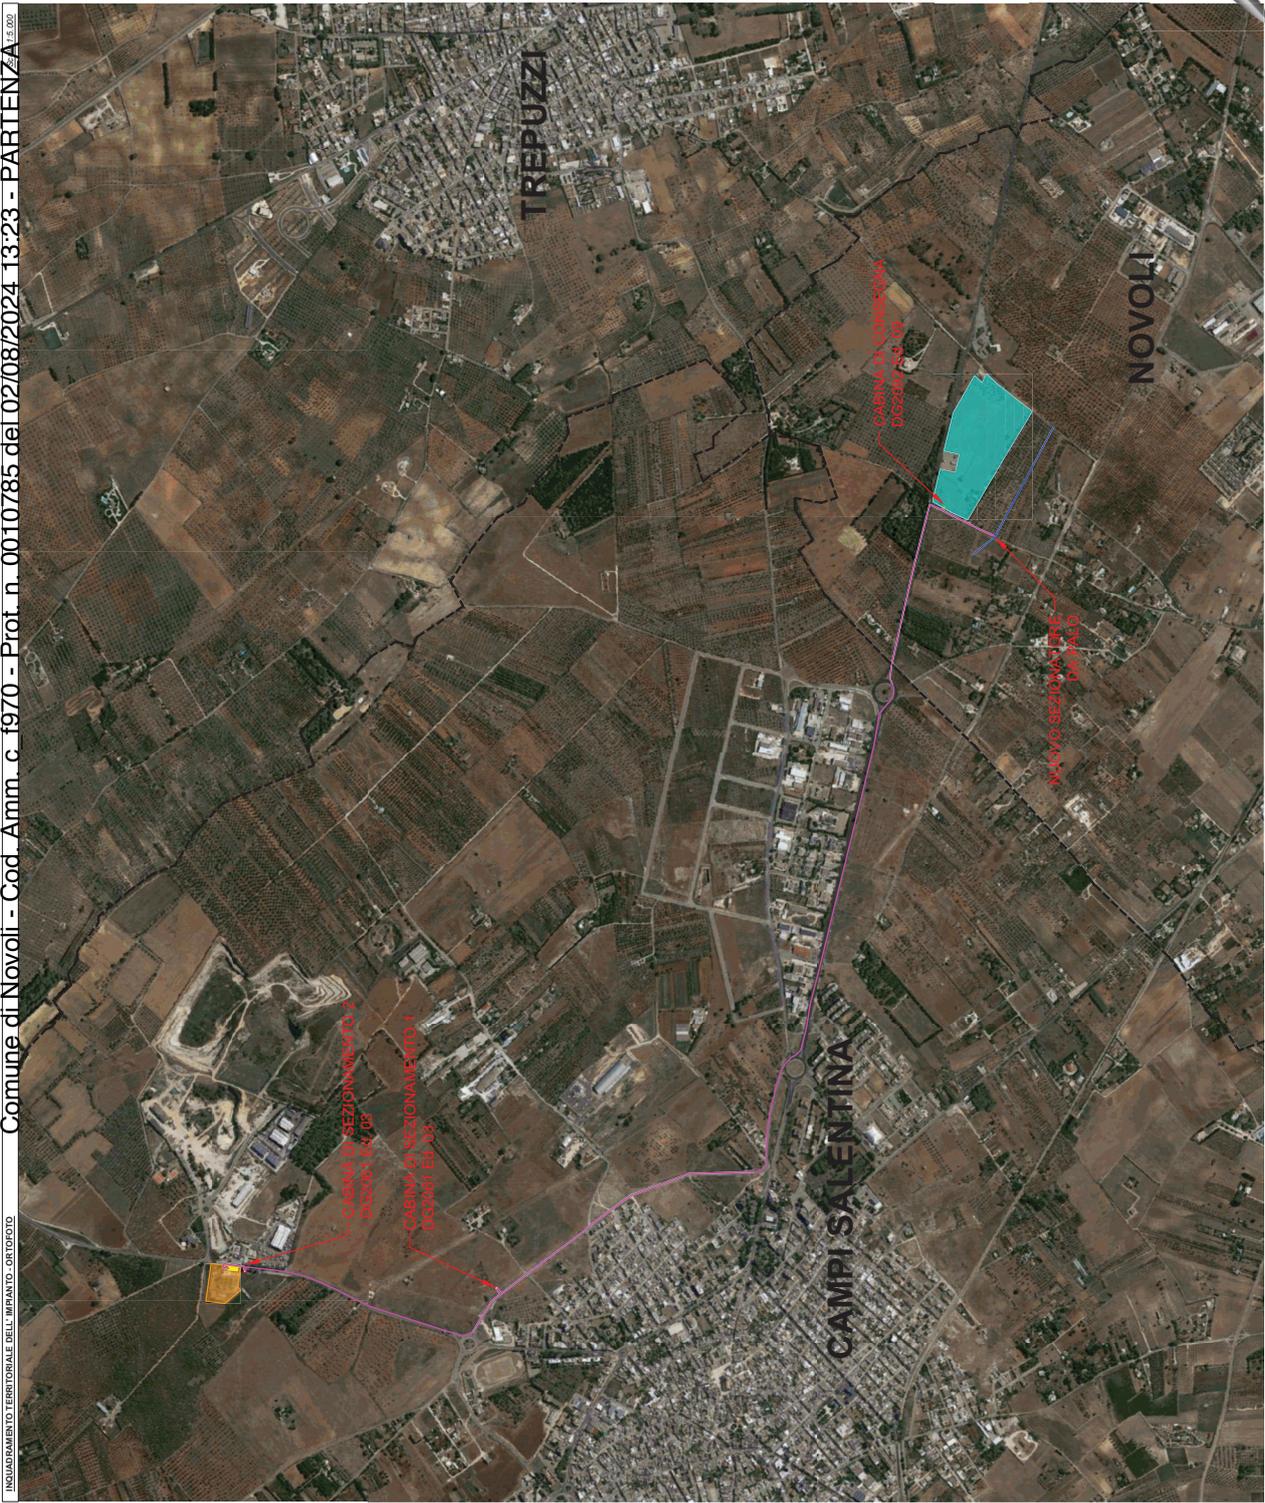

LEGENDA

- Area impianto PV
- Nuovo cavo generato Al. 100 mm
- Linea in EDV DGS20721 - FALCHI
- Cofes Comarati
- Edificio CP Campi
- CP Campi
- Nuovo cabina di sezionamento
- Nuovo cabina di collegamento
- Nuovo sezionamento da palo

IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE A 20 KV DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE
 UBICATO IN COMUNE DI NOVOLI A.E. - S. 8.7 Km. 7380
 PROCEDURA PER L'IMPIANTO PER LA RETE DEL D.G. 3 MARZO 2011, 38

PROGETTO DEFINITIVO
 DOCUMENTAZIONE GENERALE
 INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DELL'IMPIANTO - ORTOFOTO 1

PROVA	DESCRIZIONE	DATA	STATO	REVISIONI
PD	33.4658916	D	3.1.1	1

PROVA PER LA VERIFICA DELLA QUALITÀ DEL DOCUMENTO
 AUTENTICAZIONE DEL DOCUMENTO
 Firmato digitalmente da:
FRANCESCO ROLLA
 INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DELL'IMPIANTO - ORTOFOTO 1

e-distribuzione

Spett.le
SY05 S.R.L.
Via Duca degli Abruzzi, 58
73100 Lecce (LE)

Codice di rintracciabilità: 334659916

Oggetto: **Validazione Progetto Definitivo** dell'impianto di rete per la connessione alla rete di e-distribuzione dell'impianto di produzione da fonte Solare con potenza nominale di 5940,00 kW da realizzarsi in Strada Statale 7 Ter km 74,200 nel Comune di Novoli (LE).

Con la presente Vi comunichiamo, in merito al progetto definitivo da Voi inviato, l'esito POSITIVO della nostra verifica.

Come disposto dal TICA restiamo in attesa della presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo.

Richiamiamo la Vostra attenzione sui seguenti aspetti da tenere presenti nella predisposizione e gestione delle istanze di autorizzazione delle opere di rete:

- l'autorizzazione alla costruzione degli impianti dovrà essere rilasciata a nome del soggetto che provvederà alla loro realizzazione;
- l'autorizzazione all'esercizio dovrà essere emessa a favore di e-distribuzione S.p.A.;
- nell'istanza autorizzativa e nelle richieste di nulla osta/pareri ai soggetti pubblici o privati presentate nell'ambito del procedimento autorizzativo, dovrà essere evidenziato che le opere di rete, una volta realizzate, saranno inserite nel perimetro della rete di distribuzione dell'energia elettrica di proprietà di e-distribuzione S.p.A. e che pertanto non dovrà essere inserito per il caso di dismissione dell'impianto di produzione, l'obbligo di rimozione delle stesse e di ripristino dei luoghi.

Il nostro referente Maurizio Agrosi che ha in gestione la Sua richiesta, ha i seguenti recapiti:
telefono e-mail maurizio.agrosi@e-distribuzione.com.

Le ricordiamo che è a sua disposizione il Contact Center di e-distribuzione SpA, Numero Verde 803 500. Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Potrà inoltre visitare il sito internet di e-distribuzione SpA, all'indirizzo web: www.e-distribuzione.it, per informazioni, consigli utili sulle forniture di energia elettrica, servizi on-line, quali ad esempio la visualizzazione dei consumi di energia elettrica. Il sito dispone di sezioni dedicate a clienti e produttori con contenuti, schede pratiche e servizi facilmente consultabili.

Cordiali saluti.

e-distribuzione S.p.A.

ED-25-01-2024-F5872121



Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale: 00198 Roma, Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma e Codice fiscale 05779711000 - R.E.A. 922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009 - Capitale Sociale 2.600.000.000 Euro i.v. - Direzione e coordinamento di Enel SpA

COPIA



Comune di NOVOLI (Provincia di Lecce)

DETERMINAZIONE N.	988
Data di registrazione	11/10/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI EX ART.14-TER DELLA LEGGE N.241/1990 E SS.MM.II. - Pratica S.U.A.P 05239350753-18072023-1319 contenente: Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile (ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.28 del 03/03/2011 – art.6 della L.R. Puglia n.25 del 24/09/2012) - Società proponente: SY05 S.r.l.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

IN ESECUZIONE:

- degli artt. 107 e 109 del D.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
- degli artt. 22 e 27 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;
- del Decreto Sindacale n.9 del 04.07.2022 di nomina quale Responsabile del Settore "C - Area Tecnica/S.U.A.P.";

PREMESSE

Richiamata la **Pratica S.U.A.P 05239350753-18072023-1319 del 18.07.2023** – così come presente sul Portale Telematico denominato *Impresainungiorno* - relativa alla: Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile (ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.28 del 03/03/2011 – art.6 della L.R. Puglia n.25 del 24/09/2012) - presentata dalla **Società SY05 S.r.l. (Società proponente)** – C.F./P.I. 05239350753 – con sede a Lecce (Le) alla via Duca degli Abruzzi 58 - Descrizione sintetica del progetto presentato: Realizzazione di un impianto fotovoltaico con produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da ubicarsi nell'agro di Novoli (LE) e delle relative opere di connessione alla rete e-distribuzione. Potenza nominale cc: 6,2 MWp - Potenza in immissione ca: 5,94 MW – da realizzarsi sul terreno sito nel Comune di Novoli (Le) in C.T. al Fg.1 p.lle 154-155-156-67-72 di complessivi mq.77.900,00;

COPIA

Preso atto che:

- la Società proponente in data **10.04.2024**, tramite invio sulla medesima Pratica S.U.A.P. presente sulla **Piattaforma Telematica Impresainungiorno**, ha rimodulato il progetto precedentemente trasmesso, prevedendo una diminuzione della Potenza nominale e della Potenza di immissione dell'impianto progettato – Descrizione sintetica del progetto rimodulato: **“Realizzazione di un impianto fotovoltaico con produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da ubicarsi nell'agro di Novoli (LE) e delle relative opere di connessione alla rete e-distribuzione. Potenza nominale: 5,97 MW - Potenza in immissione: 5,85 MW” – da realizzarsi sul terreno sito nel Comune di Novoli (Le) in C.T. al Fg.1 p.lle 154-155-156-67-72 di complessivi mq.77.900,00;**
- il progetto posto a base della Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) è costituito dai seguenti elaborati scripto-grafici:

CODICE DOC.	DOC.	Cod.Elab.	Denominazione Elaborato	REV.	DOCUMENTO	Scala
0. PROGETTO DEFINITIVO - ELENCO ELAORATI						
E_01	E	0.1	E_01_ELENCOELABORATI.pdf	02	ELENCO ELABORATI	n.a.
1. PROGETTO DEFINITIVO - ISTANZE E ASSEVERAZIONI						
L_11	I	1.1	L_11_ASSINTERFTELECOM.pdf	02	ASSEVERAZIONE NON INTERFERENZA TELECOMUNICAZIONI	n.a.
L_12	I	1.2	L_12_ASSPERICOLOINCENDIO.pdf	02	ASSEVERAZIONE PERICOLO INCENDIO O ESPLOSIONI	n.a.
L_13	I	1.3	L_13_DICHIARAZIONEDISSMISS.pdf	02	DICHIARAZIONE DI NON DISMISSIONE	n.a.
L_14	I	1.4	L_14_ASSVINCOLIIMP.pdf	02	ASSEVERAZIONE VINCOLISTICA IMPIANTO NOVOLI	n.a.
L_15	I	1.5	L_15_ASSVINCOLICONOVOLI.pdf	02	ASSEVERAZIONE VINCOLISTICA CONNESSIONE NOVOLI	n.a.
L_16	I	1.6	L_16_ASSVINCOLICONCAMPI.pdf	02	ASSEVERAZIONE VINCOLISTICA CONNESSIONE CAMPI SALENTINA	n.a.
2. PROGETTO DEFINITIVO - RELAZIONI						
R_21	R	2.1	R_21_RELTEC.pdf	02	RELAZIONE TECNICA IMPIANTO E OPERE DI CONNESSIONE	n.a.
R_22	R	2.2	R_22_SCHEMACONN.pdf	02	SCHEMA IMPIANTO DI UTENZA PER LA CONNESSIONE	n.a.
R_23	R	2.3	R_23_ELENCOCAT.pdf	02	ELENCO DITTE CATASTALI	n.a.
3. PROGETTO DEFINITIVO - ELABORATI GRAFICI						
D_3.1.1	D	3.1.1	D_3.1.1_ORTOFOTOIMP1.pdf	02	INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DELL'IMPIANTO - ORTOFOTO 1	1:5.000
D_3.1.2	D	3.1.2	D_3.1.2_ORTOFOTOIMP2.pdf	02	INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DELL'IMPIANTO - ORTOFOTO 2	1:25.000
D_3.1.3	D	3.1.3	D_3.1.3_ORTOFOTOIMP3.pdf	02	INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DELL'IMPIANTO - ORTOFOTO 3	1:50.000
D_3.2.1	D	3.2.1	D_3.2.1_CTRIMP1.pdf	02	INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DELL'IMPIANTO - CTR 1	1:5.000
D_3.2.2	D	3.2.2	D_3.2.2_CTRIMP2.pdf	02	INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DELL'IMPIANTO - CTR 2	1:25.000
D_3.2.3	D	3.2.3	D_3.2.3_CTRIMP3.pdf	02	INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DELL'IMPIANTO - CTR 3	1:50.000
D_3.3.1	D	3.3.1	D_3.3.1_PIANURB1.pdf	02	INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DELL'IMPIANTO - PIANO DI FABBRICAZIONE NOVOLI	1:5.000
D_3.3.2	D	3.3.2	D_3.3.2_PIANURB2.pdf	02	INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO DELL'IMPIANTO - PIANO URBANISTICO GENERALE CAMPI SALENTINA	1:5.000
D_3.4.1	D	3.4.1	D_3.4.1_CATASTALEIMP1.pdf	02	INQUADRAMENTO CATASTALE DELL'IMPIANTO - 1	1:1.000

COPIA

D_3.4.2	D	3.4.2	D_3.4.2_CATASTALEIMP2.pdf	02	INQUADRAMENTO CATASTALE DELL'IMPIANTO - 2	1:1.000
D_3.4.3	D	3.4.3	D_3.4.3_CATASTALEIMP3.pdf	02	INQUADRAMENTO CATASTALE DELL'IMPIANTO - 3	1:1.000
D_3.4.4	D	3.4.4	D_3.4.4_CATASTALEIMP4.pdf	02	INQUADRAMENTO CATASTALE DELL'IMPIANTO - 4	1:1.000
D_3.4.5	D	3.4.5	D_3.4.5_CATASTALEIMP5.pdf	02	INQUADRAMENTO CATASTALE DELL'IMPIANTO - 5	1:1.000
D_3.4.6	D	3.4.6	D_3.4.6_CATASTALEIMP6.pdf	02	INQUADRAMENTO CATASTALE DELL'IMPIANTO - 6	1:1.000
D_3.5.1	D	3.5.1	D_3.5.1_INQPTR1.pdf	02	INQUADRAMENTO VINCOLISTICO DELL'IMPIANTO SECONDO PPTR - VINCOLI PPTR	1:10.000
D_3.5.2	D	3.5.2	D_3.5.2_INQPTR2.pdf	02	INQUADRAMENTO VINCOLISTICO DELL'IMPIANTO SECONDO PPTR - AMBITI E FIGURE	1:5.000
D_3.5.3	D	3.5.3	D_3.5.3_INQPTR3.pdf	02	INQUADRAMENTO VINCOLISTICO DELL'IMPIANTO SECONDO PPTR - COMPONENTI GEOMORFOLOGICHE	1:5.000
D_3.5.4	D	3.5.4	D_3.5.4_INQPTR4.pdf	02	INQUADRAMENTO VINCOLISTICO DELL'IMPIANTO SECONDO PPTR - COMPONENTI IDROLOGICHE	1:5.000
D_3.5.5	D	3.5.5	D_3.5.5_INQPTR5.pdf	02	INQUADRAMENTO VINCOLISTICO DELL'IMPIANTO SECONDO PPTR - COMPONENTI BOTANICO VEGETAZIONALI	1:5.000
D_3.5.6	D	3.5.6	D_3.5.6_INQPTR6.pdf	02	INQUADRAMENTO VINCOLISTICO DELL'IMPIANTO SECONDO PPTR - AREE PROTETTE E SITI NATURALISTICI	1:5.000
D_3.5.7	D	3.5.7	D_3.5.7_INQPTR7.pdf	02	INQUADRAMENTO VINCOLISTICO DELL'IMPIANTO SECONDO PPTR - COMPONENTI CULTURALI	1:5.000
D_3.5.8	D	3.5.8	D_3.5.8_INQPTR8.pdf	02	INQUADRAMENTO VINCOLISTICO DELL'IMPIANTO SECONDO PPTR - COMPONENTI PERCETTIVE	1:5.000
D_3.6.1	D	3.6.1	D_3.6.1_INQPA1.pdf	02	INQUADRAMENTO VINCOLISTICO DELL'IMPIANTO SECONDO PAI - PERICOLOSITÀ IDRAULICA	1:5.000
D_3.6.2	D	3.6.2	D_3.6.2_INQPA2.pdf	02	INQUADRAMENTO VINCOLISTICO DELL'IMPIANTO SECONDO PAI - PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA	1:5.000
D_3.6.3	D	3.6.3	D_3.6.3_INQPA3.pdf	02	INQUADRAMENTO VINCOLISTICO DELL'IMPIANTO SECONDO PAI - RISCHIO	1:5.000
D_3.6.4	D	3.6.4	D_3.6.4_INQPA4.pdf	02	INQUADRAMENTO VINCOLISTICO DELL'IMPIANTO SECONDO PAI - ELEMENTI IDRICI	1:5.000
D_3.7	D	3.7	D_3.7_SOVRATURA2000.pdf	02	SOVRAPPOSIZIONE DELLE OPERE SU SITI NATURA 2000	1:50.000
D_3.8	D	3.8	D_3.8_PARTICOSTR.pdf	02	PARTICOLARI COSTRUTTIVI	Varie
D_3.9	D	3.9	D_3.9_FOTOPNT.pdf	02	RICOSTRUZIONE FOTOGRAFICA DELL'INTERVENTO	n.a.
4. PROGETTO DEFINITIVO - FILE GEOREFERENZIATO						
G_4.1	G	4.1	G_4.1_FILEXML	02	FILE GEOREFERENZIATO LINEE ELETTRICHE DA REALIZZARE	n.a.

Visti:

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n.160 (Reg. S.U.A.P.) e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la Legge Regionale Puglia 24 settembre 2012, n.25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
- gli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. che dettano disposizioni in materia di Conferenze di Servizi;

Tenuto conto che il D.P.R. n.160/2010 individua lo scrivente Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

Accertata la propria esclusiva competenza in merito;

Considerato che:

- quando la conclusione del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge n.241/90, è sempre indetta dall'amministrazione precedente la conferenza di servizi decisoria, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art.14-bis della Legge n.241/90, invitando a partecipare gli Enti e Soggetti competenti;
- Vista la nota **Prot.n.0007263 del 13.05.2024** di convocazione della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi

COPIA

dell'art.14, comma 2, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto in oggetto specificato;

Dato atto che con la medesima nota di convocazione **Prot.n.0007263 del 13.05.2024** è stato altresì comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.14-bis, comma 2, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., che:

- **lettera a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria:**
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile (ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.28 del 03/03/2011 – art.6 della L.R. Puglia n.25 del 24/09/2012) – secondo la documentazione descrittiva e tecnica, costituente il progetto in esame, conforme a quella già agli atti del S.U.A.P. e presente sul portale della Camera di Commercio “Impresainungiorno” - Pratica S.U.A.P 05239350753-18072023-1319 - descrizione sintetica del progetto: Realizzazione di un impianto fotovoltaico con produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da ubicarsi nell'agro di Novoli (LE) e delle relative opere di connessione alla rete e-distribuzione. Potenza nominale cc: 6,2 MWp - Potenza in immissione ca: 5,94 MW; **I documenti utili ai fini dell'istruttoria e dello svolgimento della Conferenza sono liberamente scaricabili tramite il seguente link: <https://drive.google.com/file/d/1rwU4wsEjOQL-ThrugjGNR2qQUcJq8rAV/view?usp=sharing>**
- **lettera b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni:**
Entro e non oltre il **28.05.2024** (entro giorni 15 – quindici - dall'invio della presente comunicazione);
- **lettera c) il termine perentorio, comunque non superiore a quarantacinque giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il suddetto termine è fissato in novanta giorni:**
Entro e non oltre il **12.08.2024** (entro giorni 90 – novanta - dall'invio della presente comunicazione);
Scaduto il termine predetto, questa amministrazione adotterà, entro i successivi cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione della conferenza, sulla base dei pareri pervenuti;
- **lettera d) la data della eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento:**
l'eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter (prevista dall'art.14-bis comma 2 lettera d), qualora necessaria, si svolgerà in data **20.08.2024** alle ore **10:00**. La seduta si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Novoli o attraverso la Piattaforma SKYPE, previa richiesta all'indirizzo mail: attivitaproduttive@comune.novoli.le.it.

Vista la seguente documentazione relativa al procedimento di cui trattasi, acquisita entro il termine temporale stabilito con nota **Prot.n.0007263 del 13.05.2024** di convocazione della Conferenza di Servizi:

ESTREMI DOCUMENTO	SOGGETTO CONVOCATO/ESTENSORE	ESITO SINTETICO
PROT.N.7521 del 17.05.2024 (ENTRATA)	ARPA PUGLIA - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE - Dipartimento Ambientale Provinciale - DAP Lecce	<u>Non esprime parere</u> (mancanza competenza)
PROT.N.7525 del	MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY -	<u>Non esprime parere</u> (mancanza

COPIA

17.05.2024 (ENTRATA)	Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise	competenza)
PROT.N.9114 del 24.06.2024 (ENTRATA)	REGIONE PUGLIA - OSSERVATORIO ABUSIVISMO E USI CIVICI	<u>Parere favorevole</u> (Attestazione)
PROT.N.9723 del 08.07.2024 (ENTRATA)	PROVINCIA DI LECCE - SERVIZIO VIABILITA'	<u>Parere favorevole</u> (Contenente condizioni relative all'esecuzione delle opere di connessione elettrica – elettrodotto – che dovranno essere oggetto di richiesta di Autorizzazione specifica, da presentarsi successivamente a cura della Società proponente)
PROT.N.9784 del 09.07.2024 (ENTRATA)	AQP S.p.a.	<u>Nulla Osta</u> (Contenente prescrizioni)
PROT.N.10320 del 22.07.2024 (ENTRATA)	CONSORZIO BONIFICA CENTRO SUD PUGLIA	<u>Nulla Osta</u>
PROT.N.10337 del 22.07.2024 (ENTRATA)	ANAS	<u>Parere favorevole</u> (Contenente prescrizioni)
PROT.N.11216 del 13.08.2024 (ENTRATA)	REGIONE PUGLIA - SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	<u>Riscontro</u> (Contenente indicazioni procedimentali generiche)
PROT.N.0032231 del 08.08.2024 (USCITA)	PROVINCIA DI LECCE – Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica - N.O. ELETTRODOTTO (acquisito tramite portale <i>Impresainungiorno/S.U.A.P.</i>)	<u>Nulla Osta</u> (Contenente prescrizione relativa alla presentazione, a cura della Società proponente, di specifica richiesta di autorizzazione alla costruzione dell'elettrodotto di connessione, ai sensi della L.R. Puglia n.25/2008)

Vista la Dichiarazione trasmessa dalla Società proponente via p.e.c. in data 02.05.2024 al MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale – Divisione VIII – mail p.e.c.: unmig.napoli@pec.mase.gov.it ;

Preso atto che alla data del 13.08.2024 era in corso di svolgimento il trasloco presso la Sede Comunale, oggetto di una totale ristrutturazione, dei documenti, arredi e attrezzature tutte, di competenza delle varie Aree dell'Ente, compresa l'Area Tecnica, titolare del procedimento in oggetto specificato;

Vista la nota **Prot.n.0011276 del 13.08.2024** con la quale è stato comunicato agli Enti, Organi e Soggetti tutti riportati in indirizzo che l'eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter (prevista dall'art.14-bis comma 2 lettera d), qualora necessaria, si svolgerà in data successiva a quella fissata con la citata nota **Prot.n.0007263 del 13.05.2024** e che la relativa convocazione sarà effettuata tempestivamente da questo Ente, non appena sarà ripristinata la perfetta funzionalità ed operatività della Sede Comunale;

Vista la nota **Prot.n.0012674 del 09.09.2024** di convocazione della **Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14-**

COPIA

ter, in forma simultanea ed in modalità sincrona/telematica per il giorno **GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2024 ORE 10:00**;

Visto il **Verbale della Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14-ter, in forma simultanea ed in modalità sincrona/telematica** svoltasi il giorno **GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2024 ORE 10:00, completo di allegati**;

Preso atto delle conclusioni del predetto Verbale di Conferenza, di seguito, in sintesi, riportate:

*"...il giorno **GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2024 alle ore 10:00** si è svolta la seduta della **Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14-ter in forma simultanea ed in modalità sincrona/telematica** convocata con nota **Prot.n.0012674 del 09.09.2024**.*

Alla seduta hanno partecipato in rappresentanza degli Enti Convocati:

Per il COMUNE DI NOVOLI: Arch. Giovanni FRASSANITO – Responsabile S.U.A.P. e Dott. Federico MANCA – Responsabile del Servizio/Procedimento;

Per il COMUNE DI CAMPI SALENTINA: Geom. Valentina ZIMBARI;

Alla seduta hanno partecipato inoltre i soggetti delegati dalla Società proponente:

Dott. Giampiero RIZZO - munito di delega;

Ing. Francesca MARTELLA - munita di delega.

*La Conferenza è stata presieduta dall'Arch. Giovanni FRASSANITO il quale ha illustrato sinteticamente il **progetto presentato** e la **Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.)** attivata ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.28 del 03/03/2011 – art.6 della L.R. Puglia n.25 del 24/09/2012.*

Alle ore 10.30 l'Arch. Giovanni FRASSANITO:

- preso atto che i soggetti partecipanti sono rimasti solo quelli sopra riportati e già presenti/collegati alle ore 10.00;*
- preso atto, altresì, che non si sono presentati o collegati alla Conferenza altri soggetti in rappresentanza degli altri Enti e Soggetti convocati a partecipare giusta nota **Prot.n.0012674 del 09.09.2024**;*

invita i soggetti partecipanti ad esprimere il proprio parere in merito al progetto posto all'esame della Conferenza.

*Chiede la parola la Geom. Valentina ZIMBARI in rappresentanza del COMUNE DI CAMPI SALENTINA, la quale comunica che "Si conferma quanto contenuto nel Nulla Osta già espresso e trasmesso con nota **Prot.n.0022817 del 11.12.2023** avente ad oggetto: **RICHIESTA NULLA OSTA al fine di attivare la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica MT a 20 kV utile alla connessione alla rete di e-distribuzione S.p.a. di un impianto fotovoltaico (rif. pratica e-distribuzione n. 334659916) - RILASCIO NULLA OSTA. (ALLEGATO 7) - Si prescrive altresì che l'elettrodotto previsto su Strada Statale 7 ter, sia realizzato sul lato della Zona P.I.P. del Comune di Campi Salentina.***

Il Dott. Giampiero RIZZO e l'Ing. Francesca MARTELLA, congiuntamente, si dichiarano favorevoli a recepire la prescrizione introdotta dal Comune di Campi Salentina, come sopra riportata.

*L'Arch. Giovanni FRASSANITO alle ore 10.45 constatato ulteriormente che non si sono presentati o collegati alla Conferenza altri soggetti in rappresentanza degli altri Enti e Soggetti convocati a partecipare giusta nota **Prot.n.0012674 del 09.09.2024**, dichiara chiusa la seduta."*

Vista la nota **Prot.n.0201097 del 23.09.2024**, acquisita al Protocollo Comunale con **Prot.n.0013572 del 23.09.2024**, quindi dopo la conclusione della Conferenza dei Servizi del 19.09.2024, con la quale l'ASL Lecce – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – S.I.S.P. – ha comunicato di non rilevare motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto e nel contempo ha fornito prescrizioni in merito;

Vista la nota **Prot.n.0014198 del 07.10.2024** con la quale questo Settore ha trasmesso alla Società proponente la citata nota ASL acquisita agli atti dell'Ente con Prot.n.0013572 del 23.09.2024, per le formali determinazioni e/o controdeduzioni in merito;

Vista la nota **Prot.n.0014227 del 08.10.2024** da parte della Società proponente, contenente riscontro alla citata

COPIA

nota ASL acquisita agli atti dell'Ente con Prot.n.0013572 del 23.09.2024;

Condividendo quanto riportato nella citata nota Prot.n.0014227 del 08.10.2024 da parte della Società proponente, in riscontro alla citata nota ASL acquisita agli atti dell'Ente con Prot.n.0013572 del 23.09.2024 anche con riferimento al combinato disposto dell'art.5, comma 2, del Decreto Legge 15.05.2024, n.63 e dell'art.20 del Decreto Legislativo 08.11.2021, n.199 così novellato.

Preso atto che la predetta **Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14-ter** svoltasi in data 19.09.2024 si è conclusa favorevolmente, con le condizioni e le prescrizioni poste negli atti di assenso, comunque denominati, acquisiti e sopra riportati;

Ravvisato quindi che non tutti gli enti e soggetti coinvolti nel presente procedimento hanno fornito una risposta;

Fermo l'obbligo, per tutti i soggetti coinvolti nel procedimento descritto, di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento ai sensi dell'art.2 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto che, nell'attuale formulazione normativa dell'istituto del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche introdotto dall'art. 17-bis, comma 2, della Legge 241/90, *Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.*

((Esclusi i casi di cui al comma 3, qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l'amministrazione competente può comunque procedere. In tal caso, lo schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all'amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.)) In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.

Ritenuto inoltre condividere e fare proprie le indicazioni, condizioni e prescrizioni riportate nei pareri, nelle comunicazioni sul progetto e negli atti di assenso sopra richiamati che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante e sostanziale;

Ciò premesso ed esplicito;

Richiamati all'uopo:

- l'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. che prevede "Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.";
- l'art. 14-bis, comma 5 della L. 241/1990 e ss. mm. e ii. che prevede "Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della

COPIA

conferenza.”

- l'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990 e ss. mm. e ii. che prevede “I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.”;

Ritenuto di poter pertanto assumere, ai sensi dei sopracitati articoli, la determinazione di conclusione del procedimento sulla base delle posizioni espresse in sede di conferenza dei servizi svoltasi in data 19.09.2024;

Fatti sempre salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

Visto il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e ss.mm.ii. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive”;

Vista la normativa di settore ed in particolare la Legge Regionale Puglia 24 settembre 2012, n.25;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- il Testo Unico EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000 ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.
- il D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo e ne costituiscono presupposto e motivazione alla conclusione positiva della Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14-ter svoltasi in data 19.09.2024;

1. di **APPROVARE** il **Verbale della Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14-ter, in forma simultanea ed in modalità sincrona/telematica** svoltasi il giorno **GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2024 ORE 10:00, completo di allegati**;
2. di **ALLEGARE** il Verbale della predetta Conferenza di Servizi al presente atto determinativo per farne parte integrante e sostanziale;
3. in ossequio ai principi di efficacia economicità e semplificazione del procedimento amministrativo, di **CONCLUDERE POSITIVAMENTE** la Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14-ter, in forma simultanea ed in modalità sincrona/telematica svoltasi il giorno **GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2024 ORE 10:00** avente ad oggetto: **Pratica S.U.A.P 05239350753-18072023-1319: Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile (ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.28 del 03/03/2011 – art.6 della L.R. Puglia n.25 del 24/09/2012) - Società proponente: SY05 S.r.l. – C.F. e P. I.V.A.: 05239350753 – Sede: LECCE - Via Duca degli Abruzzi, 58 – Descrizione sintetica del progetto: “Realizzazione di un impianto fotovoltaico con produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile da ubicarsi nell'agro di Novoli (LE) e delle relative opere di connessione alla rete e-distribuzione. Potenza nominale: 5,97 MW - Potenza in immissione: 5,85 MW” – da realizzarsi sul terreno sito nel Comune di Novoli (Le) in C.T. al Fg.1 p.IIe 154-155-156-67-72 (Oggetto di rimodulazione in data 10.04.2024, su richiesta della stessa Società proponente, e posto all'esame della Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14-ter svoltasi in data 19.09.2024)**
4. di **PRENDERE E DARE ATTO** che il presente atto costituisce determinazione conclusiva FAVOREVOLE della Conferenza dei Servizi stessa, specificando che, nella fase di verifica del progetto esecutivo e di

COPIA

realizzazione degli interventi, il progetto dovrà attenersi ai suggerimenti e prescrizioni dei soggetti competenti contenute negli atti di assenso, comunque denominati, elencati nelle premesse ed allegati al richiamato Verbale della Conferenza dei servizi svoltasi in data 19.09.2024;

5. di **TRASMETTERE** copia della presente determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza alla Società proponente ed a tutti i soggetti coinvolti, per competenza, nella predetta Conferenza dei Servizi;
6. di **ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
7. di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
8. di **PRENDERE ATTO** che, anche se non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento conclusivo tutti gli elaborati scritto-grafici del procedimento P.A.S., così come descritti nelle premesse e presenti sulla Pratica S.U.A.P 05239350753-18072023-1319;
9. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Novoli (Le);
10. di **DARE ATTO** che avverso al presente provvedimento è proponibile, entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giudiziario al T.A.R. di Lecce o, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Novoli, 11/10/2024

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ISTRUTTORIO

f.to Dott. Federico Manca

IL RESPONSABILE

f.to Arch. Giovanni Frassanito

COPIA



Comune di NOVOLI
(Provincia di Lecce)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 1548 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.

Novoli, 11/10/2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to Alberto MARANGIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D. Lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente