

PHELIO S.R.L.

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 28/2011. Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) relativa al progetto di un impianto fotovoltaico sito nel comune di Soletto (LE) avente una potenza di picco pari a 9,4 MWp in DC e relative opere connesse da realizzarsi nei comuni di Soletto e Galatina (LE), località Masseria Spalungano.

COPIA



COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE

Settore 5 - Polizia Municipale, Attività produttive

N. 59 del 27/02/2025 REGISTRO GENERALE

N. 4 del 27/02/2025 REGISTRO DI SETTORE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA ENERGIA RINNOVABILE. PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO NEL COMUNE DI SOLETO AVENTE UNA POTENZA DI PICCO PARI A 9,4 MW_p in DC E RELATIVE OPERE CONNESSE DA REALIZZARE NEI COMUNI DI SOLETO E GALATINA. LOCALITA' SOLETO MASSERIA SPALUNGANO. DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA.

COPIA

Visti:

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Reg. S.U.A.P.) e ss.mm.ii. recante “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive”;
- gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante “norme in materia di convocazione ed attuazione della Conferenza dei Servizi”;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii., di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96, il quale prevede nel primo comma dell’articolo 6 che “per l’attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS)”;
- la Legge Regionale Puglia 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili);
- Il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 (Sezione II – EDILIZIA – punto 97) che ha ricondotto il titolo suddetto tra quelli soggetti a SCIA;

Premesso che:

- Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 2017, il piano decennale del Governo italiano per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico;
- Ai sensi del D.lgs. 387/2003, art. 12, comma 1, *“le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti”*;
- Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, recante “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, e la L.R. n. 28 del 07.11.2022 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica” disciplinano l’eventuale determinazione di misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale non meramente patrimoniali o economiche;
- in data 17 settembre 2024, per il tramite del portale delle CCIAA, veniva presentata dal Sig. Luigi Pisante, legale rappresentante della società “Phelio Srl.” (C.F. 13689420969) con sede in Milano alla via dell’Unione 1 (MI), Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), prot. REP_PROV_LE/LE-SUPRO 130906/17-09-2024, concernente “L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA ENERGIA RINNOVABILE. PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO NEL COMUNE DI SOLETO AVENTE UNA POTENZA DI PICCO PARI A 9,4 MW_p in DC E RELATIVE OPERE CONNESSE DA REALIZZARE NEI

COPIA

COMUNI DI SOLETO E GALATINA. LOCALITA' SOLETO MASSERIA SPALUNGANO, corredata dai necessari documenti ed elaborati tecnici;

- l'intervento da realizzare è soggetto a parere (o nulla osta) di altri Enti;
- si è pertanto reso necessario acquisire atti di assenso di Amministrazioni diverse da quella Comunale in quanto non allegati alla dichiarazione P.A.S. in oggetto;
- Il terreno su cui sarà realizzato l'Impianto è censito nel comune di Soletto, Masseria Spalungano sul lotto di terreno agricolo identificato al fg 23 - p.lle 43-46-49-50-54-106-107-109- 115-116-117-118-119-131-132-167-173-175-177-179-181-183-187-206-207-208-209-210-211-214-215-216-217-218-219-220-232-233-236-237-238-239 240-248 del catasto terreni;
- Con riferimento alla predetta procedura abilitativa semplificata (ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. ed art. 6 della L.R. 24.09.2012, n. 25) per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, avente potenza pari a 9,4 MWp in agro di Soletto, con opere connesse da realizzare nei comuni di Soletto e Galatina, il responsabile del Suap presso il Comune di Soletto, dopo aver indetto, con nota prot. n. 12353 del 14/10/2024 apposita Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/1990 e s.m.i., effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della Legge 142/1990, a conclusione della stessa ha adottato, in data 22 febbraio 2025, con nota prot. n. 1924/2025, il verbale di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona relativamente all'impianto fotovoltaico di che trattasi, che si allega alla presente determinazione;

Dato atto che:

- il termine perentorio, stabilito con il provvedimento di indizione della conferenza dei servizi, entro il quale le amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza veniva fissato al 12 gennaio 2025;
- della predetta indizione veniva data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web e all'Albo Pretorio online del Comune, per un periodo di quindici giorni consecutivi;

Viste le seguenti note fatte pervenire dalle amministrazioni coinvolte:

- a) 07/10/2024 protocollo comune di Soletto 11975/2024 ARPA Puglia comunica che "ARPA Puglia non si esprime sulle procedure di PAS";
- b) 21/10/2024 protocollo comune di Soletto 12632/2024 2i Rete Gas s.p.a "esprime nulla osta all'esecuzione delle opere in argomento";
- c) 04/11/2024 protocollo SUAP REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0155668/04-11-2024 acquisita il 07/11/2024 con protocollo comune di Soletto 13231/2024 Ministero delle Imprese e del Made in Italy richiede "la sola dichiarazione asseverata dei soggetti interessati" alla quale la ditta Phelio s.r.l. risponde con atto di impegno il 05/12/2024 tramite portale SUAP;

COPIA

- d) 06/11/2024 protocollo comune di Soletto 13193/2024 Il DIPARTIMENTO AMBIENTE, CICLO RIFIUTI E BONIFICHE, VIGILANZA AMBIENTALE, PARCHI, RISCHIO INDUSTRIALE, POLITICHE ABITATIVE, CRISI INDUSTRIALI E POLITICHE DI GENERE, SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE, SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE esprime parere positivo vincolato comunicando che "la realizzazione di impianti fotovoltaici in area di cava non esercite secondo le l.r. n.37/85 e l.r. n.22/2019 è consentita esclusivamente a condizione che tali aree siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale che dovrà essere approvato e accertato dal comune. "
- e) 07/11/2024 protocollo SUAP REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0158476/07-11-2024 acquisito il 08/11/2024 con protocollo comune di Soletto n. 13314/2024 Open Fiber esprime parere positivo osservando che "nell'area interessata dai lavori sono presenti le linee Open Fiber, interrata e posate all'interno di cavidotti ad una profondità che varia a seconda della tipologia di infrastruttura, interferenti con l'opera in progetto. Dunque, in caso di incompatibilità tra l'opera realizzanda e la rete Open Fiber, sarà necessario concordare, per la risoluzione delle interferenze, anche congiuntamente all'ente proprietario della strada, le sedi idonee per lo spostamento della rete interferente, le cui opere sia civili per la predisposizione e realizzazione dei cavidotti, che quelle ottiche per lo spostamento della stessa rete in fibre ottiche, saranno realizzate a spese della stazione appaltante e previo accettazione preliminare del preventivo lavori che Open Fiber sottoporrà al soggetto aggiudicatore."
- f) 12/11/2024 protocollo SUAP REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0160593/12-11-2024 acquisito il 13/11/2024 con protocollo comune di Soletto n. 13488/2024 Parere positivo della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce;
- g) 05/12/2024 protocollo SUAP REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0174360/05-12-2024 SNAM Rete Gas s.p.a. esprime parere favorevole con prescrizioni;
- h) 21/12/2024 protocollo Comune di Soletto n. 14994/2024 Il COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA" esprime parere favorevole evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati e specificando altresì che detto rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'ufficio BCM del 10° reparto infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa
- i) 23/12/2024 protocollo Comune di Soletto n. 15015/2024 Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR della Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica esprime parere favorevole con prescrizioni;
- j) 14/01/2025 protocollo SUAP REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0006927/14-01-2025 Provincia di Lecce -

COPIA

Settore Lavori Pubblici - Servizio Viabilità esprime parere favorevole con prescrizioni;

k) 06/02/2025 protocollo Comune di Soletto n.1318/2025 Ufficio Tecnico – Settore Edilizia, Urbanistica e Ambiente esprime parere favorevole.

Visto il proprio verbale di conclusione positiva della conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, acquisito al prot. n. 1924 del 22.02.2025, con il quale lo scrivente, valutati i pareri resi, ha concluso positivamente, fermo restando il rispetto delle condizioni e prescrizioni nello stesso richiamate, il procedimento di cui in oggetto, dando atto:

- che si sarebbe proceduto alla successiva adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii;

- del deposito degli atti inerenti il procedimento presso il Comune di Soletto, accessibili da chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi;

Visto, pertanto, il proprio verbale acquisito al prot. n. 1924 del 22.02.2025 nel quale si dichiara la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona;

Ritenuto di poter pertanto assumere la determinazione di conclusione del procedimento sulla base delle posizioni espresse in sede di conferenza dei servizi.

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 20.6.2024 di conferimento dell'incarico di Elevata qualificazione per il Settore 5° - Vigilanza ed attività produttive;

Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di considerare ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante, formale e sostanziale del presente atto e che si intende recepita e riportata al presente punto del dispositivo;

2. di prendere atto e di approvare il proprio verbale acquisito al prot. n. 1924 del 22.02.2025 nel quale si dichiara la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona del procedimento di cui in oggetto, concernente la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, avente potenza pari a 9,4 MWp in agro di Soletto (le) – località Spalungano, con opere connesse site nei comuni di Soletto e Galatina;

3. di concludere positivamente la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., avente ad oggetto l'intervento di *“costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, avente potenza pari a 9,4 MWp in agro di Soletto (le), con opere connesse da realizzare nei comuni di Soletto e Galatina”* proposto dalla società *“PHELIO S.R.L.”*, come sopra indetta e svolta, in forma semplificata e modalità asincrona, di cui al suindicato verbale, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate. Il

COPIA

presente atto costituisce determinazione conclusiva FAVOREVOLE della Conferenza dei Servizi stessa, ferme restando le prescrizioni richiamate nel predetto verbale;

4. di inviare copia del presente provvedimento al richiedente ed agli Enti che sono stati convocati alla Conferenza di Servizi;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Soletto;

6. di allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, il verbale di chiusura positiva della Conferenza di servizi;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Comunale;

8. di dare atto che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR Puglia entro 60 giorni dalla comunicazione del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

9. di dare altresì atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l'Ufficio SUAP del Comune di Soletto, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

COPIA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO f.to dr. Gaetano Antonio CONGEDO	IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to dr. Gaetano Antonio CONGEDO
--	---

Riproduzione cartacea di documento informatico, e ad esso conforme, regolarmente firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 235/2010 e s. m. e i.



COMUNE DI SOLETO

PROVINCIA DI LECCE

Ufficio Polizia Locale



TRASMISSIONE A MEZZO PEC

ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/05 in sostituzione della trasmissione per posta ordinaria

OGGETTO	<p>PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) (ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. e art. 6 della L.R. 24.09.2012, n. 25) PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA ENERGIA RINNOVABILE. PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO NEL COMUNE DI SOLETO AVENTE UNA POTENZA DI PICCO PARI A 9,4 MWp in DC E RELATIVE OPERE CONNESSE DA REALIZZARE NEI COMUNI DI SOLETO E GALATINA. LOCALITA' SOLETO MASSERIA SPALUNGANO SUL LOTTO DI TERRENO AGRICOLO IDENTIFICATO AL FG 23 - P.LLE 43-46-49-50-54-106-107-109-115-116-117-118-119-131-132-167-173-175-177-179-181- 183-187-206-207-208-209-210-211-214-215-216-217-218-219-220-232-233-236-237-238-239-240-248 DEL CATASTO TERRENI PRATICA SUAP 13689420969-05082024-1501 PROTOCOLLO SUAP REP_PROV_LE/LE-SUPRO 130906/17-09-2024 DOMICILIO ELETTRONICO PHELIOSRL@PEC.IT</p> <p><u>VERBALE CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA - MODALITÀ ASINCRONA (art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i.)</u></p>
----------------	---

Il Responsabile SUAP

Con riferimento al procedimento in oggetto,

Visti:

- ✓ il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Reg. S.U.A.P.) e ss.mm.ii. "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive";
- ✓ gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante "norme in materia di convocazione ed attuazione della Conferenza dei Servizi";
- ✓ il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii., di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96, il quale prevede nel primo comma dell'articolo 6 che "per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS)";
- ✓ la Legge Regionale Puglia 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
- ✓ Il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 (Sezione II – EDILIZIA – punto 97) che ha ricondotto il titolo suddetto tra quelli soggetti a SCIA;

Premesso che:

- ✓ in data 17 SETTEMBRE 2024, per il tramite del portale delle CCIAA, veniva presentata dal Sig. Luigi Pisante, legale rappresentante della società "Phelio Srl." (C.F. 13689420969) con sede in Milano alla via dell'Unione 1 (MI), Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), prot. REP_PROV_LE/LE-SUPRO 130906/17-09-2024, concernente "L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA ENERGIA RINNOVABILE. PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO NEL COMUNE DI SOLETO AVENTE UNA POTENZA DI PICCO PARI A 9,4 MWp in DC E RELATIVE OPERE CONNESSE DA REALIZZARE NEI COMUNI DI SOLETO E GALATINA. LOCALITA' SOLETO MASSERIA SPALUNGANO SUL LOTTO DI TERRENO AGRICOLO IDENTIFICATO AL FG 23 - P.LLE 43-46-49-50-54-106-107-109-115-116-117-118-119-131-132-167-173-175-177-179-181-183-187-206-207-208-209-210-211-214-215-216-217-

COMUNE DI SOLETO - A603D4A - REG_UFFICIALE - 0001924 - Interno - 22/02/2025 - 12:12



<http://www.comune.soleto.le.it> pec: poliziamunicipale.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it
Via R. Orsini, 259 - tel/fax. 0836.663133 - C.F. 80012100758



COMUNE DI SOLETO

PROVINCIA DI LECCE

Ufficio Polizia Locale



218-219-220-232-233-236-237-238-239 240-248 DEL CATASTO TERRENI”, corredata dai documenti ed elaborati tecnici di cui all’elenco allegato (ALLEGATO A);

- ✓ che l’intervento da realizzare è soggetto a parere (o nulla osta) di altri Enti;
- ✓ che pertanto è necessario acquisire atti di assenso di Amministrazione diversa da quella Comunale in quanto non allegati alla dichiarazione P.A.S. in oggetto;
- ✓ che a tale scopo è opportuno, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, procedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso dei vari interessi pubblici coinvolti attraverso l’istituto della Conferenza dei Servizi.

Dopo aver considerato:

- ✓ che l’intervento da realizzare è soggetto a parere (o nulla osta) di altri Enti;
- ✓ che pertanto è necessario acquisire atti di assenso di Amministrazione diversa da quella Comunale in quanto non allegati alla dichiarazione P.A.S. in oggetto;
- ✓ che le disposizioni contenute nel quinto comma dell’articolo 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante “*Qualora l’attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l’amministrazione comunale provvede ad acquisirli d’ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.*”;

Dato atto che:

- ✓ nota prot. com.le nr. 11636 del 30/09/2024 è stata indetta apposita Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della Legge 142/1990;
- ✓ con nota prot. com.le nr. 12353 del 14/10/2024 è stata integrata la precedente Conferenza dei Servizi decisoria di cui sopra con aggiunta di alcuni indirizzi di enti coinvolti nel procedimento ai sensi dell’art. 14 comma 2 della Legge 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della Legge 142/1990, e, tra le altre cose, è stato stabilito che:
 - il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza è fissato al **12 gennaio 2025**;
 - la modalità della Conferenza di Servizi indetta prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta al proponente il proprio parere autonomamente, senza tenere alcuna riunione;
 - la mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra indicato, ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni;

Visto che della predetta indizione è stata data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web e all’Albo Pretorio di questo Comune, per un periodo di quindici giorni consecutivi;

Viste le seguenti note pervenute dalle amministrazioni coinvolte:

- a) 07/10/2024 protocollo comune di Soleto 11975/2024 ARPA Puglia comunica che “ARPA Puglia non si esprime sulle procedure di PAS”;
- b) 21/10/2024 protocollo comune di Soleto 12632/2024 2i Rete Gas s.p.a “esprime nulla osta all’esecuzione delle opere in argomento”;
- c) 04/11/2024 protocollo SUAP REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0155668/04-11-2024 acquisita il 07/11/2024 con protocollo comune di Soleto 13231/2024 Ministero delle Imprese e del Made in Italy richiede “la sola dichiarazione asseverata dei soggetti interessati” alla quale la ditta Phelio s.r.l. risponde con atto di impegno il 05/12/2024 tramite portale SUAP;

COMUNE DI SOLETO - A603D4A - REG. UFFICIALE - 0001924 - Interno - 22/02/2025 - 12:12





COMUNE DI SOLETO

PROVINCIA DI LECCE

Ufficio Polizia Locale



- d) 06/11/2024 protocollo comune di Soletto 13193/2024 Il DIPARTIMENTO AMBIENTE, CICLO RIFIUTI E BONIFICHE, VIGILANZA AMBIENTALE, PARCHI, RISCHIO INDUSTRIALE, POLITICHE ABITATIVE, CRISI INDUSTRIALI E POLITICHE DI GENERE, SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE, SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE esprime parere positivo vincolato comunicando che "la realizzazione di impianti fotovoltaici in area di cava non esercite secondo le l.r. n.37/85 e l.r. n.22/2019 è consentita esclusivamente a condizione che tali aree siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale che dovrà essere approvato e accertato dal comune. "
- e) 07/11/2024 protocollo SUAP REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0158476/07-11-2024 acquisito il 08/11/2024 con protocollo comune di Soletto n. 13314/2024 Open Fiber esprime parere positivo osservando che "nell'area interessata dai lavori sono presenti le linee Open Fiber, interrate e posate all'interno di cavidotti ad una profondità che varia a seconda della tipologia di infrastruttura, interferenti con l'opera in progetto. Dunque, in caso di incompatibilità tra l'opera realizzanda e la rete Open Fiber, sarà necessario concordare, per la risoluzione delle interferenze, anche congiuntamente all'ente proprietario della strada, le sedi idonee per lo spostamento della rete interferente, le cui opere sia civili per la predisposizione e realizzazione dei cavidotti, che quelle ottiche per lo spostamento della stessa rete in fibre ottiche, saranno realizzate a spese della stazione appaltante e previo accettazione preliminare del preventivo lavori che Open Fiber sottoporrà al soggetto aggiudicatore."
- f) 12/11/2024 protocollo SUAP REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0160593/12-11-2024 acquisito il 13/11/2024 con protocollo comune di Soletto n. 13488/2024 Parere positivo della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce;
- g) 05/12/2024 protocollo SUAP REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0174360/05-12-2024 SNAM Rete Gas s.p.a. esprime parere favorevole con prescrizioni contenute nella predetta nota che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1);
- h) 21/12/2024 protocollo Comune di Soletto n.14994/2024 Il COMANDO MILITARE ESERCITO "PUGLIA" esprime parere favorevole evidenziando il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati e specificando altresì che detto rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'ufficio BCM del 10° reparto infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa
- i) 23/12/2024 protocollo Comune di Soletto n. 15015/2024 Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR della Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica esprime parere favorevole con prescrizioni contenute nella predetta nota che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 2);
- j) 14/01/2025 protocollo SUAP REP_PROV_LE/LE-SUPRO 0006927/14-01-2025 Provincia di Lecce - Settore Lavori Pubblici - Servizio Viabilità esprime parere favorevole con prescrizioni contenute nella predetta nota che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 3);
- k) 06/02/2025 protocollo Comune di Soletto n.1318/2025 Ufficio Tecnico – Settore Edilizia, Urbanistica e Ambiente esprime parere favorevole.

Tutto ciò considerato e valutati i pareri resi, il Responsabile SUAP ritiene concluso positivamente il presente procedimento, con successiva adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi della L. nr. 241/90 e ss.mm.ii, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni ai precedenti punti c), d), e), g), h), i), j).

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Comune di Soletto, accessibili da chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.



<http://www.comune.soleto.le.it> pec: poliziamunicipale.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it
Via R. Orsini, 259 - tel/fax. 0836.663133 - C.F. 80012100758



COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE
Ufficio Polizia Locale



L'Amministrazione competente è il **Comune di Soleto**.

L'ufficio responsabile del procedimento in oggetto è il seguente:

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
73010 SOLETO (LE)
indirizzo di PEC: protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it

Il Responsabile del Procedimento SUAP è:

Dott. Gaetano Antonio CONGEDO
Tel.: 0836.667014 E-mail: protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it

Il Responsabile SUAP
Dott. Gaetano Antonio CONGEDO

COMUNE DI SOLETO - A603D4A - REG_UFFICIALE - 0001924 - Interno - 22/02/2025 - 12:12



MIC\MIC_SABAP-BR-LE\26/09/2024\0016130-P

02

*Ministero della cultura*SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE*Risp. prot.n. PEC del 16/09/2024**Rif. prot.n. 15495 del 17/09/2024**Class. 07.04/95**Oggetto:*

Progetto di un impianto fotovoltaico avente potenza di picco pari a 9,4 MWp in DC ubicato nel comune di Soletto (LE), in località Masseria Spalungano e relative opere connesse ubicate nei comuni di Soletto e Galatina.

Richiesta per la verifica di sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di aree non sottoposte a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004 ai sensi del DM 10 settembre 2010 Parte III punto 13.3.

Riscontro.

Con riferimento alla nota a margine indicata, in riscontro a quanto indicato in oggetto, viste le risultanze in archivio di questo ufficio, si comunica che nelle aree interessate dalle infrastrutture impiantistiche non risultano in corso procedimenti di tutela in itinere, secondo le disposizioni contenute nella Parte seconda, Titolo I, Capo I del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

Restano salve tutte le misure cautelari e preventive a termini dell'art.28, comma 4 e di tutela previste dall'art.142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d) e 157 del sopra citato decreto legislativo, al fine di acquisire il parere di competenza di questo ufficio.

Si rilascia la presente nota per gli usi consentiti dalla Legge.

Il Responsabile Ufficio Vincoli
Funzionario per le Tecnologie
Geom. Antonio LECCI*

Firmato digitalmente da
ANTONIO LECCI
O = Ministero della cultura
C = IT

IL SOPRINTENDENTE
Arch. Francesca RICCIO*

Firmato digitalmente da

FRANCESCA RICCIO

CN = RICCIO
FRANCESCA
O = Ministero
della cultura
C = IT

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI TERRITORIALI
DIV. XII - ISPETTORATO TERRITORIALE (CASA DEL MADE IN ITALY) - PUGLIA BASILICATA E MOLISE

ITBA/DO/14548/2024
Allegati: 1

A **PHELIO S.r.l**
pheliosrl@pec.it

Per conoscenza

SUAP Comune di Soletto
suap.le@cert.camcom.it

OGGETTO Costruzione ed esercizio di un elettrodotto per la connessione alla RTN di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica avente potenza di picco pari a 9,4 MWp in DC da realizzarsi nel Comune di Soletto (LE). SUAP Comune di Soletto pratica n. 13689420969-05082024-1501.

In relazione alla nota del SUAP Comune di Soletto prot. 0144559 del 14/10/2024, protocollata da quest'ufficio in pari data al n. 130481, si partecipa che a far data dal 28/04/2024 entrano in vigore gli aggiornamenti apportati dal d.lgs. 48/24 al codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs. 259/03.

Il novellato art. 56, prevede la sola dichiarazione asseverata dei soggetti interessati, da cui risulti la presenza o l'assenza di interferenze, in ordine alla costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica o delle tubazioni metalliche sotterrate a qualunque uso destinate da inviare prima dei lavori ai competenti Ispettorati Territoriali di questo dicastero.

La predetta dichiarazione dovrà essere corredata da:

- una dettagliata relazione completa di elaborati progettuali a firma del professionista abilitato;
- copia dell'atto di sottomissione (per le sole condutture di energia elettrica)

La dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui progetti.

I soggetti interessati sono tenuti a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori per le verifiche da parte del personale incaricato.

Per eventuali chiarimenti in merito contattare l'A.T. Onofrio de Nichilo al - email:
onofrio.denichilo@mise.gov.it

Il Responsabile U.O. Settori II e III

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate in sostituzione del documento cartaceo e firma autografa.

Via Amendola,116 70126 BARI
E-mail: it.pugliabasilicata@mise.gov.it
PEC: dgst.div12@pec.mimit.gov.it

DICHIARAZIONE ASSEVERATA

(articoli 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Art. 56, comma 1,2 D.lgs. 01.08.2003 n. 259 e ss.mm.ii.)

Il/La sottoscritto/a _____ C.F. _____

in qualità di ⁽²⁾ _____ della società _____

avente sede legale nel Comune di _____ (___) CAP _____

in _____ n. _____

tel. _____ PEC / e-mail _____

in relazione alla costruzione spostamento modifica di

Condotture di energia elettrica;

Tubazioni metalliche sotterrate

così descritte: ⁽³⁾

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56, comma 1 e 2, D.lgs. 01.08.2003 n. 259 e ss.mm.ii.:

- che le condutture elettriche e/o le tubazioni metalliche sotterrate di cui sopra sono state progettate secondo gli elaborati allegati che sono parte integrante della presente dichiarazione e che le stesse risultano :

interferenti non interferenti

con reti di comunicazione elettronica esistenti;

ALLEGA

- Relazione tecnica nelle rispetto delle norme ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
- Tavole ⁽⁶⁾
- Copia del documento di identità in corso di validità
- Copia dell'atto di sottomissione di cui all'art. 120 del R.D. 1775/1933 (solo per condutture elettriche).

Il/la sottoscritto/a inoltre è consapevole che:

1. dovrà tempestivamente comunicare l'avvio e la fine dei lavori inerenti il progetto.
2. il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può svolgere attività di vigilanza e controllo sugli impianti di cui trattasi e che, per tale attività sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto DM 15 febbraio 2006.

Data e Luogo

ASSEVERAZIONE DEL PROFESSIONISTA ABILITATO

Il/La sottoscritto _____
nato/a a _____ (____) il _____ C.F. _____
con sede o residenza nel Comune di _____ (____) CAP _____
in _____ n. _____
tel. _____ PEC _____
iscritto/a all'Albo _____ della provincia di _____ al numero _____
in qualità di (7) _____
ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, comma 1,2 del D. Lgs. n. 259/2003

sotto la propria responsabilità civile e penale

ASSEVERA

che l'intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali allegati, è conforme alle vigenti norme in materia di protezione ai cavi di comunicazione elettronica.

Timbro e firma del professionista abilitato

1. Documentazione da presentare nel formato "PDF/A";
2. Legale rappresentante, procuratore, ecc. ...;
3. Descrizione e ubicazione delle opere. Nel caso di condutture elettriche soggette a procedimenti autorizzativi, indicare il tipo di autorizzazione (PAS, Autorizzazione Unica, ...), l'Amministrazione procedente;
4. Dettagliata relazione tecnica (a firma del professionista abilitato):
 - a) per le linee di energia elettrica evidenziare: lunghezza, modalità di posa delle linee (aerea e/o sotterranea), tipo di cavi utilizzati, sezione e materiale dei conduttori, tensioni e frequenza di esercizio con riferimenti alle norme di cui al successivo punto 5.
 - b) per le tubazioni metalliche sotterrate evidenziare: lunghezza, modalità di posa, tipo e materiale delle tubazioni utilizzate, diametro nominale delle tubazioni, pressione di esercizio espressa in bar e categoria in caso di reti gas.
5. Principali NORME DI RIFERIMENTO
 - D.M. LL.PP. 21.03.1988, n. 449 - "Approvazione norme tecniche per progettazione, esecuzione ed esercizio linee elettriche esterne";
 - D.M. LL.PP. 16.01.1991, n. 1260 - "Aggiornamento norme tecniche per progettazione, esecuzione, esercizio linee elettriche esterne";
 - D.M. LL.PP. 05.08.1998 - "Aggiornamento norme tecniche per progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche esterne";
 - D.M. MI.S.E. 16/04/2008 e/o D.M. MI.S.E. 17/04/2008;
 - Norma CEI 11-17 ed. luglio 2006, fascicolo 8402; "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica - linee in cavo"
 - Norma CEI 103-6 ed. dicembre 1997, fascicolo 4091 - "Protezione delle linee di telecomunicazioni dagli effetti dell'induzione elettromagnetica provocata dalle linee elettriche vicine in caso di guasto";
 - Norma UNI 9165 e/o norme UNI 9860.
6. Mappa o corografia, planimetria dei tracciati, sezioni di scavo e progetti d'interferenza geometrica;
7. L'asseverazione può essere redatta da un professionista abilitato che dovrà indicare la professione e la relativa abilitazione.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, CICLO RIFIUTI E BONIFICHE, VIGILANZA
AMBIENTALE, PARCHI, RISCHIO INDUSTRIALE, POLITICHE ABITATIVE,
CRISI INDUSTRIALI E POLITICHE DI GENERE
SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE**

COMUNE DI SOLETO

protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it

suap.le@cert.camcom.it

COMUNE DI GALATINA

protocollo@cert.comune.galatina.le.it

PHELIO S.R.L.

pheliosrl@pec.it

Oggetto: PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) (ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. e art. 6 della L.R. 24.09.2012, n. 25) PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA ENERGIA RINNOVABILE. PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO NEL COMUNE DI SOLETO AVENTE UNA POTENZA DI PICCO PARI A 9,4 MWp in DC E RELATIVE OPERE CONNESSE DA REALIZZARE NEI COMUNI DI SOLETO E GALATINA. LOCALITA' SOLETO MASSERIA SPALUNGANO SUL LOTTO DI TERRENO AGRICOLO IDENTIFICATO AL FG 23 - P.LLE 43-46-49-50-54-106-107-109-115-116-117-118-119-131-132-167-173-175-177-179-181-183-187-206-207-208-209-210-211-214-215-216-217-218-219-220-232-233-236-237-238-239-240-248 DEL CATASTO TERRENI

In riferimento alla pec del 14/10/2024 acquisita al prot. n. 0501269 del 15/10/2024, con la quale il comune di Soletto ha richiesto a questo Servizio il proprio parere in merito al procedimento in oggetto, si fa presente quanto segue.

Premesso che:

- dal web-gis pubblicato al link <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/AttivitaEstrattive/index.html> strato informativo "attività estrattive", risulta che l'intervento proposto ricade all'interno di una cava con attributo stato autorizzazione "cava dismessa";
- l'art.3 comma 1 lett e) della legge regionale n.22/2019 definisce "cava dismessa: sito di cava, inserito nel censimento di cui all'articolo 27, in cui l'attività estrattiva sia cessata senza che siano state effettuate opere di recupero ambientale e/o messa in sicurezza o per il quale non sussista un progetto di risistemazione ambientale derivante da autorizzazione con garanzia finanziaria in vigore"
- non è stato effettuato il censimento delle cave dismesse contemplato agli art.25 e 27 della L.R.22/2019 e le perimetrazioni attualmente disponibili sul web-gis pubblicato al link <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/AttivitaEstrattive/index.html> relative allo strato informativo "attività estrattive" attributo stato autorizzazione "cava dismessa", fanno riferimento ad una semplice individuazione su base ortofoto delle cavità riconducibili ad attività estrattiva pregressa ed esercitata in data antecedente al passaggio delle competenze in materia di attività estrattive dei materiali di seconda categoria ex R.D. n.1443/1927 dallo Stato alle Regioni;
- con la legge regionale n.37 del 22/05/1985 è stato istituito per la prima volta il regime autorizzatorio per l'attività estrattiva nelle cave ubicate sul territorio regionale;
- prima della l.r. n. 37/1985, così come disposto dall'art.45 del R.D. 29 luglio 1927, n.1443, la cave erano lasciate in disponibilità del proprietario del suolo, che quindi poteva esercire direttamente l'attività estrattiva o cederla in locazione, con l'obbligo disposto dal D.P.R. n.128 del 09/04/1959, dell'invio, a cura del titolare di cava (proprietario terreni o imprenditore locatario), dei piani topografici e del programma generali dei lavori e delle coltivazioni all'Autorità di vigilanza (Distretto minerario di Napoli fino al 1977, Ufficio Minerario Regionale dal 1977 al 2019) e della Denuncia di Esercizio al comune oltre che all'Autorità di Vigilanza.

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 65 comma 1 ter del DL n.1/2012 convertito dalla Legge n.27/2012 "Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamente delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni caso l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e dichiarazioni."

Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica – Servizio Attività Estrattive

Via Gentile n. 52 – 70100 BARI - pec: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI SOLETO - A603D44 - PREG_UFFICIALE - 0013193 - Ingresso - 06/11/2024 - 08:50

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0542849/2024 del 05/11/2024
AOO_RF - Class: 10.15
Firmatario: Enrico Ancora, Sergio De Fendis, Luigi Stella



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, CICLO RIFIUTI E BONIFICHE, VIGILANZA
AMBIENTALE, PARCHI, RISCHIO INDUSTRIALE, POLITICHE ABITATIVE,
CRISI INDUSTRIALI E POLITICHE DI GENERE
SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE**

- ai sensi dell'art. 37 comma 2 della l.r. n. 51/2021 *“Non sono preclusi, ancorché ricadenti in aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti ai sensi del r.r. 24/2010, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente”*;
- Ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D.Lgs n.199/2021 *“Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:
(...)
c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.”*

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 16 della l.r. n.22/2019:
 - *“il recupero ambientale delle aree soggette ad attività estrattiva e/o ricerca in forza di autorizzazione di cui agli articoli 9, 22 e 35, è obbligatorio ed è a carico dell'esercente”* (comma 1);
 - *“Il progetto di recupero ambientale può prevedere un assetto finale dei luoghi che determini un uso del suolo e una destinazione urbanistica diversi da quelli precedenti all'inizio dell'attività estrattiva, purché tale previsione sia coerente con gli strumenti urbanistici e pianificatori vigenti e abbia specifico e preventivo assenso delle autorità competenti”* (comma 5);

Considerato altresì che:

- La realizzazione di impianti fotovoltaici non si configura come intervento di recupero minerario ai sensi dell'art. 16 della l.r. n.22/2019;
- sui terreni indicati non è stata rilasciata da parte del Servizio scrivente autorizzazione alcuna all'esercizio dell'attività estrattiva e non sussiste documentazione alcuna presso l'archivio del Servizio scrivente inerente l'attività estrattiva di che trattasi.

Alla luce di quanto premesso, rilevato e considerato e della normativa richiamata si comunica che la realizzazione di impianti fotovoltaici in area di cava non esercite secondo le l.r. n.37/85 e l.r. n.22/2019 è consentita esclusivamente a condizione che tali aree siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale che dovrà essere approvato e accertato dal comune. Solo a valle di tale approvazione e accertamento, l'autorità competente potrà rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico secondo le normative di settore e previa acquisizione di tutti gli atti di assenso/pareri/nulla osta necessari legati in particolare alla presenza di aree tutelate e vincolate, alla compatibilità ambientale, paesaggistica, al PAI dell'autorità di bacino etc. L'eventuale provvedimento di cessazione della cava potrà essere rilasciato dal comune previo accertamento dell'interventi di recupero a seguito del quale potrà essere realizzato l'impianto fotovoltaico.

Si sottolinea inoltre che in caso di cave per le quali questo Servizio non ha rilasciato alcuna autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e per le quali non sussiste documentazione alcuna presso l'archivio del Servizio, resta a carico dei soggetti proponenti degli impianti fotovoltaici dimostrare la legittimità dell'attività mineraria mediante l'avvenuto adempimento agli obblighi di cui al D.P.R. n.128 del 09/04/1959 e relativo invio della documentazione prevista (denuncia di esercizio ex art.24, dei piani topografici e del programma generale dei lavori e delle coltivazioni) all'Autorità di vigilanza (Distretto minerario di Napoli fino al 1977) e al comune.

Si specifica altresì che:

- a prescindere dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, dovrà essere sempre garantita in ogni momento la messa in sicurezza dei fronti di cava e del sito estrattivo in generale previa valutazione e realizzazione di tutti gli interventi necessari per garantirne la sicurezza e la pubblica e privata incolumità sulla base di una verifica di stabilità (redatta secondo le vigenti NTA e a firma di tecnico abilitato) che contempri anche la valutazione/verifica nel caso di eventuali distacchi di materiali sia localizzati che diffusi. A seguito del conferimento di funzioni di polizia

Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica – Servizio Attività Estrattive

Via Gentile n. 52 – 70100 BARI - pec: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, CICLO RIFIUTI E BONIFICHE, VIGILANZA
AMBIENTALE, PARCHI, RISCHIO INDUSTRIALE, POLITICHE ABITATIVE,
CRISI INDUSTRIALI E POLITICHE DI GENERE
SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE**

mineraria effettuata con l.r. n.22/2019, le valutazioni inerenti gli eventuali interventi di messa in sicurezza, con particolare riferimento alla stabilità dei fronti di cava residui e alla sicurezza delle persone e del traffico, sono di competenza del comune;

- in ragione dell'eventuale conseguimento delle autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico, eventuali lavori di profilatura e scavo delle attuali superfici di cava ai fini della realizzazione della morfologia prevista nel progetto non possono dar luogo ad attività estrattiva e, pertanto, i materiali estratti non possono essere commercializzati. Qualora pertanto sia necessario procedere ad ulteriori scavi e profilature ai fini della conformazione dell'area interessata dall'impianto e si intenda commercializzare il materiale estratto, è necessario che dette operazioni siano effettuate in vigenza di un titolo minerario valido e relativi atti presupposti (valutazione ambientale e paesaggistica);

Infine si fa presente che:

- la l.r. n.22/2019 ha operato il conferimento, ai Comuni competenti per territorio, delle funzioni e competenze in materia di autorizzazione, vigilanza e polizia mineraria delle attività estrattive. Pertanto a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n.22/2019 eventuali ulteriori informazioni sui siti estrattivi di che trattasi necessarie per completarne il quadro conoscitivo, potranno essere recuperate presso il competente ufficio del comune;
- con nota prot. n.13911 del 24.09.2021 il Servizio scrivente ha inoltrato la Circolare esplicativa in materia di *"Interferenze tra attività mineraria e impianti di generazione elettrica, elettrodotti ed altre infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità"* che ad ogni buon fine si allega alla presente. Come meglio illustrato nell'allegata Circolare, gli Enti titolari dei procedimenti tesi alla realizzazione di elettrodotti (linee aeree o interrate), impianti alimentati da fonti rinnovabili ed altre infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità (acquedotti, gasdotti, ferrovie etc.), sono invitati ad indirizzare direttamente ai Comuni territorialmente competenti le relative richieste di parere/nulla osta. Pertanto, nell'ambito dell'eventuale procedimento di autorizzazione dell'impianto fotovoltaico, il comune è l'ente tenuto ad esprimersi - per diretta ed esclusiva competenza, giusto art. 4, co. 3) L.R. 22/2019 – per il parere/nulla osta di competenza ex artt. 111 e 120 del "Testo Unico di Leggi sulle acque e impianti elettrici" n° 1775 del 11/12/1933 e art. 8 della Legge Regionale n° 25 del 09/10/2008.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

**Il Responsabile EQ AES
Province FG e BAT
Ing. Luigi Stella**

**Il Responsabile EQ AES
Pianificazione e Coordinamento
Arch. Enrico Ancora**

**Il Dirigente ad interim del Servizio
Ing. Sergio De Feudis**

COMUNE DI SOLETO - A603D4A - REG_UFFICIALE - 0013193 - Ingresso - 06/11/2024 - 08:50



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica

ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
Tipo materia	ALTRO
Materia	ALTRO
Sotto Materia	ALTRO
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	art. 23
Tipologia	Autorizzazione
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00203 del 16/12/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 145

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 145/DIR/2024/00207

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR per il progetto "Pratica SUAP id. 13689420969-05082024-1501 - Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) - Installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile" Proponente: Spett.le PHELIO SRL



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Servizio Osservatorio e Pianificazione

Paesaggistica

Il giorno 16/12/2024, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- gli articoli 4 e 5 della L. R. n. 7/1997;
- la LR 28.12.2020, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia" e in particolare l'art. 15 "Ulteriori contesti paesaggistici. Sistema sanzionatorio";
- gli articoli 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- l'art 18 del D.lgs. n.196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "*Codice dell'amministrazione digitale*";
- l'art 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*";
- la DGR n.1974 del 07.12.2020 di adozione della Macrostruttura del Modello Ambidestro della macchina amministrativa regionale denominato "MAIA 2.0";
- il DPGR n. 22 del 22.01.2021 e ss.mm.ii. di adozione dell'atto di Alta Organizzazione denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina amministrativa regionale "MAIA 2.0";
- la DGR n. 1576 del 30.9.2021 degli incarichi di Dirigente di Sezione;
- DGR n. 1641 del 28.11.2024 "Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta Regionale in scadenza al 30 novembre 2024";
- le *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota prot. A00_175 N. 1875 del 28.05.2020;
- la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
- la Parte III del D.Lgs. 42 del 22 gennaio 2004 recante "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*";
- la DGR n. 176 del 16.02.2015 (pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015) con cui è stato approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e in particolare gli artt. 89 e 91 c.5 delle NTA;
- la DGR n. 1514 del 27.07.2015 "*Documento di indirizzo – Linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16.02.2015 – Approvazione*";
- la DGR n. 2331 del 28.12.2017 "*Documento di indirizzo – Linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)*"



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica

approvato con DGR 176 del 16.02.2015 – Approvazione”;

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”.

PREMESSO che i lavori o le opere che modificano lo stato fisico o l'aspetto esteriore dei territori e degli immobili definiti beni paesaggistici dall'art.134 del D.Lgs 42/2004, o che risultano compresi tra quelli sottoposti a tutela paesaggistica diretta dal vigente PPTR e definiti quali ulteriori contesti, non possono essere eseguiti senza il preliminare rilascio, da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ed art. 90 delle NTA del PPTR, ovvero dell'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA del PPTR.

CONSIDERATO che l'intervento ricade nei territori comunali di Soletto (LE) e Galatina (LE).

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 7 co. 6 bis della L.R. 20/2009, la competenza al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e degli Accertamenti di Compatibilità Paesaggistica (art. 89, 90 e 91 delle NTA del PPTR) è in capo alla Regione.

PREMESSO che con pec prot. n. 11636 del 30.9.2024, in atti al prot. reg. col n. 0474214 del 1.10.2024, il **Comune di Soletto** ha indetto Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri da assumere riguardanti l'istanza di Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile presentata dalla **società PHELIO srl** e precisamente per l'intervento “*Pratica SUAP id. 13689420969-05082024-1501 - Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) - Installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile*”;

VISTO il parere del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, (ALLEGATO A) che si intende qui integralmente trascritto e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

RITENUTO che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui al Parere Tecnico allegato (ALLEGATO A), sussistano i presupposti di fatto e di diritto per il rilascio del provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, per l'intervento “*Pratica SUAP id. 13689420969-05082024-1501 - Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) - Installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile*” composto dagli elaborati elencati, con la relativa impronta informatica secondo l'algoritmo MD5, nel Parere Tecnico allegato.

ACCERTATA la corresponsione degli oneri istruttori dovuti per atti amministrativi in materia di paesaggio di cui all'art. 10 bis della LR n. 20 del 7 ottobre 2009.

PRESO ATTO CHE il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze

**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica

del Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in forza di quanto disposto con D.P.G.R. n. 263 del 10.08.2021.

CONSIDERATO CHE l'accertamento di compatibilità paesaggistica, come l'autorizzazione paesaggistica, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del comune, nonché l'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali.

FATTI SALVI ED IMPREGIUDICATI dal presente provvedimento eventuali diritti di terzi, nonché l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.Lgs 118/2011 E ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

DI RILASCIARE, per le motivazioni di cui al parere del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica (All. A) e che qui si intendono integralmente riportate, l'**ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR** nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Soletto al proponente: **società PHELIO srl** l'intervento "Pratica SUAP id.



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Servizio Osservatorio e Pianificazione

Paesaggistica

13689420969-05082024-1501 - *Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) - Installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile* come richiamato nel parere del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica di cui all'All.A. **con le seguenti prescrizioni:**

- a. Siano estese le fasce di mitigazione vegetale a circondare l'intero perimetro del Campo 2 lungo la SP 367 e la SP 227 su entrambi i lati della stessa.
- b. Dovranno essere integrate le specie arboree previste con nuove di tipo autoctono, piantumate in modo continuo e compatto, con altezza di almeno 3,00 metri ad elevata densità strutturale e a rapido accrescimento, lungo il confine della SP 367 che risulta sovrelevata rispetto al piano di campagna su cui è ubicato il Campo 2.

DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE, come previsto dalla DGR 985/2015, attraverso le apposite funzionalità del portale pugliacon.regione.puglia.it il presente provvedimento a:

- Provincia di Lecce - protocollo@cert.provincia.le.it;
- SUAP Comune di Soletto - suap.le@cert.camcom.it;
- Comune di Soletto - protocollo.comune.soletto@pec.rupar.puglia.it;
- Comune di Galatina - protocollo@cert.comune.galatina.le.it;
- Spett.le STERN PV 7 SRL - pheliosrl@pec.it

Il presente provvedimento, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82:

- è composto da n. 6 facciate e da un allegato composto da n. 13 facciate;
- è reso pubblico per 10 giorni lavorativi sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Pubblicità legale - Albo pretorio on-line, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021;
- è pubblicato sul sito www.regione.puglia.it nella sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione di I livello "Provvedimenti dirigenti", sottosezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi", ai sensi del Dgls 33/2013;
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 10 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;
- è trasmesso, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22/2021, al Segretariato Generale della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Servizio Osservatorio e Pianificazione
Paesaggistica

2024.11_ALL.A PHELIO_rev_signed.pdf -
ecc3e1e997b2c06c1118cc016f542a2c70df8c31bced5ae0570b0ee53c85a43a

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Autorizzazioni e compatibilità paesaggistiche
Chiara Tosto

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Vincenzo Lasorella



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

ALLEGATO A

PARERE TECNICO

Comuni di Soletto e Galatina (LE)

**ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA ai sensi dell'art. 91 delle
NTA del PPTR per il progetto "Pratica SUAP id. 13689420969-05082024-1501 -
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) - Installazione di impianti alimentati da
energia rinnovabile"**

Proponente: Spett.le PHELIO SRL

Preliminarmente si rappresenta che, l'intervento ricade nei territori comunali di Soletto e Galatina, pertanto ai sensi dell'art. 7 c.6 bis della LR 20/2009 la competenza al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e degli Accertamenti di Compatibilità Paesaggistica (art. 89, 90 e 91 delle NTA del PPTR) è in capo alla Regione.

DOCUMENTAZIONE

Con nota prot. n. 11636 del 30.9.2024, in atti al prot. reg. col n. 0474214 del 1.10.2024, il SUAP del Comune di Soletto ha indetto la Conferenza di Servizi per l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento di cui in oggetto.

Dalla consultazione degli elaborati progettuali sul portale www.impresainungiorno.gov.it è emerso che la documentazione risultava carente di certificato di versamento degli oneri istruttori, file vettoriali di progetto in formato shapefile e modulistica di istanza, richiesti con nota prot. reg. col n. 0502546/2024 del 15.10.2024.

Con pec del 29.10.2024, in atti al prot. reg. n. 0529762/2024 del 29.10.2024, è stata trasmessa la seguente documentazione integrativa in formato vettoriale e pdf, riportati con relativa impronta MD5:

Nome file	Impronta MD5
<i>SOL_TAV_16_Inq_area_intervento_CTR.pdf.p7m</i>	<i>e34409f17f1e11f1c3cc18ccdc742299</i>
<i>SOL_TAV_17_Inq_area_intervento_ortofoto.pdf.p7m</i>	<i>f78059c3d7f76474e258a395b2683a4e</i>
<i>SOL_TAV_18_Inq_area_intervento_catastale.pdf.p7m</i>	<i>a7483cfd18fe274a93a73c64720c02ae</i>
<i>SOL_TAV_19_Rilievo_Topografico.pdf.p7m</i>	<i>0b0f301a35188d5f6768dfd56684e389</i>
<i>SOL_TAV_21_Inquadramento_PdF.pdf.p7m</i>	<i>c0785f68808443c4d8eb5b10f6855548</i>
<i>SOL_TAV_22_Mitigazione_paesaggistica.pdf.p7m</i>	<i>3e0dd1f7af3ced33c1a1495a4818b1f9</i>
<i>SOL_TAV_24a_Planimetria_generale.pdf.p7m</i>	<i>bb286b924d5e1347361783fce66a57ea</i>
<i>SOL_TAV_24b_Planimetria_su_CTR.pdf.p7m</i>	<i>c9c2edfd096a9beed0366b846ee9d2f8</i>

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – ITALY Tel: +39 080 5403339 - 4364

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

1



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

SOL_TAV_24c_Planimetria_su_Ortofoto.pdf.p7m	24c10d4242940a08eeee8508a1a678a2
SOL_TAV_25_Sezioni_impianto.pdf.p7m	aef2eb5d3de63af479aedd95d81d9f9d
SOL_TAV_30_Strutture_sostegno_moduli.pdf.p7m	4196698c7c464d6a3ae25f93b038de36
SOL_TAV_31_cancello_recinzione.pdf.p7m	7ddcce63a5165455d0c3903f9aae5e25
SOL_TAV_32_Cabina_Consegna.pdf.p7m	c7c549d6b9e321b8bb13ca9ca532b9ee
SOL_TAV_33_Cabina_Trasformazione.pdf.p7m	7dedefaad5350cf56c2cbfc5e552100b
SOL_TAV_34_Cabina_Utente.pdf.p7m	bb2bd425db7f3db08074d808b78dcee3
SOL_TAV_35_Planimetria_accessi_viabilità.pdf.p7m	efa311039ee90401ccc8c071bf89c86e
SOL_TAV_38_Inq_ortofoto_opere_concessione.pdf.p7m	d21135dac7de275ea2547052f4d8186a
SOL_TAV_39_Inq_catastale_opere_concessione.pdf.p7m	3022ae9b6f44a58f65b0d612d9376adb
SOL_TAV_40_Inq_vincolistica_opere_concessione.pdf.p7m	440d1bb5ba27494bf96d5191c251ff35
Cabinesezionamento_33N.cpg	ae3b3df9970b49b6523e608759bc957d
Cabinesezionamento_33N.dbf	e38cb310f638cbca910c1c150e8e436
Cabinesezionamento_33N.prj	d4166c4468b2506bb2cb0fc7fd53c811
Cabinesezionamento_33N.sbn	0c477c071f4148cf7d85a1d83c2cbc01
Cabinesezionamento_33N.sbx	ea6a769268dfd87c35d662b55237ba88
Cabinesezionamento_33N.shp	e655a7a41b6d06bc24c71e8092672e31
Cabinesezionamento_33N.shp.xml	1dcbb2f4310b2ca8b774d8ea3a61f3e0
Cabinesezionamento_33N.shx	8811eb2ef3e355b899c7ba5d9aec1fb7
Cavidotto_33N.cpg	ae3b3df9970b49b6523e608759bc957d
Cavidotto_33N.dbf	b0942b3644ad5298bd61bae5e516c2c3
Cavidotto_33N.prj	d4166c4468b2506bb2cb0fc7fd53c811
Cavidotto_33N.sbn	23b2eb1734a27530cb5e1c41361955c6
Cavidotto_33N.sbx	10df8eb7a20517f9c3026bb832030761
Cavidotto_33N.shp	5cc3b20994e55678087b685afa31d163
Cavidotto_33N.shp.xml	34ad3c713799aec7ea8e63aa268dbac4
Cavidotto_33N.shx	90f9e8e693d45af5f53e4c8656bc5c42
Fasciamitigazione_33N.cpg	ae3b3df9970b49b6523e608759bc957d
Fasciamitigazione_33N.dbf	b4c074698dd1d5055e9c3166c67a0916
Fasciamitigazione_33N.prj	d4166c4468b2506bb2cb0fc7fd53c811
Fasciamitigazione_33N.sbn	d92fedcb7b09e65b023aef784770f433
Fasciamitigazione_33N.sbx	ed9e31facc4299c64deecbadfc64eed0
Fasciamitigazione_33N.shp	8189d7453467fcb076101910dbc7ad
Fasciamitigazione_33N.shp.xml	b2d23a6df2b9e620ba999294a86e0dc4
Fasciamitigazione_33N.shx	093ab70f5e3d3de1066e314b10597127
Recinzione_33N.cpg	ae3b3df9970b49b6523e608759bc957d
Recinzione_33N.dbf	048f66d1d6e9816456a2a6f16cd50c70
Recinzione_33N.prj	d4166c4468b2506bb2cb0fc7fd53c811
Recinzione_33N.sbn	e2c5954f094ba6e654194f2a590763c6
Recinzione_33N.sbx	6f327a4d2d68a314a846bdf7142c303c
Recinzione_33N.shp	3a40988c95e2bd7d3472004faaf4d304
Recinzione_33N.shp.xml	264d27e2f27d58786d4093e02f479d52

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – ITALY Tel: +39 080 5403339 - 4364

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

2



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Recinzione_33N.shx	cf90d6a59bc18c2fdf5463ff73c47c15
2024-10-25_LetteraTrasmissione.pdf.p7m	59b6428f86d9c536866744bc0074bf22
A_AMM_SOL_07_Identita_Pisante.pdf.p7m	42ab2470aaf9762a30cecb8e374890b5
B_Identita_Tecnico.pdf.p7m	8c9d0236abe50cd1edb2cb9935a87aab
body.html	6005ee74591187db41a4af380d2b23fb
CalcoloOneri_Asseverato.pdf.p7m	fdffd2c70d0d8d9af97eb72cd69da858
D_Ricevuta_Pagamento.pdf.p7m	fedfe86c6f77c3c1f95051fbfdb88462
Estratto_NTA.pdf.p7m	58b07376062958304ac7c82b0a7d75bb
Modulistica_AccertaCompatib_Soleto.pdf.p7m	bd0f8a28c85d628f9d429a9f5e60ae65
SOL_REL_11_Relazione_Paesaggistica.pdf.p7m	8b8d87c3e68a162c9d008de6257c4ef6
SOL_REL_12a_Documentazione_fotografica.pdf.p7m	eabb4a2786ae28e798164273c77fa02c
SOL_REL_12b_Fotoinserimenti.pdf.p7m	da70678f5f10314243a30cf9e870e77d

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento consiste nella realizzazione di un **impianto fotovoltaico il cui campo rientra nel Comune di Soleto, mentre le opere di connessione raggiungono il territorio comunale di Galatina fino alla Cabina Primaria "Galatina"**. La zona in cui si inserirà il campo fotovoltaico è collocata al confine sud – orientale del territorio comunale di Soleto, in prossimità del confine comunale di Corigliano d'Otranto, distinta in due aree denominate Campo 1 e Campo 2 separate dalla viabilità denominata "Via Spalungano" e dall'area denominata Campo 3 a Nord Ovest, per una superficie complessiva di 10,06 ha come riportato in *figura 1*. L'intera area risulta caratterizzata dalla presenza di due strade provinciali: la SP 227 e la SP 367.

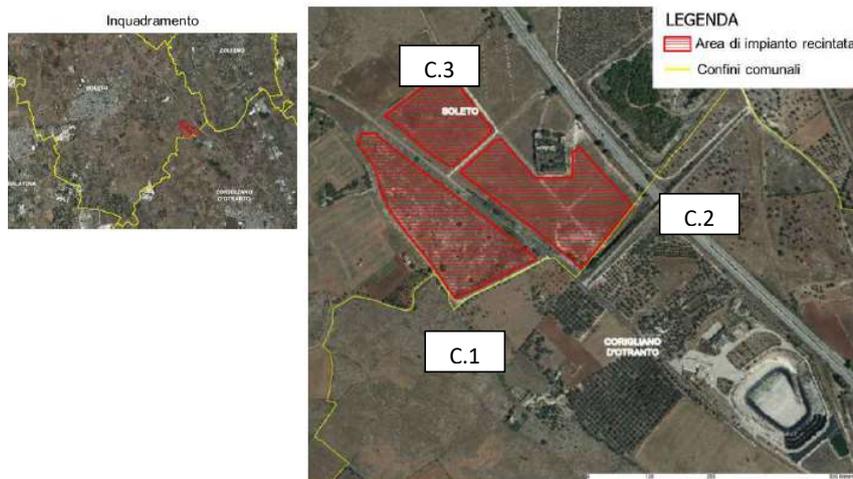


Figura 1. Inquadramento area di progetto su ortofoto

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – ITALY Tel: +39 080 5403339 - 4364

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

3



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA**

L'intera area in oggetto è individuata dal vigente strumento urbanistico comunale come "Zona E1" ed è stata **oggetto di una pregressa attività di cava**.

Allo stato attuale l'area si presenta ribassata rispetto al territorio circostante, con una maggiore differenza di quota verso il lato Sud, Sud-Est del sito, ove si sono probabilmente concentrate le pregresse attività di escavazione. Su tale lato sono presenti scarpate del fronte di cava che raccordano la topografia del sito con le strade che perimetrano l'area di progetto. Sul lato sud-est del Campo 2 è presente una scarpata pressoché verticale in roccia, come riportato in *figura 2a*, sul lato sud del Campo 1, la scarpata si presenta meno acclive, come riportato in *figura 2b*. Il Campo 2 ed il Campo 3 risultano privi di copertura vegetale in quanto per lo più oggetto di coltivazione cerealicola. Il Campo 1 risulta, invece, incolto ed inutilizzato, come riportato in *figura 3a*. In prossimità delle aree di progetto è presente il sito di *Masseria Spalungano*, che si presenta sopraelevata rispetto alle superfici di progetto, come riportato in *figura 3b*.



Figura 2a



Figura 2b



Figura 3a: Campo 1



Figura 3b: Campo 2

Il progetto del parco fotovoltaico a strutture fisse raggiunge la potenza di 9401,7 kWp su 3 campi recintati per una superficie complessiva di 10,06 ha e si compone di:

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – ITALY Tel: +39 080 5403339 - 4364
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

4



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

- **opere interne al campo** quali 15540 pannelli fotovoltaici a terra a palo infisso senza fondazioni e che non supereranno i 3 metri di altezza dal piano di campagna, reti di distribuzione, cabine, opere civili di servizio e servizi ausiliari di impianto, come schematizzato in *figura 4*. Per quanto riguarda la definizione del campo, l'inserimento dei pannelli fotovoltaici andrà ad utilizzare il solo sedime già oggetto delle precedenti attività estrattive di cava così come rappresentato nel Portale Attività Estrattive della Regione Puglia, ubicando tutti i componenti dell'impianto all'interno del perimetro della pregressa cava.
- **cavidotto interrato MT a 20 kV, di lunghezza di circa 6,72 km**, che sarà ubicato su strade esistenti e collegherà la cabina di consegna (interna all'impianto fotovoltaico) con lo stallo MT interno alla Cabina Primaria AT/MT di Galatina. Inoltre, lungo il percorso del cavidotto interrato MT sono previste due cabine di sezionamento, localizzate rispettivamente una a metà percorso ed una nei pressi della CP Galatina, come schematizzato in *figura 5*.

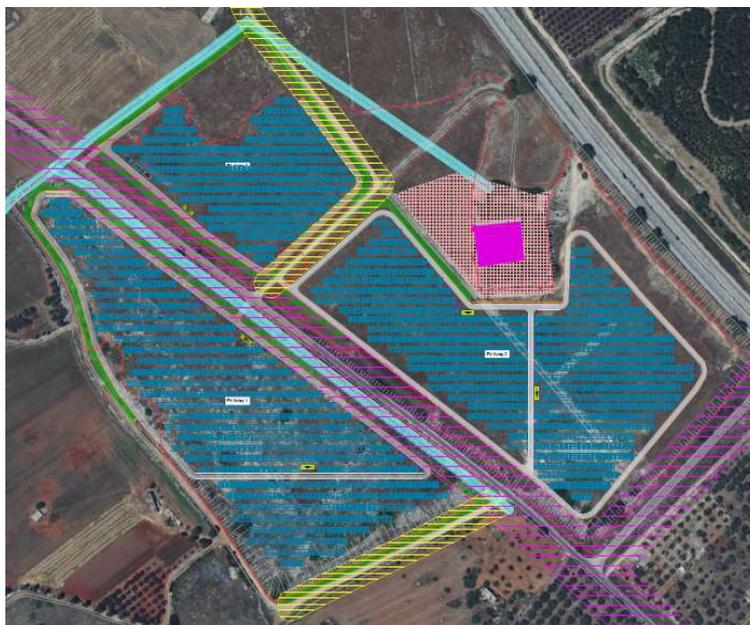


Figura 4. Planimetria di progetto del campo fotovoltaico e dettaglio strutturale di sostegno dei moduli fotovoltaici

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – ITALY Tel: +39 080 5403339 - 4364

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

5



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA**



Figura 5. Inquadramento del cavidotto di collegamento alla Cabina Primaria "Galatina".

TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR

Preliminarmente si rappresenta che il Comune di Soletto è dotato di Piano di Fabbricazione approvato in data 19/04/1980 con Delibera C.C. n. 104 e non è adeguato al PPTR.

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rileva, gli interventi interessano i Beni Paesaggistici e gli Ulteriori contesti paesaggistici come di seguito indicato.

Struttura antropica e storico-culturale:

- *Beni paesaggistici:* gli interventi non interessano Beni paesaggistici della Struttura antropica e storico – culturale;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. e del D.Lgs. 42/04):*
 - **UCP – Strade a valenza paesaggistica** disciplinato dagli indirizzi di cui all'art. 86, dalle direttive di cui all'art. 87 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR è intercettato dal cavidotto interrato MT in alcuni tratti ed è intercettato lungo la SP227 nel tratto Sud – Est fino alla "Masseria Spalungano".

Per quanto attiene le interpretazioni identitarie e statutarie del paesaggio regionale espresse nell'Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico del PPTR (elaborati serie 3.3) si rappresenta che l'area di intervento ricade nell'ambito territoriale "**Tavoliere Salentino**" e nella figura territoriale "**la campagna a mosaico**".

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

COMPATIBILITÀ CON IL D.LGS. n.199/2021

Il D.Lgs 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (21G00214), entrato in vigore il 15/12/2021, ha introdotto la disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (art. 20) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l'esercizio dei predetti impianti (art. 22). Nello specifico l'art. 20 co.1, disciplina i tempi, le competenze e la procedura relativa all'identificazione delle aree idonee da approvare con appositi decreti ministeriali, disponendo contestualmente al co. 8 identificazione di aree idonee ex lege, al fine di una immediata applicazione del Decreto, nelle more dell'espletamento della procedura ordinaria di identificazione di cui al comma 1. A mente dell'art. 20 co. 8 del D.lgs n. 199/2021 infatti, così come aggiornato al 21/04/2023 *“nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al co. 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al co. 1 del presente articolo:*

- *c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.*
- *c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto), né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici”.*

La Regione Puglia ha approvato il **Regolamento Regionale 24/2010** - Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, *“Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*, recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia. Il Regolamento ha per oggetto **l'individuazione di aree e siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili**, come previsto dal Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico 10 settembre 2010. Dall'analisi della cartografia disponibile sul sito sit.puglia.it si rileva

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – ITALY Tel: +39 080 5403339 - 4364

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

7



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

che la porzione più meridionale dei terreni oggetto di valutazione ricadono in aree classificate come Non Idonee ai sensi del RR 24/2010, in particolare:

1. Aree classificate a Pericolosità Idraulica ai Sensi del PAI;
2. Area Non Idonea identificata ai sensi del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT/p).

In merito alle aree identificate come Non Idonee ai sensi del PUTTP il proponente dichiara che:

“Dato che il Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT/p) non è più vigente a seguito dell’approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), si ritiene ragionevole non considerare tali aree come Non Idonee ai sensi del RR 24/2010. Si specifica che il nuovo PPTR non indica alcun elemento di interesse paesaggistico in corrispondenza di tale specifico areale”

In merito alle aree identificate come Non Idonee ai sensi della perimetrazione del PAI il proponente dichiara che:

“è stata redatta un’apposita relazione di compatibilità. Tale studio conferma la contabilità delle opere in oggetto con le caratteristiche idrauliche e idrogeologiche dell’area. Si rimanda a tale relazione per gli approfondimenti del caso. Risulta, comunque, necessario il parere favorevole dell’Autorità di Bacino, come definito ai sensi degli artt. 8 e 9 delle NTA del PAI.”

La Legge Regionale n. 51 del 30 dicembre 2021 ha indicato che, **fintanto che non verranno individuate le aree idonee alla localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi del D. Lgs 199/2021 e s.m.i., si continua a fare riferimento al Regolamento Regionale 24/2010 ed al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - PPTR, con le seguenti accezioni:**

- non sono preclusi, anche se ricadenti in aree non idonee, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente.

A riguardo il proponente dichiara che:

“Le aree di progetto e le opere connesse (cabine di sezionamento) risultano inquadrabili nelle tipologie di “Aree Idonee” indicate dal D. Lgs. 199/2021 e s.m.i., in quanto inquadrabili nelle seguenti fattispecie: art. 20, comma 8, lettera c) “le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale”. Le aree di progetto risultano per la quasi totalità all’interno di una “cava autorizzata” così come indicato nella legenda dal Portale Attività Estrattive della Regione Puglia. La perimetrazione della cava è confermata da quanto riportato sulla Carta Idro-geomorfologica della Regione Puglia, nella quale è

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – ITALY Tel: +39 080 5403339 - 4364

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

8

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO****SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA**

indicata come “cava abbandonata”. Il Portale Attività Estrattive della Regione Puglia non indica alcun estremo anagrafico/autorizzativo di tale attività di cava. Come desumibile dalle immagini satellitari disponibili, la cava è stata attiva precedentemente all’entrata in vigore del primo dettato normativo regionale riguardante le norme per la disciplina dell’attività delle cave, ovvero la Legge Regionale n. 37/1985) come cava di prestito utilizzata per l’estrazione dei materiali necessari per il corpo stradale della S.P. 367 che collega la S.S. 101 Lecce-Gallipoli con la S.S. 16 Lecce – Maglie.”

CONFORMITA’ CON LE TUTELE DEL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE

Il **cavidotto interrato**, facente parte del progetto in esame, attraversa per alcuni tratti delle strade identificate come **UCP – Strada a valenza paesaggistica**. Tale interferenza non compromette i caratteri peculiari di valore storico-culturale del paesaggio in cui si inserisce, poiché l’intervento non altera lo stato dei luoghi in quanto è previsto il ripristino dello stato di fatto, e pertanto **non è in contrasto con la disciplina di riferimento per le componenti culturali e insediative**.

Le opere accessorie che saranno realizzate al di fuori del sedime del tracciato del cavidotto e del campo fotovoltaico riguardano **n. 2 cabine di sezionamento**. **Le aree individuate per la loro realizzazione non interferiscono con alcuna tutela del PPTR**.

L’impianto fotovoltaico è collocato su un’area a destinazione agricola, e non vi sono interferenze dirette con beni e ulteriori contesti paesaggistici individuati dal PPTR. Le aree di impianto corrispondono al sedime di precedenti attività estrattive e non sono ricomprese nei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/04 e s.m.i. e a distanza di oltre 500 m da beni tutelati ai sensi della parte seconda oppure dell’art. 136 del D. Lgs 42/2004, pertanto ricadono in Aree Idonee.

Si evidenzia tuttavia la presenza **lungo il perimetro delle aree di impianto** di due componenti della struttura culturale e insediativa afferenti alle tutele del PPTR e trattasi di:

- **UCP – Testimonianze della stratificazione insediativa – Siti storico culturali e relativa Area di rispetto** del sito denominato “*Masseria Spalungano*” che risulta per circa metà del suo perimetro circondato verso Sud dal Campo 2;
- **UCP – Strade a valenza paesaggistica** quale la SP 227 che separa il Campo 2 dal Campo 3.

Al fine di mitigare l’impatto visivo delle aree dell’impianto, il progetto prevede l’inserimento di una fascia di mitigazione vegetale prevalentemente lungo i bordi delle aree a Nord, che limitano la percezione dei moduli fotovoltaici percorrendo la SP227 in direzione Sud, lasciando percepire il sito di Masseria Spalungano in

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – ITALY Tel: +39 080 5403339 - 4364

pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

9



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA**

posizione leggermente sopraelevata. Tale **fascia di mitigazione** si estende per complessivi 1.158 m, con una siepe arbustiva multifunzionale a singola fila, estesa su 5 m di larghezza. Il modulo della fila singola di siepe è costante, con distanza di 2 metri tra una pianta e la successiva per complessive 579 piante, come riportato in verde in figura seguente.



IN VERDE localizzazione della fascia di mitigazione esterna alla recinzione dell'impianto

Il **progetto non prevede l'estensione di tale fascia di mitigazione né lungo il perimetro adiacente alla SP367 (a Nord), né lungo il perimetro adiacente alla SP227 (a Sud) del Campo 2**. Di seguito si riportano due punti di ripresa fotografica: V1 dalla SP367 verso *Masseria Spalungano* sul Campo 2 e V2 dalla SP227 verso l'interno del Campo 2, come di seguito individuati in *figura 6* e richiamati in *foto V1* e *foto V2*, al fine di evidenziare come l'attuale percezione visiva e paesaggistica dalle due viabilità pubbliche sarà alterata dall'inserimento del campo fotovoltaico.



Figura 6: localizzazione dei punti di vista V1 e V2 sulle aree di impianto

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – ITALY Tel: +39 080 5403339 - 4364
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

10

10



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA**



V1: Vista dalla SP 367



V1: Vista dalla SP 367 con individuazione del campo fotovoltaico (elaborazione propria)



V2: Vista dalla SP 227 classificata come UCP – Strada a valenza paesaggistica



V2: Vista dalla SP 227 classificata come UCP – Strada a valenza paesaggistica, con individuazione del campo fotovoltaico (elaborazione propria)

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – ITALY Tel: +39 080 5403339 - 4364
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it




**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

**SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA**

Si indicano le seguenti prescrizioni al fine di un corretto inserimento paesaggistico e mitigazione della percezione visiva dell'impianto fotovoltaico:

- a) Siano estese le fasce di mitigazione vegetale a circondare l'intero perimetro del Campo 2 lungo la SP 367 e la SP 227 su entrambi i lati della stessa, come di seguito schematizzato in *figura 7*.
- b) Dovranno essere integrate le specie arboree previste con nuove di tipo autoctono, piantumate in modo continuo e compatto, con altezza di almeno 3,00 metri ad elevata densità strutturale e a rapido accrescimento, lungo il confine della SP 367 che risulta sopraelevata rispetto al piano di campagna su cui è ubicato il Campo 2.

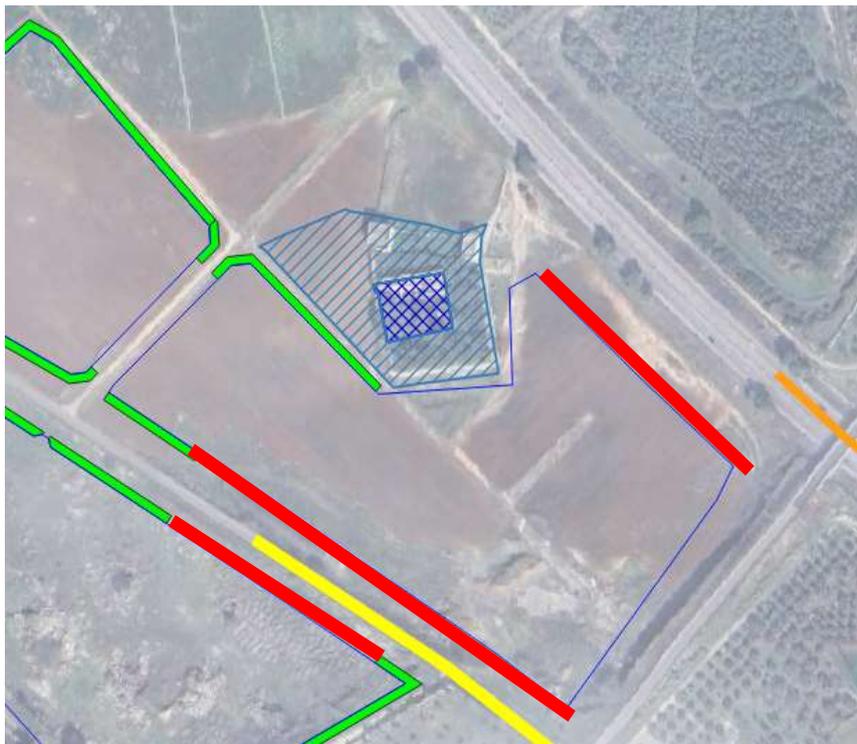

*figura 7. In VERDE la fascia di mitigazione esterna alla recinzione dei campi fotovoltaici.
IN ROSSO inserimento di ulteriori fasce di mitigazione a schermatura dei campi fotovoltaici*

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – ITALY Tel: +39 080 5403339 - 4364
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

12

12



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

SERVIZIO OSSERVATORIO E PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

CONCLUSIONI

Per quanto innanzi descritto, per le motivazioni suddette, considerato che l'area del impianto fotovoltaico ricade tra le "Aree Idonee" indicate dal D. Lgs. 199/2021 di cui all'art. 20, comma 8, lettera c), non è in contrasto con la disciplina per le componenti culturali e insediative delle NTA del PPTR, è coerente con gli obiettivi generali e specifici di paesaggio e con gli indirizzi di cui alla Normativa d'uso della sezione C2 della Scheda D'ambito n. 5.11, **si ritiene di POTER RILASCIARE il provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR con le seguenti prescrizioni:**

- a) Siano estese le fasce di mitigazione vegetale a circondare l'intero perimetro del Campo 2 lungo la SP 367 e la SP 227 su entrambi i lati della stessa (cfr figura 7).
- b) Dovranno essere integrate le specie arboree previste con nuove di tipo autoctono, piantumate in modo continuo e compatto, con altezza di almeno 3,00 metri ad elevata densità strutturale e a rapido accrescimento, lungo il confine della SP 367 che risulta sopraelevata rispetto al piano di campagna su cui è ubicato il Campo 2.

La Funzionaria EQ
Arch. Chiara TOSTO

www.regione.puglia.it

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – ITALY Tel: +39 080 5403339 - 4364
pec: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

13



COMANDO MILITARE ESERCITO “PUGLIA”

“Unitum in servitio Apuliae”

Caserma “D. PICCA”, Piazza Luigi di Savoia, 44 – 70121 BARI
Indirizzo PEI: cme_puglia@esercito.difesa.it - Indirizzo PEC: cme_puglia@postacert.difesa.it

Allegati: //
Annessi: //

BARI,
Magg. DIAMANTE (Tel. civ. 080/5240799)
(Tel. mil. 1532766)

OGGETTO: COD. PRAT. SUAP.:13689420969-05082024-1501.
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.): progetto di un impianto fotovoltaico sito nel Comune di SOLETO (LE), potenza di picco 9,4 Mwp e relative opere di connessione da realizzare nei Comuni di SOLETO e GALATINA (LE), località “MASSERIA SPALUNGANO”.
Proponente: PHELIO S.r.l.
Rilascio parere di competenza ESERCITO.

A VEDASI ELENCO INDIRIZZI

^^

Rif:

- a. f. n. 20241014141733552000000 in data 14-10-2024 del COMUNE DI SOLETO (non a tutti);
 - b. f. n. M_D AC3666B REG2024 0012407 in data 02-12-2024 di 15° REPARTO INFRASTRUTTURE (non a tutti).
- Seg. f. n. M_D AC9641C REG2024 0028046 in data 25-11-2024 (non a tutti).

^^

1. In relazione al procedimento amministrativo indicato in oggetto, questo Comando:
 - ESAMINATA l’istanza del COMUNE DI SOLETO;
 - TENUTO CONTO che l’impianto in argomento non interferisce con immobili militari, zone soggette a vincoli di servitù militari o poligoni di tiro,CONCEDE, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE ESERCITO per l’esecuzione dell’opera.

2. Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.
Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
<https://www.difesa.it/sgd-dna/staff/di/geniodife/bonifica-bellica-sistematica-terrestre>.

IL COMANDANTE
Col. g. (gua.) RN Antonio SOTTILE

ELENCO INDIRIZZI

A PRESIDENTE DEL CO.MI.PA. REGIONE PUGLIA
COMANDO SCUOLE AM / 3^ REGIONE AEREA
(aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it) BARI

e, per conoscenza:

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA
Divisione IV – Infrastrutture energetiche
(dgis.div04@pec.mase.gov.it) ROMA

REGIONE PUGLIA
Ufficio Energia e Reti Energetiche
(ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it) BARI

PROVINCIA DI LECCE
(protocollo@cert.provincia.le.it) LECCE

COMUNE DI SOLETO
(poliziamunicipale.comune.soletto@pec.rupar.puglia.it) SOLETO

COMUNE DI GALATINA
(protocollo@cert.comune.galatina.le.it) GALATINA

COMANDO FORZE OPERATIVE SUD
(comfopsud@postacert.difesa.it) NAPOLI

10° REPARTO INFRASTRUTTURE
(infrastrutture_napoli@postacert.difesa.it) NAPOLI

15° REPARTO INFRASTRUTTURE
(infrastrutture_bari@postacert.difesa.it) BARI

PHELIO S.r.l.
(pheliosrl@pec.it) MILANO

PROVINCIA DI LECCE

U

Protocollo N.0001014/2025 del 10/01/2025



PROVINCIA DI LECCE
SETTORE LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO VIABILITA'

Prot. n° _____

Risp. nota n° _____

Allegati _____

Resp. Proc. *Ing. Anna Maria Riccio*

Tel.0832/683631

viabilita@cert.provincia.le.it

Lecce, 10/01/2025

Spett.le ditta

Phoelio srl
pheliosrl@pec.it

Comune di Soletto

Oggetto: Procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all' articolo n 6 Del D.Lgs 28/2011 per la realizzazione di **Impianto fotovoltaico** in località Masseria Spalungano in agro di Soletto e opere di commessione da realizzarsi nei comuni di Soletto e Galatina sino alla centrale Enel di Galatina. Prot. 41089 del 17/10/2024 e integrazioni
Parere PRELIMINARE.

Con riferimento all'istanza in oggetto e per quanto specificato nelle tavole di progetto, trasmesse a questa Provincia e acclarate al Prot. N. 41089/2024 e integrazioni esplicative inviate dal progettista Ing. Antonio Corliano in data 10/01/2025, da cui risulta che le strade provinciali interessate sono SP227, SP138, SP33, SP320 e SP 362, si rilascia **parere preliminare positivo** con le seguenti prescrizioni.

- Micro trincee (anche se non previste in progetto): l'estradosso della struttura di contenimento dell'infrastruttura dovrà essere non inferiore a 20 cm e la larghezza del taglio con fresa a disco dovrà essere la minore possibile (2 ÷ 3 cm) in rapporto all'elemento costituente l'impianto da posare. Il ripristino dovrà essere realizzato mediante l'impiego di malta cementizia elastica fino in sommità dello scavo se questo è posizionato su superficie esterna al piano viabile bitumato, altrimenti, dopo il riempimento si dovrà procedere alla fresatura per una larghezza pari a 5 volte quella del taglio da ciascun lato del medesimo ed alla successiva posa del tappeto bituminoso di spessore pari a quello asportato. Prima di dare inizio ai lavori di scavo, sarà eseguita una indagine georadar, per verificare la presenza di sotto-servizi. La profondità di scavo potrà variare in funzione della presenza di sotto-servizi.

- Mini trincee (anche se non previste in progetto): l'estradosso della struttura di contenimento dell'infrastruttura, dovrà essere non inferiore a 25 cm per posizionamento in banchina non pavimentata, mentre nel caso di piattaforma pavimentata non inferiore a 40 cm, restando al di sotto dello strato più profondo della sovrastruttura stradale. In ambito urbano, nel caso di piattaforma pavimentata, è sufficiente un ricoprimento minimo della struttura del cavidotto pari a 35 cm. Nei casi di posa sotto piattaforma pavimentata lo scavo dovrà essere preceduto da profonde incisioni con macchina taglia asfalto per assicurarne la regolarità

amr

*Provincia di Lecce via Umberto I n.13 -73100 - Lecce**C.F.80000840753*

dell'andamento. Se la minitrincea è ubicata esternamente alla carreggiata, il suo riempimento può essere realizzato, fino alla quota di intradosso dello strato di usura, con malta cementizia e lo strato di usura deve essere ripristinato con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle dello strato originario. Se la minitrincea è ubicata in carreggiata, il riempimento dello scavo può essere realizzato, fino alla quota di intradosso dello strato di binder con malta cementizia, mentre binder e usura devono essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli strati originari. La larghezza della fascia di ripristino, previa fresatura, in ambito extraurbano deve essere almeno pari a cinque volte quella dello scavo e in ambito urbano pari a tre volte; in tutti i casi non inferiore a 50 cm. A seguito del ripristino il piano viabile non dovrà presentare alcun dislivello. Si rammenta che se l'intervento è previsto su di un tronco stradale ove sono stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di installazione, il ripristino degli strati di binder e usura dovrà essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo.

- Trincee tradizionali: nei casi di posa sotto la piattaforma pavimentata lo scavo dovrà essere preceduto da profonde incisioni con macchina taglia asfalto per assicurarne la regolarità dell'andamento e l'estradosso della struttura di contenimento dell'infrastruttura non dovrà essere inferiore a 100 cm; per posizionamento in banchina non pavimentata, non inferiore a 40 cm e ad una distanza minima di 25 cm dal limite esterno del piano viabile pavimentato. Il riempimento deve essere effettuato con il materiale di risulta dello scavo, purché arido, imbibito e compattato a strati successivi di 20 cm. Nei casi di terreno vegetale inerbito (ciglio erboso, scarpate, ecc.), il ripristino deve prevedere la ricostituzione delle zone a verde come precedentemente realizzate. In corrispondenza della banchina non pavimentata, delle scarpate e dei fossi di raccolta delle acque che dovessero essere interessati dagli scavi, la relativa sagoma deve essere ripristinata come in origine, mediante eventuale riporto di terra in sufficiente volume, soltanto qualora le predette opere non risultino rivestite. Negli attraversamenti trasversali in ambito extraurbano, la larghezza alla base dello scavo non deve essere inferiore a 2 metri.

Nella fase di ripristino, ad una profondità di 30 cm dal piano viabile deve esser posto longitudinalmente un apposito nastro segnalatore identificativo della tipologia d'impianto o sistema equivalente (come da progetto), inoltre, deve essere posta particolare cura nella ricostituzione di tutti gli strati componenti la sovrastruttura stradale, con materiali aventi caratteristiche equivalenti a quelli presenti nei vari strati. È concesso l'eventuale impiego di miscela di cemento ed inerte (con dosaggio kg 40 di cemento per metro cubo di inerte), compattato fino all'intradosso dello strato di base. Gli strati di binder e usura devono essere ripristinati, previa fresatura di una fascia di larghezza pari a quella dello scavo incrementata di 100 cm da entrambi i lati dello scavo e profondità minima di 3 cm; in corrispondenza delle zone di congiunzione tra le aree di scavo e la pavimentazione stradale esistente, saranno posati teli di geocomposito di larghezza pari a quella dello scavo incrementata di 30 cm per lato, costituita da geogriglia in poliestere ad alto modulo accoppiata a geotessile non tessuto (resistenza minima a trazione di 100 kN/m) quindi seguirà la stesa del tappeto di usura, dello stesso tipo di quello esistente, mediante l'uso di vibrofinitrice e rullo, perfettamente livellato con l'esistente piano stradale. Si rammenta che se l'intervento è previsto su di un tronco stradale ove sono stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di installazione, il ripristino degli strati di binder e usura dovrà essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo.

amr

Provincia di Lecce via Umberto I n.13 -73100 - Lecce

C.F.80000840753

Per tutti i tipi di scavo:

- la segnaletica interessata dai lavori che dovesse risultare comunque danneggiata, deve essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente;
- i pozzetti d'ispezione dovranno tassativamente essere posizionati al di fuori della carreggiata stradale (fatta eccezione per i casi particolari di impossibilità tecnica) e perfettamente livellati con la stessa.

Sono fatte salve eventuali accortezze esecutive, in variante alle precedenti, che potranno essere adottate sulla base di considerazioni tecniche per ciascun caso esaminato in contraddittorio.

Gli scavi non dovranno danneggiare i manufatti / sottoservizi esistenti. All'uopo si ritiene necessario valutare la fattibilità tecnica del tracciato progettuale proposto, mediante lo svolgimento di indagini e saggi preliminari al fine di accertare la presenza di sotto servizi (linee elettriche, telefoniche, condotte idriche, fognanti, di gasdotto, ecc.). Tale studio si rende utile, peraltro, ad evitare che in corso d'opera si possano verificare danni agli impianti esistenti e a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, degli utenti della strada e dei terzi.

Il soggetto realizzatore dell'opera dovrà impegnarsi:

- ad eseguire i lavori in modo da non interrompere la continuità del traffico;
- ad adottare tutti i provvedimenti e tutte le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori, degli utenti della strada e la sicurezza della circolazione stradale;
- ad installare e tenere sempre in perfetta efficienza, anche con idonea guardiana, tutta la segnaletica diurna e notturna prevista dal vigente "Codice della Strada" e del relativo "Regolamento di attuazione".

Se i lavori interesseranno anche la banchina, il ripristino dovrà avvenire nella fase finale con cls cementizio dello spessore di cm 20,00, con giunti ogni 2,50 ml per tutta la larghezza della banchina esistente manomessa


Cordiali saluti.


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Luigi Tundo)

amr

Provincia di Lecce via Umberto I n.13 -73100 - Lecce

C.F.80000840753

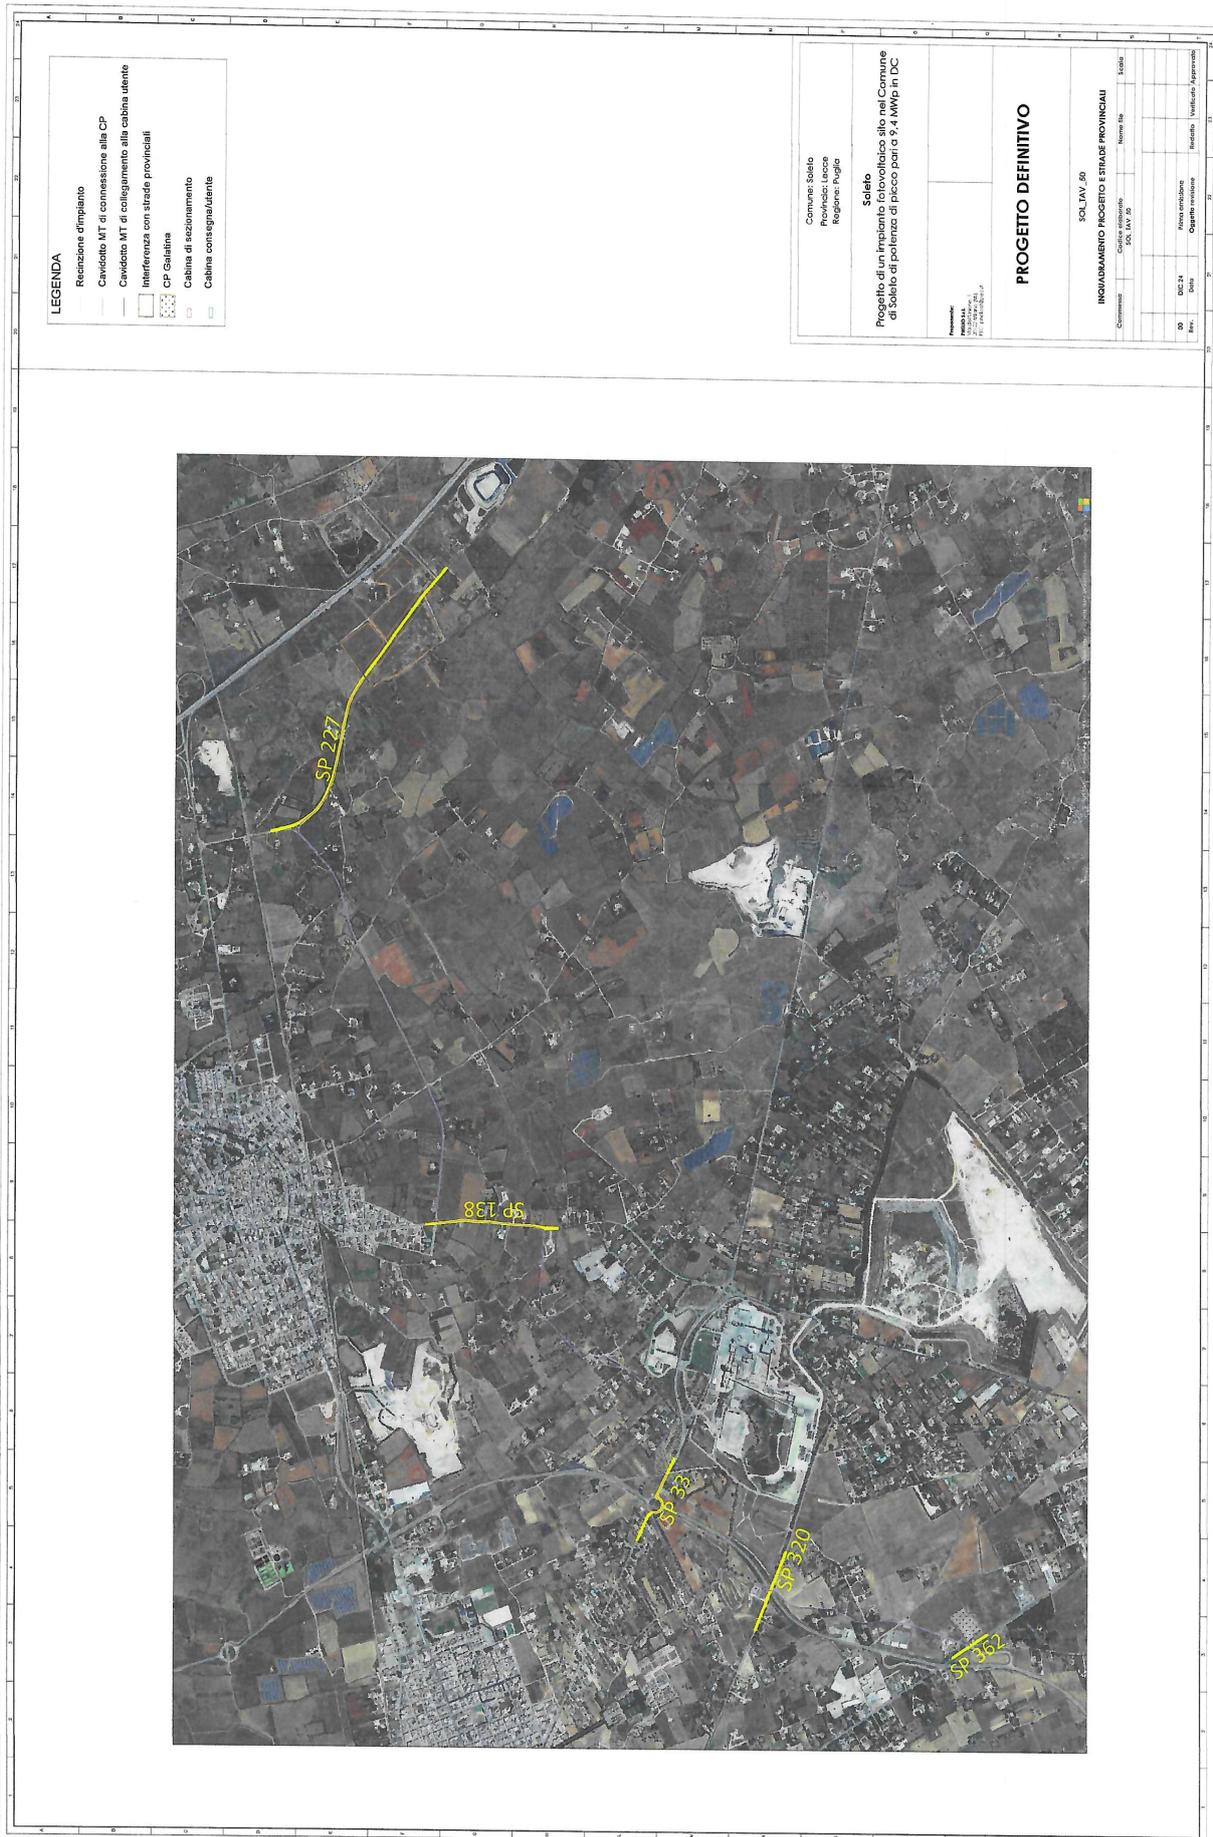



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, CICLO RIFIUTI E BONIFICHE, VIGILANZA
AMBIENTALE, PARCHI, RISCHIO INDUSTRIALE, POLITICHE ABITATIVE,
CRISI INDUSTRIALI E POLITICHE DI GENERE
SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE**

COMUNE DI SOLETO

protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it

suap.le@cert.camcom.it

COMUNE DI GALATINA

protocollo@cert.comune.galatina.le.it

PHELIO S.R.L.

pheliosrl@pec.it

Oggetto: PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) (ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. e art. 6 della L.R. 24.09.2012, n. 25) PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA ENERGIA RINNOVABILE. PROGETTO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO NEL COMUNE DI SOLETO AVENTE UNA POTENZA DI PICCO PARI A 9,4 MWp in DC E RELATIVE OPERE CONNESSE DA REALIZZARE NEI COMUNI DI SOLETO E GALATINA. LOCALITA' SOLETO MASSERIA SPALUNGANO SUL LOTTO DI TERRENO AGRICOLO IDENTIFICATO AL FG 23 - P.LLE 43-46-49-50-54-106-107-109-115-116-117-118-119-131-132-167-173-175-177-179-181-183-187-206-207-208-209-210-211-214-215-216-217-218-219-220-232-233-236-237-238-239-240-248 DEL CATASTO TERRENI

In riferimento alla pec del 17/12/2024 acquisita al prot. n. 0629850 del 18/12/2024 con la quale il proponente ha trasmesso documentazione riguardante il preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, facendo seguito alla nota inviata con prot. n. 0542849 del 05/11/2024, si fa preliminarmente presente che la legge regionale n.22/2019 ha operato il conferimento, ai Comuni competenti per territorio, delle competenze in materia di autorizzazione, vigilanza e polizia mineraria delle attività estrattive.

Pertanto **si confermano integralmente i contenuti della nota prot. n. 0542849 del 05/11/2024** e si fa nuovamente presente che l'intervento di recupero e di ripristino ambientale dovrà essere approvato e accertato dai comuni competenti per territorio. Solo a valle di tale approvazione e accertamento, l'autorità competente potrà rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico secondo le normative di settore e previa acquisizione di tutti gli atti di assenso/pareri/nulla osta necessari legati in particolare alla presenza di aree tutelate e vincolate, alla compatibilità ambientale, paesaggistica, al PAI dell'autorità di bacino etc. L'eventuale provvedimento di cessazione della cava potrà essere rilasciato dal comune previo accertamento dell'intervento di recupero a seguito del quale potrà essere realizzato l'impianto fotovoltaico.

Si coglie altresì l'occasione per specificare nuovamente che:

- in caso di cave per le quali questo Servizio non ha rilasciato alcuna autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e per le quali non sussiste documentazione alcuna presso l'archivio del Servizio, resta a carico dei soggetti proponenti degli impianti fotovoltaici dimostrare la legittimità dell'attività mineraria mediante l'avvenuto adempimento agli obblighi di cui al D.P.R. n.128 del 09/04/1959 e relativo invio della documentazione prevista (denuncia di esercizio ex art.24, dei piani topografici e del programma generale dei lavori e delle coltivazioni) all'Autorità di vigilanza (Distretto minerario di Napoli fino al 1977) e al comune.
- a prescindere dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, dovrà essere sempre garantita in ogni momento la messa in sicurezza dei fronti di cava e del sito estrattivo in generale previa valutazione e realizzazione di tutti gli interventi necessari per garantirne la sicurezza e la pubblica e privata incolumità sulla base di una verifica di stabilità (redatta secondo le vigenti NTA e a firma di tecnico abilitato) che contempli anche la valutazione/verifica nel caso di eventuali distacchi di materiali sia localizzati che diffusi. A seguito del conferimento di funzioni di polizia mineraria effettuata con l.r. n.22/2019, le valutazioni inerenti gli eventuali interventi di messa in sicurezza, con particolare riferimento alla stabilità dei fronti di cava residui e alla sicurezza delle persone e del traffico, sono di competenza del comune;
- in ragione dell'eventuale conseguimento delle autorizzazioni alla realizzazione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico, eventuali lavori di profilatura e scavo delle attuali superfici di cava ai fini della realizzazione della morfologia prevista nel progetto non possono dar luogo ad attività estrattiva e, pertanto, i materiali estratti

Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica – Servizio Attività Estrattive

Via Gentile n. 52 – 70100 BARI - pec: serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

U
 REGIONE PUGLIA
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
 Protocollo N. 0026317/2025 del 17/01/2025
 AOO_RF - Class: 10.15
 Firmatario: Enrico Ancora, Sergio De Fendis, Luigi Stella

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, CICLO RIFIUTI E BONIFICHE, VIGILANZA
AMBIENTALE, PARCHI, RISCHIO INDUSTRIALE, POLITICHE ABITATIVE,
CRISI INDUSTRIALI E POLITICHE DI GENERE
SEZIONE CICLO DEI RIFIUTI E BONIFICHE
SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE**

non possono essere commercializzati. Qualora pertanto sia necessario procedere ad ulteriori scavi e profilature ai fini della conformazione dell'area interessata dall'impianto e si intenda commercializzare il materiale estratto, è necessario che dette operazioni siano effettuate in vigenza di un titolo minerario valido e relativi atti presupposti (valutazione ambientale e paesaggistica);

- con nota prot. n.13911 del 24.09.2021 il Servizio scrivente ha inoltrato la Circolare esplicativa in materia di *"Interferenze tra attività mineraria e impianti di generazione elettrica, elettrodotti ed altre infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità"*. Come meglio illustrato nell'allegata Circolare, gli Enti titolari dei procedimenti tesi alla realizzazione di elettrodotti (linee aeree o interrate), impianti alimentati da fonti rinnovabili ed altre infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità (acquedotti, gasdotti, ferrovie etc.), sono invitati ad indirizzare direttamente ai Comuni territorialmente competenti le relative richieste di parere/nulla osta. Pertanto, nell'ambito dell'eventuale procedimento di autorizzazione dell'impianto fotovoltaico, il comune è l'ente tenuto ad esprimersi - per diretta ed esclusiva competenza, giusto art. 4, co. 3) L.R. 22/2019 – per il parere/nulla osta di competenza ex artt. 111 e 120 del "Testo Unico di Leggi sulle acque e impianti elettrici" n° 1775 del 11/12/1933 e art. 8 della Legge Regionale n° 25 del 09/10/2008. Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

**Il Responsabile EQ AES
Province FG e BAT
Ing. Luigi Stella**

**Il Responsabile EQ AES
Pianificazione e Coordinamento
Arch. Enrico Ancora**

**Il Dirigente ad interim del Servizio
Ing. Sergio De Feudis**



Pratica n° 13689420969-05082024-1501

Suap di SOLETO in delega alla CCIAA di LE

CHIEDE	Procedimento
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile	Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile ((ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 28 del 03/03/2011 - art. 6 della L.R. n. 25 del 24/09/2012)

Scheda anagrafica

<input checked="" type="checkbox"/> DITTA/SOCIETA'/IMPRESA	<input type="checkbox"/> PERSONA (Privato)
--	--

<input checked="" type="checkbox"/> ISCRITTA ALLA CCIAA

Codice Fiscale
13689420969

(compilare per effettuare il recupero dei dati dal registro imprese)

Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese

Camera di commercio di:	Numero REA	Data
MILANO	2738380	31/07/2024

<input type="checkbox"/> NON ANCORA ISCRITTA
--

<input type="checkbox"/> NON NECESSITA DI ISCRIZIONE AL RI DELLA CCIAA
--

DATI DEL DICHIARANTE

Nome	Cognome	Cod.Fiscale
Luigi	Pisante	██████████

Sesso	Data nascita	Cittadinanza
██████████	██████████	██████████

Luogo di nascita:

Stato	Provincia
██████████	██████████

Comune
██████████

<input type="checkbox"/> Se cittadino non UE
--

Informazioni relative alla residenza :

Stato	Provincia
██████████	██████████

Comune
██████████

Toponimo (DUG)			
VIA			
Denominazione stradale			
[REDACTED]			
Numero civico	CAP	eMail/PEC	Telefono fisso/cellulare
[REDACTED]	[REDACTED]		
Carica			
LEGALE RAPPRESENTANTE			

DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)		
PHELIO S.R.L.		
Forma giuridica	Codice Fiscale	P.IVA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	13689420969	

Dati relativi alla sede legale della ditta/società/impresa

Stato	Provincia	
Italia	MILANO	
Comune		
MILANO		
Toponimo (DUG)		
VIA		
Denominazione stradale	Numero civico	CAP
DELL'UNIONE	1	20122
Telefono fisso/Cellulare	Fax	PEC
		pheliosrl@pec.it

Oggetto della pratica

descrizione sintetica
"Progetto di un impianto fotovoltaico sito nel comune di Soletto avente una potenza di picco pari a 9,4 MWp in DC" e relative opere connesse da realizzare nei comuni di Soletto e Galatina (LE)

DOMICILIO DIGITALE

Il /La sottoscritto/a, consapevole che il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 - eIDAS valido ai fini delle comunicazioni avente valore legale,

COMUNICA

ai sensi dell'art. 3 3-bis e dell'art. 6 del D.lgs lgs. n. 82/2005 2005,

il seguente domicilio digitale inserito in INAD (art.6 -quater, D.lgs lgs. n. 82/2005):

il seguente domicilio digitale inserito in INI-PEC (art. 6-bis, D.lgs lgs. n. 82/2005) :

-

Che cos'è il domicilio digitale ?

- Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE "Regolamento valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. (Art. 1, comma 1, lett. n ter del D. lgs . 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale, CAD)).

- I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese e i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'Indice nazionale dei domicili digitali (INI PEC) delle imprese e dei professionisti (Art. 3 bis , comma 1 del CAD)

- Le persone fisiche e i professionisti non iscritti in albi, registri o elenchi professionali possono iscrivere un loro domicilio elettronico nell' elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato (INAD) (Art. 3 bis , comma 1 bis del CAD).

- È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate (Art. 3 bis , comma 4 quinquies del CAD).

- Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti in INI-PEC o INAD o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari. Le comunicazioni elettroniche trasmesse a uno di questi domicili digitali producono, al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo(Art. 6del CAD).

DOMICILIO ELETTRONICO (DOMICILIO DIGITALE SPECIALE)

Per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento ELEGGE il seguente domicilio digitale speciale (art. 3-bis, comma 4-quinquies del D.lgs. n. 82/2005):

N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui lo Sportello dovrà inviare la ricevuta e le altre comunicazioni relative alla pratica

pheliosrl@pec.it

[X] Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata (PEC), non si avrà la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la presente istanza

Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000

[X] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento:

Comune di SOLETO

indirizzo pec commercio.comune.soletto@pec.rupar.puglia.it

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento.

I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati.

I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")). Responsabili del trattamento la Camera di Commercio competente per territorio e InfoCamere S.c.p.A.

Diritti.

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di SOLETO indirizzo mail commercio.comune.soletto@pec.rupar.puglia.it. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail COMMERCIO.COMUNE.SOLETO@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT.

Periodo di conservazione dei dati.

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. I dati sono altresì trasmessi alla Camera di Commercio competente per territorio per la raccolta nel Fascicolo informativo di impresa di cui all'art. 43-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

[X] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
CHIEDE A UFFICI COMUNE DI SOLETO
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile ((ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 28 del 03/03/2011 - art. 6 della L.R. n. 25 del 24/09/2012)

Localizzazione dell'intervento

Comune	Frazione	Prov.	CAP
SOLETO	Località Masseria Spalungano	LE	73010

ATTENZIONE - l'ubicazione dell'attività o intervento coincide con il Comune a cui è destinata la pratica

Via, Viale, Piazza	n° civico	
località Masseria Spalungano	S.N.C.	
scala	piano	interno

dati catastali		
<input type="checkbox"/> NCEU		<input checked="" type="checkbox"/> NCT
foglio	particella/mappale	subalterno
23	43	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	46	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	49	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	50	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	54	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	106	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	107	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	109	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	115	
sezione Censuaria (Terreni)		

foglio	particella/mappale	subalterno
23	116	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	117	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	118	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	119	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	131	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	132	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	167	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	173	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	175	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	177	

sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	179	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	181	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	183	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	187	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	206	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	207	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	208	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	209	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	210	
sezione Censuaria (Terreni)		

foglio	particella/mappale	subalterno
23	211	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	214	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	215	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	216	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	217	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	218	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	219	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	220	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	232	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	233	

sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	236	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	237	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	238	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	239	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	240	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
23	248	
sezione Censuaria (Terreni)		

ulteriori dati relativi alla localizzazione dell'intervento

Superfici edificio (reali e non catastali)

coperta mq	scoperta mq	altezza m
250.00	105750.00	4.00

Superfici terreno (reali e non catastali) mq.

106000.00

a) Titolarità dell'intervento

Il richiedente dichiara di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto

proprietario esclusivo

rappresentante legale

Amministratore/delegato dal Condominio

comproprietario con il/i soggetto/i elencato/i nella sezione "SOGGETTI COINVOLTI";

locatario/comodatario (a tale scopo autorizzato dai proprietari nella sezione "SOGGETTI COINVOLTI")

dell'immobile interessato dall'intervento e di

avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento

non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

b) Presentazione della PAS

Dichiara di presentare la PAS

in assenza di atti di assenso presupposti, in quanto l'intervento oggetto della PAS non necessita di atti o pareri che non possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati

essendo già in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti, comunque denominati, rilasciati dalle competenti amministrazioni

richiedendo contestualmente l'acquisizione d'ufficio degli atti di assenso presupposti, comunque denominati, alle competenti amministrazioni. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'attività oggetto della PAS può essere iniziata dopo il rilascio dei relativi atti di assenso

c) Tipologia di impianto alimentato da fonti rinnovabili oggetto di PAS

Installazione di pannelli fotovoltaici, su edificio esistente, con qualsiasi potenza, non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 del D.M. 10/09/2010 aventi TUTTE le seguenti caratteristiche: i. moduli fotovoltaici collocati nei tetti di edifici esistenti; ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati

collocato su edifici, tettoie, serre o pensiline e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;

collocato su edifici o loro pertinenze (realizzati all'interno della zona A di cui al D.M. 1444/1968) e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;

Impianto solare fotovoltaico non integrato ubicato al suolo con potenza inferiore a 20 kW;

Impianto solare fotovoltaico ubicato a suolo su terreni agricoli (max 10% del terreno agricolo e distanza superiore a 2000 mt. da altri terreni dello stesso proprietario), non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 e 12.2 lettera a) del D.M. 10/09/2010, aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla tabella A allegata al D.Lgs n. 387 del 29/12/2003, cioè con potenza inferiore a 20 kW, e che faccia capo ad un unico punto di connessione ed ad un unico soggetto;

Impianto solare fotovoltaico ubicato su aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, con potenza non superiore a 1 MW e direttamente su suolo;

Impianto eolico di potenza inferiore a 200 kW con max 4 generatori eolici;

Impianti Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, operanti in assetto cogenerativi con potenza > 50 1000 kW ovvero 3000 kWt;

Impianti alimentati da biomassa e biogas con potenza max 200 kW;

Impianti da gas di discarica, gas residuati con potenza inferiore a 1 MW;

Impianti non cogenerativi con potenza 250kW;

Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati su edifici esistenti senza variazione planoaltimetriche, senza cambio di destinazione d'uso, senza intaccare parti strutturali, ecc., con potenza max 200 kW;

Impianti idroelettrici e geotermoelettrici alimentati da fonte idraulica con potenza inferiore a 1 MW;

Attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale (ai sensi del c.9 bis, dell'art.6 del D.LGS 28/2011 modificato dal D.L. 77/2021.

 Altro impianto di energia elettrica

specificare

Impianto fotovoltaico avente una potenza di picco pari a 9401,7 kWp in CC e di potenza nominale pari a 8500 kW in CA da realizzarsi in area idonea ai sensi dell'art.20 comma 8, lettera c) "cave e miniere cessate non recuperate" del D.Lgs199/2021 in ragione della pregressa sussistenza di attività di cava. Si specifica che anche le opere di connessione fuori terra (Cabine di Sezionamento) sono ubicate analogamente in aree definite idonee ai sensi del D. Lgs. 199/2021 e s.m.i.

e) Opere su parti comuni o modifiche esterne

Le opere previste

 non riguardano parti comuni

riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale

riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che l'intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d'identità

riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto

f) Descrizione sintetica dell'intervento

Dichiara che i lavori per i quali viene inoltrata la presente PAS consistono in:

L'impianto fotovoltaico si svilupperà su una superficie complessiva di circa 10,6 Ha (superficie recintata) e sarà costituito da 15.540 pannelli fotovoltaici di potenza pari a 605 W ciascuno montati su strutture fisse, da 5 cabine di trasformazione BT/MT, una cabina magazzino, una cabina utente di parallelo campi ed una cabina di consegna. L'impianto si sviluppa su 3 campi fotovoltaici recintati. L'energia elettrica prodotta dall'impianto sarà immessa nella rete di distribuzione in Media Tensione tramite la realizzazione di un nuovo cavidotto interrato MT a 20 kV, di lunghezza di circa 6,72 km, che sarà ubicato su strade esistenti e collegherà la cabina di consegna (interna all'impianto fotovoltaico) con lo stallo MT interno alla Cabina Primaria AT/MT di Galatina. Si fa inoltre presente che lungo il percorso del cavidotto interrato MT sono inoltre presenti due cabine di sezionamento, localizzate rispettivamente una a metà percorso ed una nei pressi della CP Galatina. Relativamente ai titoli abilitativi, si specifica che l'impianto in questione è autorizzabile con PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) ai sensi del comma 9bis dell'articolo 6 del D. Lgs 28/2011 e s.m.i.. Infatti, la tipologia progettuale è riconducibile a 'nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 12 MW" in quanto: i terreni oggetto del presente studio risultano inquadrabili nelle tipologie di "Aree Idonee" indicate dal D. Lgs. 199/2021 e s.m.i., l'area di impianto ricade nell'art. 20, comma 8, lettera c) "cave e miniere cessate non recuperate" in ragione della pregressa sussistenza di attività di cava (per dettagli si veda la relazione tecnica);- le opere connesse fuori terra (cabine di sezionamento) ricadono nell'art. 20, comma 8, lettera c-quater), in quanto non ricompresi nei beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/04 e s.m.i. e a distanza di oltre 500 m da beni tutelati ai sensi della parte seconda oppure dell'art. 136 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.. Inoltre l'impianto presenta una potenza di 9,4 MW in CC e 8,50 MW in CA e rispetta le condizioni di cumulo indicate dal DM 52/2015. I moduli saranno montati su strutture di sostegno disposte in file parallele con asse in direzione Est-Ovest, ad una distanza di interasse variabile tra 7,4 e 9 m. Il dimensionamento dell'impianto è stato realizzato con una tipologia di modulo fotovoltaico composto da 132 celle in silicio monocristallino, ad alta efficienza, connesse elettricamente in serie.

g) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi**[X] lo stato attuale dell'immobile risulta pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)****[X] legittimato da**

	n.	del	
<input type="checkbox"/> titolo unico (SUAP)			
	n.	del	
<input type="checkbox"/> permesso di costruire / licenza edil. / concessione edilizia			
	n.	del	
<input type="checkbox"/> autorizzazione edilizia			
	n.	del	
<input type="checkbox"/> accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n.380/2001			
	Legge	n.	
<input type="checkbox"/> condono edilizio		del	
	Legge	n.	
<input type="checkbox"/> C.E. o P.d.C. in sanatoria		del	
	n.	del	
<input type="checkbox"/> P.d.C. in sanatoria			
	n.	del	
<input type="checkbox"/> D.I.A. / S.C.I.A			
	n.	del	
<input type="checkbox"/> DIA/SCIA alternativa al permesso di costruire			
	n.	del	
<input type="checkbox"/> C.I.L./C.I.L.A.			
	estremi della denuncia catastale n.	del	
<input type="checkbox"/> primo accatastamento			
<input type="checkbox"/> Preesistente al 1942			
(Allegare planimetria catastale originale)			
<input type="checkbox"/> Preesistente al 1967			
(Allegare planimetria catastale originale)			
	specificare	n.	
<input checked="" type="checkbox"/> altro	Trattasi di terreno censito al NCT, privo di immobili	nessuno	17/09/2024

h) calcolo del contributo di costruzione

l'intervento da realizzare è a titolo gratuito

ai sensi della seguente normativa

trattasi di impianto fotovoltaico in area idonea ai sensi dell'art.20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021 e s.m.i. da autorizzarsi mediante PAS

l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e pertanto

allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione, a firma di tecnico abilitato, e la ricevuta di versamento del contributo di costruzione

richiede il reperimento degli standard in quanto intervento che comporta aumento del carico urbanistico

richiede il reperimento degli standard in quanto intervento che comporta aumento del carico urbanistico, per i quali con relazione asseverata si richiede la monetizzazione

i) tecnici incaricati

dichiara di aver incaricato, in qualità di progettista, il tecnico indicato nella sezione seguente

PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

non è colui che presenta la pratica

colui che presenta la pratica

incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche

se il direttore dei lavori delle opere architettoniche è diverso dal progettista delle opere architettoniche

e dichiara inoltre

di aver incaricato, in qualità di direttori dei lavori e di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione seguente

che il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell'inizio dei lavori

l) impresa esecutrice dei lavori

l'impresa esecutrice/impresе esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell'inizio dei lavori

i lavori, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, sono eseguiti/sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne

i lavori sono eseguiti/sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla seguente sezione

m) **R**ispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (vedi allegata tabella ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. N.81/2008)

che l'intervento

non ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)

ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e pertanto:

relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici:

dichiara che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

dichiara che l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008

dichiara che l'intervento non è soggetto all'invio della notifica

dichiara che l'intervento è soggetto all'invio della notifica

ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (d.lgs. n. 81/2008), ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente quadro prima dell'inizio lavori, poiché i dati dell'impresa esecutrice saranno forniti prima dell'inizio lavori

di essere a conoscenza che l'efficacia della presente PAS è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva

n) **D**iritti di terzi

dichiara di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990

gli eventuali soggetti cointeressati, titolari di diritti reali di godimento su beni confinanti e risultanti da registrazioni catastali ed estremi catastali dei fondi confinanti a quelli oggetto dell'intervento, sono:

-

o) **Avvertenze generali**

Dichiara di essere informato che, ai sensi dell'art. 23 d.P.R. n.380/2001:

- i lavori in oggetto possono avere inizio trascorsi 30 gg dalla data di acquisizione della presente al protocollo comunale o dopo l'acquisizione degli atti di assenso presupposti;

- la durata degli stessi non potrà superare il termine di tre anni dalla data della sua presentazione;

- è tenuto a comunicare al SUE la data della fine lavori;

Prima di ultimare l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, allegato alla comunicazione di fine lavori, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37, c 5, d. P.R. n.380/2001.

Dichiara di essere informato che, nei casi disciplinati dall'art. 24 del d.P.R. n. 380/01, entro quindici giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, è tenuto a presentare all'ufficio comunale competente domanda di rilascio della segnalazione certificata di agibilità con le modalità di cui all'art. 24 d.P.R. n.380/01 oppure la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (art. 24 comma 5 d.P.R. n. 380/2001 e LR n° 12/2014). Dovrà essere inoltrata la dichiarazione del direttore dei lavori al SUAP - Sportello unico per le attività produttive - con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (art. 10 d.P.R. n.160/2010) ove trattasi di impianto produttivo;

Dichiara di provvedere al pagamento delle imposte dovute al momento del rilascio dell'atto autorizzativo

PRESA VISIONE

Dichiarazione relativa ai diritti di segreteria/istruttori

VERSAMENTO DIRITTI O SPESE

non sono dovuti oneri quali diritti o spese

poiché non previsti dal tariffario

poiché esentati

sono dovuti oneri quali diritti o spese

per un totale di Euro

pagamento on line alla pagina successiva 'Pagamento oneri'

versamento su conto corrente postale (vedere le istruzioni di ogni SUAP)

in data

ufficio postale di

Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale

pagamento pagoPA / bonifico bancario (vedere le istruzioni di ogni SUAP)

in data

indicare il codice IUV / codice TRN

Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non è valida la ricevuta di presa in carico del bonifico)

Dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti quattro opzioni:

Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo tramite il circuito digitale pagoPA [NB: questa opzione è possibile solo se lo Sportello Unico aderisce a pagoPA] ...

Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo con marche da bollo di cui si riportano i numeri di serie identificativi (le marche da bollo utilizzate saranno poi annullate e conservate in originale) ...

Marca da € 16,00 per la domanda:

numero seriale (1)	data
01120320627380	07/10/2013

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti due opzioni:

Marca da €16,00 per l'autorizzazione...

numero seriale (1)	data
01120320627379	07/10/2013

Non è richiesta alcuna marca da bollo per l'autorizzazione perché il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'Amministrazione o con rilascio di Nulla Osta...

(1) Inserire i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno

NOTA BENE: Le domande devono essere regolarizzate in misura forfettaria con una marca da bollo da €16,00 - Aggiungere una marca da bollo per il provvedimento autorizzatorio (in seguito alle modifiche apportate al DPR n. 642/1972 dalla legge n. 147/2013, le istanze trasmesse per via telematica e i provvedimenti rilasciati per via telematica sono soggetti all'imposta di bollo forfettaria di €16,00)

Per gli Enti autorizzati, l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 10/11/2011 o ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/1972 ...

Il pagamento non è dovuto poiché esentati ...

Suap di SOLETO in delega alla CCIAA di LE
Identificativo elenco nazionale SUAP: 5464

Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 38 L133/2008)

Distinta del modello di riepilogo pratica SUAP (art.5 commi 3-4 allegato tecnico DPR160/2010 Versione 1.0)

Comune/SUAP destinatario

Comune Destinatario Provincia Comune Destinatario
Identificativo SUAP Ufficio Destinatario
secondo quanto indicato nell'elenco nazionale dei SUAP

Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia la comunicazione o istanza

Denominazione:
Codice fiscale
Forma giuridica
Provincia e Numero Rea della sede legale

Oggetto della comunicazione o istanza

Tipologia Adempimento Codice pratica
Descrizione

Procura speciale

Procura speciale

Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)

Cognome Nome
Qualifica Cod. Fiscale

Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell'impresa dove notificare le ricevute

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa

Elenco dei documenti informatici allegati

Nome file allegato	Descrizione
13689420969-05082024-1501.001.MDA.PDF.P7M	MDA Pratica
13689420969-05082024-1501.070.PDF.P7M	Pareri, autorizzazioni, nulla osta, rilasciati dai soggetti
13689420969-05082024-1501.067.PDF	D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
13689420969-05082024-1501.001.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
13689420969-05082024-1501.002.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.003.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.004.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.005.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.006.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.007.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.008.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.009.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.010.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.011.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.012.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.013.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.014.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.015.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.016.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.017.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.018.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.019.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.020.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.021.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.022.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.023.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.024.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.025.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.026.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.027.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.028.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.029.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.030.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.031.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.032.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.033.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un

13689420969-05082024-1501.034.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.035.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.036.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.037.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.038.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.039.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.040.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.041.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.042.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.043.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.044.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.045.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.046.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.047.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.048.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.049.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13689420969-05082024-1501.050.PDF.P7M	Estratto del P.R.G. con evidenziato l'immobile e/o l'
13689420969-05082024-1501.051.PDF.P7M	Documentazione catastale costituita da estratto di
13689420969-05082024-1501.052.PDF.P7M	Lettera di accompagnamento procedura PAS
13689420969-05082024-1501.053.PDF.P7M	Certificati di destinazione urbanistica
13689420969-05082024-1501.054.PDF.P7M	Documento Legale Rappresentante
13689420969-05082024-1501.055.PDF.P7M	Contratti terreni aree FV e aree cabine di
13689420969-05082024-1501.056.PDF.P7M	Stipula cessione quote societarie
13689420969-05082024-1501.057.PDF.P7M	Assolvimento marche da bollo
13689420969-05082024-1501.058.PDF.P7M	Elenco Enti
13689420969-05082024-1501.059.PDF.P7M	Ricevuta di consegna PEC alla SABAP per verifica
13689420969-05082024-1501.063.PDF.P7M	Dichiarazione di non interferenza con attività
13689420969-05082024-1501.064.PDF.P7M	Documentazione per ottenimento Nulla Osta
13689420969-05082024-1501.065.PDF.P7M	Richiesta di chiarimenti circa il mancato
13689420969-05082024-1501.066.PDF.P7M	Visura CCIAA
13689420969-05082024-1501.068.PDF	Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori
13689420969-05082024-1501.060.PDF.P7M	DICHIARAZIONE CHE L'IMPIANTO NON SI TROVI ALL'
13689420969-05082024-1501.061.PDF.P7M	relazione tecnica di asseverazione
13689420969-05082024-1501.062.PDF.P7M	Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili
13689420969-05082024-1501.069.PDF	Presentazione degli schemi impianti di cui al DM

Pratica edilizia	_____
del	_____
Protocollo	_____

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

DATI DEL PROGETTISTA

Cognome e Nome D'ARGENIO SERGIO DARIO			
codice fiscale	[REDACTED]		
nato a	[REDACTED]	prov.	[REDACTED]
nato il	[REDACTED]	stato	[REDACTED]
residente in	[REDACTED]	Prov.	[REDACTED]
indirizzo	[REDACTED]	stato	[REDACTED]
		C.A.P.	[REDACTED]
con studio in	[REDACTED]	prov.	[REDACTED]
indirizzo	[REDACTED]	stato	[REDACTED]
Iscritto all'ordine/collegio DEGLI INGEGNERI	[REDACTED]	n.	[REDACTED]
	[REDACTED]	C.A.P.	[REDACTED]
	di PIACENZA	al n.	[REDACTED]
Telefono + [REDACTED]		fax. //	
posta elettronica certificata posta-certificata@pec.arcadis.it			

N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell'Allegato "Soggetti coinvolti", per il progettista delle opere architettoniche

DICHIARAZIONI

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

<p>che i lavori riguardano l'immobile/il terreno individuato nella PAS di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale;</p> <p>che le opere in progetto sono subordinate a PAS in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento:</p> <p><input type="checkbox"/> collocato su edifici, tettoie, serre o pensiline e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;</p> <p><input type="checkbox"/> collocato su edifici o loro pertinenze (realizzati all'interno della zona A di cui al D.M. 1444/1968) e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;</p> <p><input type="checkbox"/> Impianto solare fotovoltaico non integrato ubicato al suolo con potenza inferiore a 20 kW;</p>
--

<input type="checkbox"/> Impianto solare fotovoltaico ubicato a suolo su terreni agricoli (max 10% del terreno agricolo e distanza superiore a 2000 mt. da altri terreni dello stesso proprietario), non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 e 12.2 lettera a) del D.M. 10/09/2010, aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla tabella A allegata al D.Lgs n. 387 del 29/12/2003, cioè con potenza inferiore a 20 kW, e che faccia capo ad un unico punto di connessione ed ad un unico soggetto;
<input type="checkbox"/> Impianto solare fotovoltaico ubicato su aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, con potenza non superiore a 1 MW e direttamente su suolo;
<input type="checkbox"/> Impianto eolico di potenza inferiore a 200 kW con max 4 generatori eolici;
<input type="checkbox"/> Impianti Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, operanti in assetto cogenerativi con potenza $> 50 \leq 1000$ kW ovvero 3000 kWt;
<input type="checkbox"/> Impianti alimentati da biomassa e biogas con potenza max 200 kW;
<input type="checkbox"/> Impianti da gas di discarica, gas residuati con potenza inferiore a 1 MW;
<input type="checkbox"/> Impianti non cogenerativi con potenza ≤ 250 kW;
<input type="checkbox"/> Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati su edifici esistenti senza variaz one planoaltimetriche, senza cambio di destinazione d'uso, senza intaccare parti strutturali, ecc., con potenza max 200 kW;
<input type="checkbox"/> Impianti idroelettrici e geotermoelettrici alimentati da fonte idraulica con potenza inferiore a 1 MW;
<input type="checkbox"/> Attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale (ai sensi del c.9 bis, dell'art.6 del D.LGS 28/2011 modificato dal D.L. 77/2021.
<input checked="" type="checkbox"/> Altro impianto di energia elettrica: Impianto fotovoltaico avente una potenza di picco pari a 9401,7 kWp in CC e di potenza nominale pari a 8500 kW in CA da realizzarsi in area idonea ai sensi dell'art.20 comma 8, lettera c) "cave e miniere cessate non recuperate" del D.Lgs199/2021 in ragione della pregressa sussistenza di attività di cava. Si specifica che anche le opere di connessione fuori terra (Cabine di Sezionamento) sono ubicate analogamente in aree definite idonee ai sensi del D. Lgs. 199/2021 e s.m.i.
e che consistono in:
-
-

2) Dati dell'immobile oggetto di intervento

che l'intervento interessa l'immobile sito in località Masseria Spalungano, s.n.c. avente destinazione d'uso Zona E1 (ad es. . residenziale, industriale, commerciale, ecc...) e di progetto impianto fotovoltaico

Censito al NCEU			
Foglio	Particella	Sub	Cat
-	-	-	-

Censito in NCT		
Foglio	Particella	Sub
23 (Soletto) ⁽¹⁾	43, 46, 49, 50, 54, 106, 107, 109, 115, 116, 117, 118, 119, 131, 132, 167, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 187, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 248	-
25 (Soletto) ⁽²⁾	538	-
94 (Galatina) ⁽³⁾	403	-

Note

- (1) Corrispondono ai riferimenti catastali dell'area di impianto.
 (2) Corrispondono ai riferimenti catastali della cabina di sezionamento in comune di Soletto;
 (3) Corrispondono ai riferimenti catastali della cabina di sezionamento in comune di Galatina.

Superfici edificio (reali e non catastali)		
coperta mq.	scoperta mq.	altezza m.
circa 250 ⁽¹⁾	105750 ⁽²⁾	circa 4 m ⁽³⁾

Note

- (1) Corrisponde alla somma delle superfici della cabina utente, consegna, magazzino e n. 5 cabine di trasformazione.
 (2) Corrisponde alla differenza tra la superficie recintata di impianto (10,6 ha) e la superficie coperta di cui alla nota 1.
 (3) Corrisponde alla massima altezza tra le strutture dei moduli e l'altezza dei cabinati.

Superfici terreno (reali e non catastali) Mq. 106000 m² (10,6 ha) di superficie recintata di impianto

3) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su:

	SPECIFICARE	ZONA	ART.
<input type="checkbox"/>	PUG/ PRG/ PDF		
<input type="checkbox"/>	PIANO PARTICOLAREGGIATO		
<input type="checkbox"/>	PIANO DI RECUPERO		
<input type="checkbox"/>	P.I.P.		
<input type="checkbox"/>	P.E.E.P.		
<input checked="" type="checkbox"/>	ALTRO:		

Si specifica che il comune di Soletto è dotato di Piano di Fabbricazione, approvato il 19/04/1980 con Delibera C.C. n°104. La tavola relativa alla zonizzazione comunale si riferisce solamente al centro urbano e l'area di impianto

risulta esterna a quanto cartografato dalla stessa tavola. Dal CDU rilasciato dal Comune di Soletto emerge che le aree in cui sarà realizzato l'impianto fotovoltaico ricadono in "Zona E1".

4) Variazioni catastali (L n. 331/2004 art.1 comma 332)

che l'immobile oggetto dei lavori

- 4.1 **non necessita di alcuna variazione catastale**
- 4.2 **necessita di variazione catastale** che sarà eseguita ad ultimazione lavori e trasmessa, unitamente alla nuova planimetria alla Amministrazione Comunale

5) Tutela dall'inquinamento acustico

che l'intervento

- 5.1 **non rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995
- 5.2 **rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell'articolo 4 del d.P.R. n. 227/2011 e pertanto **si allega**:
- 5.2.1 documentazione di impatto acustico (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995)
- 5.2.2 valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995)
- 5.2.3 autocertificazione a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale in cui si attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (art. 8, comma 3-bis, legge n. 447/1995)
- 5.2.4 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. n. 227/2011)

che è stata presentata alla Provincia competente apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa, per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno (art.12 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 3 "**Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico**").

6) Produzione di materiali di risulta

che le opere⁽¹⁾

- 6.1 non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 e art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006)
- 6.2 **comportano** la produzione di materiali da scavo **considerati come sottoprodotti** ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o dell'articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013, e inoltre
- 6.2.1 **le opere comportano** la produzione di materiali da scavo per un **volume superiore a 6000 mc e sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2-bis, e del d.m. n. 161/2012
- 6.2.1.1. **si allega/ si comunicano gli estremi del** Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da _____ con prot. _____ in data _____

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

6.2.2 le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un **volume inferiore o uguale a 6000 mc** ovvero (**pur superando tale soglia**) **non sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto

6.2.2.1 allega **autocertificazione del titolare** resa all'ARPA ai sensi del comma 2 dell'art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013

6.3 **comportano** la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione e pertanto

6.3.1 **allega autocertificazione del titolare (che i materiali da scavo saranno riutilizzati nello stesso** luogo di produzione)

6.4 riguardano interventi di **demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti** la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006

6.5 **comportano** la produzione di **materiali da scavo che saranno gestiti dall'interessato come rifiuti**

6.6 **Ai sensi del RR n.6/2006 si allega bilancio di produzione**

Note:

(1) Come specificato al §8 della Relazione tecnica (SOL_REL_01):

a. I terreni oggetto di scavo nell'area di impianto saranno riutilizzati nello stesso sito di produzione ai sensi dell'art. 185 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., se conformi ai sensi del D.P.R. 120/2017 e idonei da un punto di vista geotecnico. A tal proposito si anticipa che sono già state svolte le analisi ambientali preliminari ai sensi del già citato D.P.R. 120/2017.

In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori saranno determinati nel dettaglio in fase di progettazione esecutiva, tramite sopralluoghi ed eventuali indagini, i volumi di scavo/rinterro e sarà quindi valutata anche la possibilità di gestirli come sottoprodotto ai sensi dell'art 184-bis del D. Lgs.152/06 e s.m.i. e del DPR 120/17 esplicando, prima dell'inizio lavori, quanto previsto dai citati disposti normativi.

b. In merito al cavidotto si prevede di riutilizzare in parte il terreno scavato, se conforme alla normativa vigente in materia, mentre i volumi rimanenti saranno gestiti come rifiuto ai sensi della normativa vigente.

7) Prevenzione incendi

che l'intervento

7.1 non è soggetto alle norme di prevenzione incendi

7.2 è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto

7.3 presenta caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi e pertanto

7.3.1 **si allega la documentazione necessaria** all'ottenimento della deroga (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

7.3.2 la relativa deroga è stata ottenuta con prot. _____ in data _____

e che l'intervento

7.4 **non è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. n. 151/2011

7.5 **è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto

7.5.1 **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

7.5.2 la valutazione del progetto è stata effettuata con prot. _____

in data [REDACTED]

- 7.6 **costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono variazione dei requisiti di sicurezza antincendio** già approvati con parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco rilasciato con prot. [REDACTED] in data [REDACTED]

8) Amianto

che le opere

- 8.1 **non interessano** parti di edifici con presenza di fibre di amianto
- 8.2 **interessano** parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che pertanto il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008, il **Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto**
- 8.2.1 **in allegato** alla presente relazione di asseverazione
(* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 8.2.2 presentato con prot. [REDACTED] in data [REDACTED]

9) Interventi strutturali e/o in zona sismica

che l'intervento

- 9.1 **non prevede** la realizzazione di **opere di conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica
- 9.2 **prevede** la realizzazione di opere di **conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica; pertanto
- 9.2.1 si trasmetterà alla fine dei lavori all'ente competente la documentazione relativa alla denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001
- 9.2.2 la denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 è già stata depositata con prot. [REDACTED] in data [REDACTED]

e che l'intervento

- 9.3 **non prevede opere** da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale
- 9.4 **prevede opere che non richiedono il deposito dei calcoli strutturali al SUE, trattandosi di opere minore priva di rilevanza per la pubblica incolumità** di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2010, n. 1309, elenco:

- "A1" PUNTO [REDACTED]
- "A2" PUNTO [REDACTED]

All'uopo si allega:

- 1) relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quali punti degli elenchi A.1 e A.2 si fa riferimento. In tutti i casi occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi. Nel caso si utilizzino strutture prefabbricate e/o modulari, occorre allegare i certificati di origine rilasciati dal produttore;
- 2) elaborato grafico: comprensivo di piante e sezioni, quotato ed in scala commisurata

all'entità dell'intervento, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che i parametri dimensionali rientrano tra i limiti indicati negli elenchi sopra citati.

- 9.5 costituisce una **variante non sostanziale riguardante parti strutturali** relativa ad un progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato con prot. _____ in data _____
- 9.6 prevede il deposito dei calcoli strutturali prima dell'inizio dei lavori (art. 93 e 94 d. P.R. n. 380/01), il successivo deposito della "relazione sismica a struttura ultimata" (art.6 L. 1086/1971), infine, del collaudo statico. Pertanto
- si allega** la documentazione relativa ai calcoli strutturali
- la relativa denuncia dei lavori in zona sismica verrà depositata prima dell'inizio dei lavori** con prot. _____ in data _____
- 9.7 **prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica** ai sensi dell'articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale e pertanto
- 9.7.1 **si allega** la documentazione necessaria per il rilascio dell'**autorizzazione sismica**
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 9.7.2 **la relativa autorizzazione è già stata ottenuta** con prot. _____ in data _____

10) Qualità ambientale dei terreni

che l'intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni,

- 10.1 **non richiede indagini ambientali preventive** in relazione alle attività finora svolte sull'area interessata dall'intervento
- 10.2 a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, **non necessita di bonifica**, pertanto
- 10.2.1 **si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni**

DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI

TUTELA STORICO-AMBIENTALE

11) Bene sottoposto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia

- che l'immobile oggetto dei lavori con riferimento al PPTR** approvato con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015
- 11.1 **non è sottoposto a tutela**
- 11.2 **è sottoposto a tutela ma l'intervento non richiede il rilascio dell'autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica**
- 11.3 **è sottoposto a tutela** e pertanto
- 11.3.1 **è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica**, in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 139/2010, e pertanto
- 11.3.1.1 **si allega la relazione paesaggistica semplificata** e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione

paesaggistica semplificata
 (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.1.2 l'autorizzazione paesaggistica semplificata è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

11.3.2 è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, e pertanto

11.3.2.1 si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
 (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.2.2 l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

11.3.3 è assoggettato al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica

11.3.1 si allega la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica
 (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.4 accertamento di compatibilità paesaggistica è stato rilasciato con prot. _____ in data _____

12) Bene sottoposto a parere della Soprintendenza

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004,

12.1 non è sottoposto a tutela

12.2 è sottoposto a tutela e pertanto

12.2.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta
 (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

12.2.2 il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. _____ in data _____

13) Bene inserito in zona del Centro Storico

che l'immobile oggetto dei lavori ricade:

13.1 ZONA 1 – Rilascio parere Soprintendenza Archeologica per opere implicante lavori di scavo;

13.2 ZONA 2 – Preavviso di almeno 10gg. Prima esecuzione scavi alla Soprintendenza Archeologica per esecuzione saggi;

13.3 ZONA 3 – Comunicazione data inizio lavori scavo con almeno 10gg di anticipo alla Soprintendenza Archeologica

14) Bene inserito in area di interesse archeologica (D.G.C. n. 126/89)

che l'immobile oggetto dei lavori è sottoposto a

14.1 zona archeologica 1 – Rilascio parere Soprintendenza Archeologica per opere implicante lavori di scavo;

- 14.2 **zona archeologica 2 – Preavviso di almeno 10gg prima dell'esecuzione scavi alla Soprintendenza Archeologica per esecuzione saggi;**
- 14.3 **zona archeologica 3 – Comunicazione data inizio lavori scavo con almeno 10gg di anticipo alla Soprintendenza Archeologica.**

15) Bene in area protetta

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della corrispondente normativa regionale,

15.X **non ricade in area tutelata**

15.2 **ricade in area tutelata**, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici

15.3 **è sottoposto alle relative disposizioni** e pertanto

15.3.1 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere/nulla osta
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

15.3.2 il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. _____ in data _____

TUTELA ECOLOGICA

16) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico con riferimento al Piano Assetto Idrogeologico

che, ai fini del vincolo idrogeologico, l'area oggetto di intervento

16.1 **non ricade in area vincolata** e si allega stralcio carta idrogeomorfologica e IGM estratta dal sito dell'AdB Puglia sottoposta a tutela

16.2 **ricade in area a pericolosità di frana** e pertanto

16.2.1 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere AdB Puglia
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

16.2.2 l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

16.3 **ricade in area a pericolosità idraulica** e pertanto

16.3.1 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere AdB Puglia
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

16.3.2 l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

16.4 **pur non ricadendo in area vincolata, è interessata da reticolo AdB** non riportato nella carta IGM ma presente nella carta idrogeomorfologica, pertanto alla presente è allegato studio di compatibilità.

17) Bene sottoposto a vincolo idraulico

che, ai fini del vincolo idraulico, l'area oggetto di intervento

17.1 **non è sottoposta a tutela**

17.2 **è sottoposta a tutela** ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. 523/1904, pertanto

17.2.1 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dell'autorizzazione

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

17.2.2 l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. [] in data []

18) Zona di conservazione "Natura 2000"

che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. 357/1997e d.P.R. n. 120/2003) l'intervento

18.1 **non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)**

18.2 **è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)**, pertanto

18.2.1 **si allega la documentazione necessaria** all'approvazione del progetto

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

18.2.2 la valutazione è stata effettuata con prot. [] in data []

19) Fascia di rispetto cimiteriale

che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934)

19.1 **l'intervento non ricade nella fascia di rispetto**

19.2 **l'intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito**

19.3 **l'intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito, pertanto**

19.3.1 **si allega la documentazione necessaria** per la richiesta di deroga

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

19.3.2 la relativa deroga è stata ottenuta con prot. []
in data []

20) Aree a rischio di incidente rilevante

che in merito alle attività a rischio d'incidente rilevante (d.lgs. n. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001):

20.1 **nel comune non è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante**

20.2 **nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante la relativa "area di danno" è individuata nella pianificazione comunale**

20.2.1 **l'intervento non ricade nell'area di danno**

20.2.2 **l'intervento ricade in area di danno, pertanto**

20.2.2.1 **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso)

presupposti alla SCIA)

20.2.2.2 la valutazione del Comitato Tecnico Regionale è stata rilasciata con prot. [] in data []20.3 **nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante e la relativa "area di danno" non è individuata** nella pianificazione comunale, pertanto20.3.1 **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale**21) Smaltimento delle Acque di Prima Pioggia****che**, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 152/2006 e al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato dal Consiglio della Regione Puglia, con Deliberazione n. 230 del 20/10/2009 **l'intervento**21.1 **non è soggetto alla normativa citata**21.2 **è soggetto** pertanto21.2.1 **si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione** da parte della Provincia

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

21.2.2 la comunicazione, riguardanti superfici dei piazzali e coperture dei fabbricati da smaltire < 2000 mq è stata effettuata alla Provincia con prot. [] in data []**22) Altri vincoli di tutela ecologica****che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:**22.1 **fascia di rispetto dei depuratori** (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque)22.2 Altro (specificare) []**In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli**22.2.1 **si allegano le autocertificazioni** relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli22.2.2 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

22.2.3 il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. [] in data []
(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)**TUTELA FUNZIONALE****23) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l'efficienza tecnica delle infrastrutture (*)****che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:**23.1 **stradale** (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare) ⁽¹⁾23.2 **ferroviario** (d.P.R. n. 753/1980)23.3 **elettrodotta** (d.P.C.M. 23 aprile 1992)⁽²⁾23.4 **gasdotto** (d.m. 24 novembre 1984)⁽³⁾23.5 **militare** (d.lgs. n. 66/2010)23.6 **aeroportuale** (piano di rischio ai sensi dell'art. 707 del Codice della navigazione, specifiche

<p>tecniche ENAC)</p> <p>23.7 <input type="checkbox"/> Altro (specificare) <input type="text" value="Acquedotto (3)"/></p> <p>In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli</p> <p>23.7.1 <input type="checkbox"/> si allegano le autocertificazioni relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli</p> <p>23.7.2 <input checked="" type="checkbox"/> si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)</p> <p>23.7.3 <input type="checkbox"/> il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. <input type="text"/> in data <input type="text"/> <i>(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)</i></p>
<p>Note:</p> <p>(1) Per l'area di impianto si rimanda alla Relazione Tecnica (SOL_REL_01) e al layout di impianto (SOL_TAV_24a). Le cabine di sezionamento interferiscono rispettivamente, per quella in comune di Soleto con la fascia di rispetto stradale della SP138, per quella in comune di Galatina con la fascia di rispetto della Strada Comunale Pigne – Pilamozza e con la fascia di rispetto della SP362.</p> <p>(2) Interferenza sia con area di impianto che con il cavidotto MT di collegamento alla CP Galatina.</p> <p>(3) Interferenza con il cavidotto MT di collegamento alla CP Galatina.</p>

ASSEVERAZIONE

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell'ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19 della L. N. 241/90

ASSEVERA

ai sensi dell'art. 20 comma 1 del DPR 380/2001

la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente PAS non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990.

Data e luogo
12 settembre 2024

il progettista
D'ARGENIO SERGIO DARIO



[Firma manoscritta]

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente PAS viene resa.

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare: SUAP di Soleto

ALLEGATI di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011**Documentazione obbligatoria:**

- Copia fotostatica di documento di identità;
 - Relazione dettagliata a firma di un progettista abilitato che descriva l'intervento;
 - Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie;
 - Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete;
 - Pareri, autorizzazioni, nulla osta, rilasciati dai soggetti competenti
 - Soprintendenza
 - VV.FF.
 - Consorzio di Bonifica
 - Amministrazione Provinciale
 - Altro (specificare)
-
- Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008:
 - Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili;
 - Documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000 / 1:1000 con individuazione del nuovo intervento, autenticata dal progettista, e con aggiornamento non anteriore a mesi 6;
 - Estratto del P.R.G. con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento;
 - DICHIARAZIONE CHE L'IMPIANTO NON SI TROVI ALL'INTERNO DI AREE FRA QUELLE SPECIFICAMENTE ELENcate E INDIVIDUATE DALL'ALLEGATO 3) LETTERA f), AL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 10/09/2010 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.219 DEL 18/09/2010 (comma 9 BIS DELL'ART.6 D.LEGS 28/11)
 - Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
 - D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
 - Versamento Diritti di Segreteria

Documentazione eventuale (in relazione alla tipologia dell'intervento):

- Deposito documentazione norma sismica, ovvero asseverazione tecnico;
 Autorizzazione allo Scarico
 Notifica preliminare (Azienda USL e Direzione Provinciale del Lavoro)
 Altro (specificare)

Si veda l'elenco elaborati (codice SOL_REL_00_ElencoElab)

Data e luogo
Milano, 12 settembre 2024

il dichiarante
D'ARGENIO SERGIO DARIO



Sportello Unico per le Attivita' Produttive
Ricevuta
(art. 5, comma 4 DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)



1 - SUAP competente

Suap di SOLETO in delega alla CCIAA di LE			
del comune di:	SOLETO	Id:	5464
Responsabile SUAP:	ZOLLINO	ANNA GIUSEPPA	

2 - Riferimenti della pratica SUAP

Codice Pratica:	13689420969-05082024-1501
Protocollo SUAP:	REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0130906 del 17/09/2024
Domicilio elettronico dichiarato:	pheliosrl@pec.it

3 - Impresa o soggetto economico

Denominazione:	PHELIO S.R.L.		
Codice Fiscale:	13689420969	Sede legale provincia:	MILANO
Presso il comune di:	MILANO		
via, viale, piazza ...:	DELL'UNIONE	n.	1

4 - Estremi del dichiarante

Cognome:	Pisante	Nome:	Luigi
Qualifica:	ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE	Codice Fiscale:	[REDACTED]

5 - Indirizzo dell'impianto

del comune di:	SOLETO		
via, viale, piazza ...:	N.D. località Masseria Spalungano	n.	S.N.C.

6 - Termini del procedimento/controllo

Entro 90 giorni dalla data della presente ricevuta, salvo indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 160/2010, l'amministrazione competente adotta un provvedimento espresso ovvero, in caso di SCIA condizionata, acquisisce gli atti di assenso o i

pareri di altri uffici e amministrazioni o esegue le verifiche preventive previste dalla normativa vigente.

7 - Accesso visione atti del procedimento

Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:

Suap di SOLETO in delega alla CCIAA di LE

Indirizzo: **VIA OSPEDALE n. SNC 73010 - SOLETO (LE)**

Altre info: vedere sito istituzionale del comune

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti

Intervento	Amministrazione competente
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile	UFFICI COMUNE DI SOLETO

9 - Elenco dei documenti informatici allegati

- 13689420969-05082024-1501.SUAP.PDF.P7M (Riepilogo Pratica SUAP)
- 13689420969-05082024-1501.067.PDF (D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva))
- 13689420969-05082024-1501.004.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.002.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.019.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.064.PDF.P7M (Documentazione per ottenimento Nulla Osta ENAV/ENAC)
- 13689420969-05082024-1501.066.PDF.P7M (Visura CCIAA)
- 13689420969-05082024-1501.017.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.051.PDF.P7M (Documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000 / 1:1000 con individuazione del nuovo intervento, autenticata dal progettista, e con aggiornamento non anteriore a mesi 6)
- 13689420969-05082024-1501.049.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.060.PDF.P7M (DICHIARAZIONE CHE L'IMPIANTO NON SI TROVA ALL'INTERNO DI AREE FRA QUELLE SPECIFICAMENTE ELENcate E INDIVIDUATE DALL'ALLEGATO 3) LETTERA f), AL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 10)
- 13689420969-05082024-1501.034.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.015.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.045.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.030.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.047.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.013.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.069.PDF (Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)
- 13689420969-05082024-1501.062.PDF.P7M (Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili)
- 13689420969-05082024-1501.028.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.032.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)

- 13689420969-05082024-1501.070.PDF.P7M (Pareri, autorizzazioni, nulla osta, rilasciati dai soggetti competenti (ad es. Soprintendenza, VV.FF.,Consorzio bonifica, Amministrazione Provinciale ecc.))
- 13689420969-05082024-1501.041.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.010.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.043.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.012.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.009.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.026.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.057.PDF.P7M (Assolvimento marche da bollo)
- 13689420969-05082024-1501.022.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.038.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.007.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.053.PDF.P7M (Certificati di destinazione urbanistica)
- 13689420969-05082024-1501.068.PDF (Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori)
- 13689420969-05082024-1501.024.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.036.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.005.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.055.PDF.P7M (Contratti terreni aree FV e aree cabine di sezionamento)
- 13689420969-05082024-1501.063.PDF.P7M (Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie)
- 13689420969-05082024-1501.033.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.050.PDF.P7M (Estratto del P.R.G. con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento)
- 13689420969-05082024-1501.048.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.018.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.035.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.065.PDF.P7M (Richiesta di chiarimenti circa il mancato aggiornamento del catasto rispetto alla viabilità esistente interessata dal progetto)
- 13689420969-05082024-1501.020.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.003.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.016.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.044.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.061.PDF.P7M (relazione tecnica di asseverazione)
- 13689420969-05082024-1501.001.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 13689420969-05082024-1501.029.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.059.PDF.P7M (Ricevuta di consegna PEC alla SABAP per verifica della sussistenza di procedimenti di tutela in itinere)
- 13689420969-05082024-1501.031.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.014.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.046.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.058.PDF.P7M (Elenco Enti)
- 13689420969-05082024-1501.056.PDF.P7M (Stipula cessione quote societarie)
- 13689420969-05082024-1501.027.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)

- 13689420969-05082024-1501.025.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.042.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.011.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.008.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.052.PDF.P7M (Lettera di accompagnamento procedura PAS)
- 13689420969-05082024-1501.021.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.039.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.023.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.037.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.040.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.006.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 13689420969-05082024-1501.054.PDF.P7M (Documento Legale Rappresentante)
- 13689420969-05082024-1501.001.MDA.PDF.P7M (MDA Pratica)

10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico

Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente indirizzo fornito dal richiedente:	pheliosrl@pec.it
--	-------------------------

11 - Estremi emissione della ricevuta:

Data di emissione:	17/09/2024
--------------------	-------------------

Data di creazione della presente ricevuta: 18/11/2024

Sportello Unico per le Attività Produttive di
Suap di SOLETO in delega alla CCIAA di LE
Identificativo nazionale SUAP: 5464 - Ufficio SUAP di: SOLETO
(art. 38 DL 112/2008 convertito in legge L133/2008)
Ricevuta (art. 6 e 7 allegato tecnico DPR 160/2010)
Attestazione ricevuta documentazione dall' impresa

COMUNICAZIONE DEL 18/11/2024 RELATIVA ALLA PRATICA SUAP 13689420969-05082024-1501

La presente ricevuta attesta l'avvenuta ricezione della documentazione inviata da Pisante Luigi in qualità di ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA e relativa alla pratica 13689420969-05082024-1501.

La comunicazione è stata protocollata con protocollo SUAP: del 18/11/2024 e inserita nella documentazione della pratica SUAP 13689420969-05082024-1501 protocollo REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0130906 del 17/09/2024.

Di seguito il riepilogo della comunicazione ricevuta.

Si ricorda che l'accesso alla pratica SUAP è disponibile, previa autenticazione, in via telematica all'indirizzo <https://www.impresainungiorno.gov.it/scrivania-utente>

NOTE DELLA COMUNICAZIONE

Si comunica che in data 29/10/2024 sono state inviate tramite PEC le risposte alle richieste di integrazioni ricevute dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia in data 15/10/2024 prot. Regione Puglia n.0502546/2024 del 15/10/2024 AOO_RP - Class: 12.12.

Si specifica che alla presente comunicazione si allegano solamente i nuovi documenti prodotti per le risposte alle richieste (ad eccezione del file relativo ai dati vettoriali in quanto trasmesso in formato (.zip. p7m) non ammesso dal presente portale), mentre non si allegano i documenti trasmessi, già presentati con l'istanza di PAS. Infine si specifica che nella lettera di trasmissione al Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica sono elencati tutti i documenti inviati come integrazione.

PROTOCOLLO DELLA COMUNICAZIONE

REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0163576 del 18/11/2024

ALLEGATI PERVENUTI CON LA COMUNICAZIONE

- Consegne-PEC.pdf.p7m (Ricevute di consegna PEC)
- 2024-10-25-LetteraTrasmissione.pdf.p7m (Lettera di trasmissione)
- B-Identita-Tecnico.pdf.p7m (Documento di riconoscimento tecnico)
- CalcoloOneri-Asseverato.pdf.p7m (Calcolo degli oneri asseverato)
- D-Ricevuta-Pagamento.pdf.p7m (Ricevuta di pagamento oneri)
- Estratto-NTA.pdf.p7m (Estratto NTA)
- Modulistica-AccertaCompatib-Soletto.pdf.p7m (Modulistica)

RIEPILOGO PRATICA	
ESTREMI DICHIARANTE	
Cognome e Nome:	Pisante Luigi
Codice fiscale:	[REDACTED]
Qualifica:	ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA
Domicilio elettronico:	pheliosrl@pec.it
IMPRESA RICHIEDENTE	
Denominazione impresa:	PHELIO S.R.L.
Codice fiscale:	13689420969
Provincia sede legale:	MILANO
PROTOCOLLO SUAP DELLA PRATICA	
Oggetto:	“Progetto di un impianto fotovoltaico sito nel comune di Soletto avente una potenza di picco pari a 9,4 MWp in DC” e relative opere connesse da realizzare nei comuni di Soletto e Galatina (LE)
Codice pratica:	13689420969-05082024-1501
Estremi protocollo:	REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0130906 del 17/09/2024
RESPONSABILE SUAP	
Cognome e Nome:	ZOLLINO ANNA GIUSEPPA

Data di creazione della presente ricevuta: 05/12/2024

Sportello Unico per le Attività Produttive di
Suap di SOLETO in delega alla CCIAA di LE
Identificativo nazionale SUAP: 5464 - Ufficio SUAP di: SOLETO
(art. 38 DL 112/2008 convertito in legge L133/2008)
Ricevuta (art. 6 e 7 allegato tecnico DPR 160/2010)
Attestazione ricevuta documentazione dall' impresa

COMUNICAZIONE DEL 05/12/2024 RELATIVA ALLA PRATICA SUAP 13689420969-05082024-1501

La presente ricevuta attesta l'avvenuta ricezione della documentazione inviata da Pisante Luigi in qualità di ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA e relativa alla pratica 13689420969-05082024-1501.

La comunicazione è stata protocollata con protocollo SUAP: del 05/12/2024 e inserita nella documentazione della pratica SUAP 13689420969-05082024-1501 protocollo REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0130906 del 17/09/2024.

Di seguito il riepilogo della comunicazione ricevuta.

Si ricorda che l'accesso alla pratica SUAP è disponibile, previa autenticazione, in via telematica all'indirizzo <https://www.impresainungiorno.gov.it/scrivania-utente>

NOTE DELLA COMUNICAZIONE

Si comunica che in data 04/12/2024 sono state inviate tramite PEC le tavole per rispondere alle richieste di integrazione di SNAM rete gas S.p.A. (ricevute in data 11/10/2024 prot. SNAM n. EAM89318 - DISOR/CBR/SST prot. n.423) che si tramettono con la presente comunicazione.
Si specifica inoltre che in data 05/12/2024 è stato ricevuto dalla scrivente via PEC il nulla osta da SNAM rete gas S.p.A che si allega alla presente comunicazione.

PROTOCOLLO DELLA COMUNICAZIONE

REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0174937 del 05/12/2024

ALLEGATI PERVENUTI CON LA COMUNICAZIONE

- 2024-12-04-LetteraTrasmissione.pdf.p7m (Lettera di trasmissione)
- SOL-TAV-45-cavidotto-interferenze-catasto.pdf.p7m (SOL_TAV_45_cavidotto_interferenze_catasto)
- SOL-TAV-46-cavidotto-interferenze-CTR.pdf.p7m (SOL_TAV_46_cavidotto_interferenze_CTR.pdf)
- SOL-TAV-47-cavidotto-interferenze-ortofoto.pdf.p7m (SOL_TAV_47_cavidotto_interferenze_ortofoto.pdf)
- SOL-TAV-48-dettaglio-interferenze.pdf.p7m (SOL_TAV_48-dettaglio-interferenze.pdf)
- SOL-TAV-49-particolare-sovrappasso.pdf.p7m (SOL_TAV_49-particolare-sovrappasso.pdf)
- Prot.-508-2024-del-05-12-2024.pdf (Nulla osta SNAM)

RIEPILOGO PRATICA	
ESTREMI DICHIARANTE	
Cognome e Nome:	Pisante Luigi
Codice fiscale:	[REDACTED]
Qualifica:	ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA
Domicilio elettronico:	pheliosrl@pec.it
IMPRESA RICHIEDENTE	
Denominazione impresa:	PHELIO S.R.L.
Codice fiscale:	13689420969
Provincia sede legale:	MILANO
PROTOCOLLO SUAP DELLA PRATICA	
Oggetto:	“Progetto di un impianto fotovoltaico sito nel comune di Soletto avente una potenza di picco pari a 9,4 MWp in DC” e relative opere connesse da realizzare nei comuni di Soletto e Galatina (LE)
Codice pratica:	13689420969-05082024-1501
Estremi protocollo:	REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0130906 del 17/09/2024
RESPONSABILE SUAP	
Cognome e Nome:	ZOLLINO ANNA GIUSEPPA

Data di creazione della presente ricevuta: 19/12/2024

**Sportello Unico per le Attività Produttive di
Suap di SOLETO in delega alla CCIAA di LE**

Identificativo nazionale SUAP: 5464 - Ufficio SUAP di: SOLETO*(art. 38 DL 112/2008 convertito in legge L133/2008)***Ricevuta (art. 6 e 7 allegato tecnico DPR 160/2010)***Attestazione ricevuta documentazione dall' impresa***COMUNICAZIONE DEL 19/12/2024 RELATIVA ALLA PRATICA SUAP 13689420969-05082024-1501**

La presente ricevuta attesta l'avvenuta ricezione della documentazione inviata da Pisante Luigi in qualità di ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA e relativa alla pratica 13689420969-05082024-1501.

La comunicazione è stata protocollata con protocollo SUAP: del 19/12/2024 e inserita nella documentazione della pratica SUAP 13689420969-05082024-1501 protocollo REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0130906 del 17/09/2024.

Di seguito il riepilogo della comunicazione ricevuta.

Si ricorda che l'accesso alla pratica SUAP è disponibile, previa autenticazione, in via telematica all'indirizzo <https://www.impresainungiorno.gov.it/scrivania-utente>

NOTE DELLA COMUNICAZIONE

Si comunica che in data 17/12/2024 è stata inviata tramite PEC la documentazione per rispondere alla richiesta di integrazione ricevuta dalla Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive in data 05/11/2024 prot. N. 0542849/24 AOO_RP - CLASS: 10.15.

Si specifica che gli elaborati "SOL_TAV_19_Rilievo_Topografico.pdf.p7m" e "SOL_TAV_31_cancello_recinzione.pdf.p7m" sono gli stessi elaborati già trasmessi con l'istanza di PAS.

PROTOCOLLO DELLA COMUNICAZIONE

REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0183772 del 19/12/2024

ALLEGATI PERVENUTI CON LA COMUNICAZIONE

- Consegna-PEC.pdf.p7m (Ricevuta consegna PEC)
- 2024-12-16-LetteraTrasmissione.pdf.p7m (Lettera di trasmissione)
- SOL-REL-60-Osserv-nota-riunito.pdf.p7m (SOLE_REL_60_Osservazioni nota)
- SOL-TAV-19-Rilievo-Topografico.pdf.p7m (SOL_TAV_19_Rilievo_Topografico)
- SOL-TAV-31-cancello-recinzione.pdf.p7m (SOL_TAV_31 dettagli cancello e recinzione)
- SOL-TAV-61-Doc.foto.pdf.p7m (SOL_TAV_61_Doc.fotografica)
- SOL-TAV-63-Sezioni.pdf.p7m (SOL_TAV_63_Sezioni)
- SOL-REL-62-Verifica-stabilita.pdf.p7m (SOL_REL_62_Verifica stabilita fronti di cava)

RIEPILOGO PRATICA	
ESTREMI DICHIARANTE	
Cognome e Nome:	Pisante Luigi
Codice fiscale:	[REDACTED]
Qualifica:	ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA
Domicilio elettronico:	pheliosrl@pec.it
IMPRESA RICHIEDENTE	
Denominazione impresa:	PHELIO S.R.L.
Codice fiscale:	13689420969
Provincia sede legale:	MILANO
PROTOCOLLO SUAP DELLA PRATICA	
Oggetto:	“Progetto di un impianto fotovoltaico sito nel comune di Soletto avente una potenza di picco pari a 9,4 MWp in DC” e relative opere connesse da realizzare nei comuni di Soletto e Galatina (LE)
Codice pratica:	13689420969-05082024-1501
Estremi protocollo:	REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0130906 del 17/09/2024
RESPONSABILE SUAP	
Cognome e Nome:	ZOLLINO ANNA GIUSEPPA

Data di creazione della presente ricevuta: 19/12/2024

Sportello Unico per le Attività Produttive di
Suap di SOLETO in delega alla CCIAA di LE
Identificativo nazionale SUAP: 5464 - Ufficio SUAP di: SOLETO
(art. 38 DL 112/2008 convertito in legge L133/2008)
Ricevuta (art. 6 e 7 allegato tecnico DPR 160/2010)
Attestazione ricevuta documentazione dall' impresa

COMUNICAZIONE DEL 19/12/2024 RELATIVA ALLA PRATICA SUAP 13689420969-05082024-1501

La presente ricevuta attesta l'avvenuta ricezione della documentazione inviata da Pisante Luigi in qualità di ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA e relativa alla pratica 13689420969-05082024-1501.

La comunicazione è stata protocollata con protocollo SUAP: del 19/12/2024 e inserita nella documentazione della pratica SUAP 13689420969-05082024-1501 protocollo REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0130906 del 17/09/2024.

Di seguito il riepilogo della comunicazione ricevuta.

Si ricorda che l'accesso alla pratica SUAP è disponibile, previa autenticazione, in via telematica all'indirizzo <https://www.impresainungiorno.gov.it/scrivania-utente>

NOTE DELLA COMUNICAZIONE

Si comunica che in data 13/12/2024 e-distribuzione ha validato il progetto definitivo delle opere di rete. Si allega comunicazione ricevuta da e-distribuzione.

PROTOCOLLO DELLA COMUNICAZIONE

REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0183754 del 19/12/2024

ALLEGATI PERVENUTI CON LA COMUNICAZIONE

- 2024-12-13-Validazione-PTO.pdf.p7m (Validazione progetto definitivo opere di rete)

RIEPILOGO PRATICA**ESTREMI DICHIARANTE**

Cognome e Nome: **Pisante Luigi**

Codice fiscale: XXXXXXXXXX

Qualifica: **ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA**

Domicilio elettronico: **pheliosrl@pec.it**

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione impresa: **PHELIO S.R.L.**

Codice fiscale: **13689420969**

Provincia sede legale: **MILANO**

PROTOCOLLO SUAP DELLA PRATICA

Oggetto: **“Progetto di un impianto fotovoltaico sito nel comune di Soletto avente una potenza di picco pari a 9,4 MWp in DC” e relative opere connesse da realizzare nei comuni di Soletto e Galatina (LE)**

Codice pratica: **13689420969-05082024-1501**

Estremi protocollo: **REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0130906 del 17/09/2024**

RESPONSABILE SUAP

Cognome e Nome: **ZOLLINO ANNA GIUSEPPA**

Data di creazione della presente ricevuta: 05/12/2024

Sportello Unico per le Attività Produttive di
Suap di SOLETO in delega alla CCIAA di LE
Identificativo nazionale SUAP: 5464 - Ufficio SUAP di: SOLETO
(art. 38 DL 112/2008 convertito in legge L133/2008)
Ricevuta (art. 6 e 7 allegato tecnico DPR 160/2010)
Attestazione ricevuta documentazione dall' impresa

COMUNICAZIONE DEL 05/12/2024 RELATIVA ALLA PRATICA SUAP 13689420969-05082024-1501

La presente ricevuta attesta l'avvenuta ricezione della documentazione inviata da Pisante Luigi in qualità di ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA e relativa alla pratica 13689420969-05082024-1501.

La comunicazione è stata protocollata con protocollo SUAP: del 05/12/2024 e inserita nella documentazione della pratica SUAP 13689420969-05082024-1501 protocollo REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0130906 del 17/09/2024.

Di seguito il riepilogo della comunicazione ricevuta.

Si ricorda che l'accesso alla pratica SUAP è disponibile, previa autenticazione, in via telematica all'indirizzo <https://www.impresainungiorno.gov.it/scrivania-utente>

NOTE DELLA COMUNICAZIONE

Con riferimento al parere MIMIT ricevuto in data 04/11/2024 (rif. prot. mimit.AOO_STV.REGISTRO UFFICIALE.U.0100401.04-11-2024) si precisa che il parere in oggetto non riporta prescrizioni da ottemperare al fine dell'emissione della determina positiva di conclusione della Conferenza di Servizi del progetto, bensì solamente prescrizioni a cui ottemperare prima dell'inizio dei lavori, pertanto la presente società si impegna prima dell'inizio dei lavori, a valle della progettazione esecutiva, a trasmettere quanto indicato nel suddetto parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Ciò detto, si allega copia dell'atto di sottomissione registrato presso l'agenzia delle entrate.

PROTOCOLLO DELLA COMUNICAZIONE

REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0174792 del 05/12/2024

ALLEGATI PERVENUTI CON LA COMUNICAZIONE

- 2024-11-27-Presa-atto-parere-MIMIT.pdf.p7m (Presa atto parere MIMIT)

- Atto-Sottomissione-Registrato.pdf.p7m (Atto di sottomissione registrato)

RIEPILOGO PRATICA	
ESTREMI DICHIARANTE	
Cognome e Nome:	Pisante Luigi
Codice fiscale:	[REDACTED]
Qualifica:	ALTRO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA
Domicilio elettronico:	pheliosrl@pec.it
IMPRESA RICHIEDENTE	
Denominazione impresa:	PHELIO S.R.L.
Codice fiscale:	13689420969
Provincia sede legale:	MILANO
PROTOCOLLO SUAP DELLA PRATICA	
Oggetto:	“Progetto di un impianto fotovoltaico sito nel comune di Soletto avente una potenza di picco pari a 9,4 MWp in DC” e relative opere connesse da realizzare nei comuni di Soletto e Galatina (LE)
Codice pratica:	13689420969-05082024-1501
Estremi protocollo:	REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0130906 del 17/09/2024
RESPONSABILE SUAP	
Cognome e Nome:	ZOLLINO ANNA GIUSEPPA

Progetto di un impianto fotovoltaico sito nel comune di Soleto avente una potenza di picco pari a 9,4 MWp in DC			
ID	REV.	Titolo	Codice elaborato
00	0	Elenco Elaborati	SOL_REL_00
Documentazione amministrativa			
00	0	Lettera di accompagnamento	AMM_SOL_00
01	0	Preventivo di connessione	AMM_SOL_01
02	0	Scheda tecnica impianti	AMM_SOL_02
03	0	Dichiarazione che l'impianto non si trovi all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'allegato 3) lettera f), al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.219 del 18/09/2010 (comma 9 bis dell'art.6 D. Lgs. 28/11)	AMM_SOL_03
04	0	Relazione tecnica di asseverazione	AMM_SOL_04
05	0	Visura CCIAA	AMM_SOL_05
06	0	CDU	AMM_SOL_06
07	0	Documento di riconoscimento	AMM_SOL_07
08	0	Contratti terreni	AMM_SOL_08
09	0	Certificato di avvenuta stipula dell'atto di cessione quote societarie	AMM_SOL_09
10	0	Dichiarazione assolvimento bollo	AMM_SOL_10
11	0	Elenco Enti	AMM_SOL_11
12	0	PEC di avvenuta consegna Soprintendenza	AMM_SOL_12
13	0	Dichiarazione di non Interferenza con Attività Minerarie	AMM_SOL_13
14	0	Documentazione per ottenimento Nulla Osta ENAV/ENAC	AMM_SOL_14
15	0	Verifiche catastali	AMM_SOL_15
Documentazione di Progetto			
01	0	Relazione Tecnica Generale	SOL_REL_01
02	0	Stima di producibilità impianto	SOL_REL_02
03	0	Piano particellare	SOL_REL_03
04	0	Computo metrico estimativo	SOL_REL_04
05	0	Quadro economico	SOL_REL_05
06	0	Cronoprogramma	SOL_REL_06
07	0	Piano di dismissione e smaltimento Impianto FV e delle Opere di connessione	SOL_REL_07
08	0	Relazione Tecnica delle Opere di Connessione	SOL_REL_08
09	0	Relazione campi elettromagnetici	SOL_REL_09
10	0	Relazione opere di mitigazione paesaggistica	SOL_REL_10
11	0	Relazione paesaggistica	SOL_REL_11
12a	0	Documentazione fotografica	SOL_REL_12a
12b	0	Fotoinserimenti	SOL_REL_12b
13	0	Valutazione Previsionale di Impatto Acustico	SOL_REL_13
14	0	Studio di Compatibilità Idraulica	SOL_REL_14
15a	0	Relazione Geologica	SOL_REL_15a
15b	0	Prove di Permeabilità	SOL_REL_15b
16	0	Inquadramento territoriale area di intervento su CTR	SOL_TAV_16
17	0	Inquadramento territoriale area di intervento su satellitare	SOL_TAV_17
18	0	Inquadramento territoriale area di intervento su catastale	SOL_TAV_18
19	0	Inquadramento territoriale area di intervento su rilievo topografico	SOL_TAV_19
21	0	Inquadramento territoriale area di intervento su Piano di Fabbricazione	SOL_TAV_21
22	0	Planimetria opere di mitigazione Paesaggistica	SOL_TAV_22
23	0	Impianti fotovoltaici Esistenti, Autorizzati ed in corso di Autorizzazione	SOL_TAV_23
24a	0	Layout impianto: planimetria generale	SOL_TAV_24a
24b	0	Layout impianto: planimetria generale su CTR	SOL_TAV_24b
24c	0	Layout impianto: planimetria generale su ortofoto	SOL_TAV_24c
25	0	Layout impianto: sezioni	SOL_TAV_25
26	0	Layout impianto: planimetria scavi e tipologici	SOL_TAV_26
27	0	Layout impianto: videoverveglianza e particolari palo	SOL_TAV_27
28a	0	Schema elettrico CC - Campo FV 1	SOL_TAV_28a
28b	0	Schema elettrico CC - Campo FV 2	SOL_TAV_28b
28c	0	Schema elettrico CC - Campo FV 3	SOL_TAV_28c
28d	0	Schema elettrico CA	SOL_TAV_28d
29	0	Particolare impianto di terra	SOL_TAV_29
30	0	Particolare strutture di sostegno moduli fotovoltaici	SOL_TAV_30
31	0	Particolare cancello e recinzione	SOL_TAV_31
32	0	Particolari cabina di consegna (piante e prospetti)	SOL_TAV_32
33	0	Particolari power station (piante e prospetti)	SOL_TAV_33
34	0	Particolari cabina utente (piante e prospetti)	SOL_TAV_34
35	0	Planimetria accessi e viabilità	SOL_TAV_35
36	0	Planimetria area di cantiere	SOL_TAV_36
37	0	Inquadramento opere di connessione su CTR	SOL_TAV_37
38	0	Inquadramento opere di connessione su ortofoto	SOL_TAV_38

Progetto di un impianto fotovoltaico sito nel comune di Soletto avente una potenza di picco pari a 9,4 MWp in DC			
ID	REV.	Titolo	Codice elaborato
39	0	Inquadramento opere di connessione su catastale	SOL_TAV_39
40	0	Inquadramento opere di connessione - Vincolistica	SOL_TAV_40
41	0	Opere di connessione - Interferenze	SOL_TAV_41
42	0	Opere di connessione - Risoluzione interferenze	SOL_TAV_42
43	0	Schema elettrico unifilare opere di connessione	SOL_TAV_43

Progetto di un impianto fotovoltaico sito nel comune di Soletto avente una potenza di picco pari a 9,4 MWp in DC				
ID	REV.	Titolo	Codice elaborato	Note
00	1	Elenco Elaborati	SOL_REL_01	Emissione finale contenente gli elaborati caricati in seguito a richieste di integrazione
Documentazione amministrativa				
00	0	Lettera di accompagnamento	AMM_SOL_00	
01	0	Preventivo di connessione	AMM_SOL_01	
02	0	Scheda tecnica impianti	AMM_SOL_02	
03	0	Dichiarazione che l'impianto non si trovi all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'allegato 3) lettera f), al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.219 del 18/09/2010 (comma 9 bis dell'art.6 D. Lgs. 28/11)	AMM_SOL_03	
04	0	Relazione tecnica di asseverazione	AMM_SOL_04	
05	0	Visura CCIAA	AMM_SOL_05	
06	0	CDU	AMM_SOL_06	
07	0	Documento di riconoscimento	AMM_SOL_07	
08	0	Contratti terreni	AMM_SOL_08	
09	0	Certificato di avvenuta stipula dell'atto di cessione quote societarie	AMM_SOL_09	
10	0	Dichiarazione assolvimento bollo	AMM_SOL_10	
11	0	Elenco Enti	AMM_SOL_11	
12	0	PEC di avvenuta consegna Soprintendenza	AMM_SOL_12	
13	0	Dichiarazione di non interferenza con Attività Minerarie	AMM_SOL_13	
14	0	Documentazione per ottenimento Nulla Osta ENAV/ENAC	AMM_SOL_14	
15	0	Verifiche catastali	AMM_SOL_15	
-	-	Modulistica accertamento compatibilità paesaggistica	-	Emissione per integrazioni Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia
-	-	Ricevuta pagamento oneri Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica	-	Emissione per integrazioni Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia
-	-	Calcolo oneri asseverato Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica	-	Emissione per integrazioni Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia
-	-	Atto di sottomissione	-	Emissione in seguito a parere MIMIT
-	-	Validazione PTO	-	Validazione del progetto definitivo delle opere di rete da parte di e-distribuzione

Documentazione di Progetto				
01	0	Relazione Tecnica Generale	SOL_REL_01	
02	0	Stima di producibilità impianto	SOL_REL_02	
03	0	Piano particellare	SOL_REL_03	
04	0	Computo metrico estimativo	SOL_REL_04	
05	0	Quadro economico	SOL_REL_05	
06	0	Cronoprogramma	SOL_REL_06	
07	0	Piano di dismissione e smaltimento Impianto FV e delle Opere di connessione	SOL_REL_07	
08	0	Relazione Tecnica delle Opere di Connessione	SOL_REL_08	
09	0	Relazione campi elettromagnetici	SOL_REL_09	
10	0	Relazione opere di mitigazione paesaggistica	SOL_REL_10	
11	0	Relazione paesaggistica	SOL_REL_11	
12a	0	Documentazione fotografica	SOL_REL_12a	
12b	0	Fotoinserimenti	SOL_REL_12b	
13	0	Valutazione Previsionale di Impatto Acustico	SOL_REL_13	
14	0	Studio di Compatibilità Idraulica	SOL_REL_14	
15a	0	Relazione Geologica	SOL_REL_15a	
15b	0	Prove di Permeabilità	SOL_REL_15b	
16	0	Inquadramento territoriale area di intervento su CTR	SOL_TAV_16	
17	0	Inquadramento territoriale area di intervento su satellitare	SOL_TAV_17	
18	0	Inquadramento territoriale area di intervento su catastale	SOL_TAV_18	
19	0	Inquadramento territoriale area di intervento su rilievo topografico	SOL_TAV_19	
21	0	Inquadramento territoriale area di intervento su Piano di Fabbricazione	SOL_TAV_21	
22	0	Planimetria opere di mitigazione Paesaggistica	SOL_TAV_22	
23	0	Impianti fotovoltaici Esistenti, Autorizzati ed in corso di Autorizzazione	SOL_TAV_23	
24a	0	Layout impianto: planimetria generale	SOL_TAV_24a	
24b	0	Layout impianto: planimetria generale su CTR	SOL_TAV_24b	
24c	0	Layout impianto: planimetria generale su ortofoto	SOL_TAV_24c	
25	0	Layout impianto: sezioni	SOL_TAV_25	
26	0	Layout impianto: planimetria scavi e tipologie	SOL_TAV_26	
27	0	Layout impianto: videovigilanza e particolari palo	SOL_TAV_27	
28a	0	Schema elettrico CC - Campo FV 1	SOL_TAV_28a	
28b	0	Schema elettrico CC - Campo FV 2	SOL_TAV_28b	
28c	0	Schema elettrico CC - Campo FV 3	SOL_TAV_28c	
28d	0	Schema elettrico CA	SOL_TAV_28d	
29	0	Particolare impianto di terra	SOL_TAV_29	
30	0	Particolare strutture di sostegno moduli fotovoltaici	SOL_TAV_30	
31	0	Particolare cancello e recinzione	SOL_TAV_31	
32	0	Particolari cabina di consegna (piante e prospetti)	SOL_TAV_32	
33	0	Particolari power station (piante e prospetti)	SOL_TAV_33	
34	0	Particolari cabina utente (piante e prospetti)	SOL_TAV_34	
35	0	Planimetria accessi e viabilità	SOL_TAV_35	
36	0	Planimetria area di cantiere	SOL_TAV_36	
37	0	Inquadramento opere di connessione su CTR	SOL_TAV_37	
38	0	Inquadramento opere di connessione su ortofoto	SOL_TAV_38	
39	0	Inquadramento opere di connessione su catastale	SOL_TAV_39	
40	0	Inquadramento opere di connessione - Vincolistica	SOL_TAV_40	

Progetto di un impianto fotovoltaico sito nel comune di Soletto avente una potenza di picco pari a 9,4 MWp in DC				
ID	REV.	Titolo	Codice elaborato	Note
41	0	Opere di connessione - Interferenze	SOL_TAV_41	
42	0	Opere di connessione - Risoluzione interferenze	SOL_TAV_42	
43	0	Schema elettrico unifilare opere di connessione	SOL_TAV_43	
45	0	Inquadramento del progetto e dei metanodotti esistenti su catastale	SOL_TAV_45	Emissione per documentazione SNAM
46	0	Inquadramento del progetto e dei metanodotti esistenti su CTR	SOL_TAV_46	Emissione per documentazione SNAM
47	0	Inquadramento del progetto e dei metanodotti esistenti su immagine satellitare	SOL_TAV_47	Emissione per documentazione SNAM
48	0	Planimetria di dettaglio di ogni interferenza sia su CTR che su immagine satellitare	SOL_TAV_48	Emissione per documentazione SNAM
49	0	Risoluzione di dettaglio di ogni interferenza con SOVRAPPASSO	SOL_TAV_49	Emissione per documentazione SNAM
-	-	Estratto NTA	-	Emissione per integrazioni Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia
-	-	Documentazione vettoriale	-	Emissione per integrazioni Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia - non caricato su portale in quanto file non supportato (.zip.p7m)
60	0	Osservazioni alla nota Regione Puglia 5 novembre 2024 prot. n. 0542849/24 aoo_rp - class: 10.15 e relativi allegati	SOL_REL_60	Emissione per risposta al Servizio Attività Estrattive Regione Puglia
61	0	Documenti sullo stato attuale della cava - fotografie	SOL_TAV_61	Emissione per risposta al Servizio Attività Estrattive Regione Puglia
62	0	Verifica della stabilità del ciglio di cava	SOL_REL_62	Emissione per risposta al Servizio Attività Estrattive Regione Puglia
63	0	Documenti sullo stato attuale della cava - sezioni	SOL_TAV_63	Emissione per risposta al Servizio Attività Estrattive Regione Puglia